

מפרט טכני

מפרטים

כללי:

1. כללי:

- 1.1 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האפיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האפיון קובע.
- 1.2 דוגמאות קיימות שימסרו ליצרן הינן להכוונה בלבד.

2. הנחות ייסוד:

כל המוצרים ייוצרו מבדים אשר עברו תהליכי צביעה ואשפרה הכוללים לפחות :
חריכה, פישור, מירצור, אל כוץ, טרמופיקסציה. זאת לקבלת בדים בעלי איכות טובה ולפי כללי המקצוע הטובים.

3. עיבוד:

- 3.1 כל חלקי הפריט יגזרו משכבת בד אחת, כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
- 3.2 כל חלקי הפריט יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה/הדפסה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
- 3.3 המוצרים יהיו עשויים מחלקים שלמים ללא חיבורים ותפרים באמצע.
- 3.4 גזירת הפריטים (לייצור) תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר על ידי תל בר.
- 3.5 המידות בטבלאות המידות עשויות להשתנות.
- 3.6 הפריטים ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוחצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל לפריט טקסטיל מטיב מעולה.
- 3.7 כל המוצרים ייוצרו לפי כללי המקצוע הטובים.

4.

5. דפוסים:

4.1 דפוסים ממוקמים/ לוגו:

- 4.1.1 המחיר יכלול 2 הדפסים עד 2 צבעים לכל פריט, זאת במידת הצורך ובהתאם להזמנה (דפוס לוגו בתי חולים או כל דפוס אחר).
- 4.1.2 סוג דפוס: משי על בסיס מים.
- 4.3 דפוסים הבדים יבוצעו כחלק מתהליך ייצור הבד ואשפרתו ויכללו אף הם במחיר הפריט.
- 4.4 צביעת הבדים תהיה אחידה לכל אורך הבד, וזהה בין הזמנה להזמנה. (פרטיות)

6. חומרים/ אביזרים: (בהתאמה לנדרש במפרטים השונים)

- 5.1 כפתורים- גודל T23, T-27, ארבעה חורים, חומר פלסטי קשיח, עפ"י דוגמא.
- 5.2 לחצניות- קוטר 10 מ"מ מנירוסטה אל-חלד העמידות בכביסות מרובות, בנויות משכבה אחת (לא משוננות וכוללות זכר, נקבה ועוקצן).
- 5.3 גומי- גומי קליעה 8 מ"מ.

5.4 שרוד- שרוד קליעה 11 מ"מ 100% פוליאסטר, עפ"י דוגמא .

7. אחריות הספק ודוגמאות לאישור:

6.1 יש להגיש לתל בר לאישור דוגמאות לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

6.2 יש להגיש לתל בר לאישור את כל האביזרים הנדרשים לפי המפורט במסמכי המכרז.

6.3 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של הפריטים המוזמנים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש. דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אפיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.

6.4 היצרן יהיה אחראי שהפריטים יעמדו בכביסות חוזרות מבלי שיהיו תופעות של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, כדרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות כפתורים/ רוכסנים או כל רכיב אחר של הפריט. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983

8. סימון ואריזה:

8.1 בתפר גב הפריט, במרכז, תיתפר תווית מידה ארוגה(על המידה עצמה להיות מובנית בתוך האריזה) מידותיה: 2X2 ס"מ נטו (לא כולל תוספת התפר) - תפורה בקצה העליון וקציה התחתון.

8.2 בתפר צד שמאל הפנימי תחובר תווית יצרן הכוללת:

3.1.1 שם הספק

3.1.2 הרכב

3.1.3 ארץ ייצור (במקרה של ייצור שאינו בארץ)

9. בחינות קבלה

9.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט במסמכי המכרז והן אושרו על ידי תל בר.

9.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.

9.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2, דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.

9.4 יבדקו הפרטים הבאים:

9.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

9.4.2 בדיקה חזותית של סימטריות.

9.4.3 ביצוע הפרטים של הפריט.

- 9.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי הפריט.
- 9.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
- 9.4.6 טיב התפירה וחיזוק התפרים.
- 9.4.7 שגיאות אריגה והדפסה.
- 9.4.8 התאמת חוטי התפירה.
- 9.4.9 ניקיון, סימון ואריזה

בדים - דרישות טכניות

מ ס "ד	ייעוד הבד - בד עבורו נדרש טיפול calendering מסומן באמצעות כוכבית *	מבנה	הרכב (איכות / כמות) בהרכב מעורב תאושר סטייה של עד +/- 3% מוצרי תערובת- יבוצעו מסיבי מטווה ללא פילמנט. בדים 50%-50% התערובות בחוט.	משקל מינ' גר' / מר' ,	שיעור חוט		צפיפות ל- 1 ס"מ		חוזק תאושר סטייה עד 5%				יציבות מימדים		מראה המוצר לאחר 5 כביסות ב-90 מעלות צלזיוס	יציבות גוון בכביסה לאחר 5 כביסות ב-90 מעלות צלזיוס			
			פוליאסטר כותנה		שתי	ערב	שתי	ערב		מתיחה				קריעה		האחוז המצוין הוא המקסימלי			
										מינ'		מינ'		קג'				קג'	
										ש'	ע'	ש'	ע'	ש'	ע'				
1	פיג'מות *	1/1	50%	50%	140	24/1	24/1	30	24	30	26	30	1	1	-/+ 3%	4	4		
2	פריטי חדר ניתוח*	1/1	50%	50%	140	24/1	24/1	30	24	30	26	30	1	1	-/+ 3%	4	4		
3	חיתולים- טטרה (שש)	1/1	100% כולל תהליכי הלבנה וטיפול הידופילי.	130	20/1	16/1	26	17	יש להגיש אישורים לכל הנדרש בת.י 818 לחיתולים (התכווצות , חוזק, יציבות , שינויי גוון וכיוב')										
4	חיתולים פלנל	1/1	100% -	170	20/1	6.5/1	מינ' 18	מינ' 10							-/+ 3%	4	4		

4	4	-/+3%	1	1	26	30	27	30	30/1	30/1	120	50%	50%	1/1	מצעים*	5
4	4	ערב -/+8% שתי -/+8%	-	-	18	20			ספיגה:זמן שקיעה מקס' 8 שני' לפי תקן ישראלי מס' .629		400	20%	80%	אריג עם לולאו ת	מגבות רחצה	6
4	4	ערב -/+8% שתי -/+8%	1	1	13	18			ספיגה:זמן שקיעה מקס' 8 שני' לפי תקן ישראלי מס' .629		300	-	100%	אריג	מגבות מטבח ומגבות ח.ג.	7
4	4	-/+3%	-	-	-	-	-	-	-	30/1	185	30%	70%	סריג אינטר לוק	ביגוד יונקים	8
4	4	-/+5%	-	-	-	-	-	-	-	30/1	135	-	100%	סריג סינגל ג'רסי	סדינית לעריסת תינוק	9
4	4	-/+3%					27	30	30/1	30/1	150	100%	-	1/1	בד חיצוני שמיכת פוך עם מעכב בעירה	10
4	4	-/+3%									330	100%	-	סריג	שמיכת פליז עם מעכב בעירה	11

4	4	-/+3%					12	11	32/1 מודאק ריל	24/2- 30/2 אקריל ן	480	שתי- חוטי מטווה100% אקרילן מעכב בעירה ברמת הסיב ערב- 100% מודאקריל מעכב בעירה ברמת הסיב	-	1/1	שמיכת מודאקריל עם מעכב בעירה	<u>1</u> <u>2</u>
							144 לאינצ' מרובע	30/1	30/1	95	50%	50%	1/1	בד כרית פוך סינטטית	<u>1</u> <u>3</u>	
							230 לאינצ' מרובע	40/1	40/1	135	-	טיפול בבד בתהליך DOWN- PROOF	1/1	בד כרית נוצות אווז	<u>1</u> <u>4</u>	
										60		בד פליזלין		בד כרית חד פעמית	<u>1</u> <u>5</u>	
4	4	-/+3%									ראה הרכבי הבדים + המילוי המרכיבים את המרפד מפרט מס'30 הדרישה מתייחסת לכל אחד מהבדים בנפרד וביחד	אריג eliminated		בדי מרפד	<u>1</u> <u>6</u>	

רשימת תקנים:

1. הרכב:

1.1 הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7

1.2 הרכב איכותי S.H.Method No. 22

2. משקל:

ASTM D 3776

3. שיעור חוט:

שיעור חוט לפי תקן ASTM D 1059.

4. צפיפות: (ל- 1 ס"מ)

צפיפות לפי תקן ASTM D 3775 .

5. פילינג:

פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02, 30 דקות (בד ללא כביסה).

6. יציבות מימדים לכביסה:

יציבות מימדים בכביסה ISO 6330, ISO 3759.

תכנית כביסה: 1A, 90°C

מייבש חום גבוה.

7. בדיקת מראה המוצר לאחר 5 מחזורי כביסה: ISO 3759, ISO 6330.

תכנית כביסה: 1A, 90°C

מייבש חום גבוה.

על התוצאה להיות ללא שינוי משמעותי במראה, ללא היפרדות שכבות (במרפד), יש לדווח על שעירות/ פילינג/ מוך, שינוי גוון, שבירה
בבד ושחיקה.

8. יציבות גוון בכביסה: לפחות 4- (סקאלה 1-5)

יציבות צבע לכביסה לפי תקן ISO 105 CO6 80°C.

9. חוזק קריעה:

חוזק קריעה לפי תקן ASTM D 1424.

10. חוזק משיכה:

חוזק משיכה לפי תקן ASTM D 5034 (Grab)

סל מס' 1- בד ירוק חדר ניתוח

מפרט מס':1

כתונת חדר ניתוח

10. כללי

10.1 תאור המפרט:

10.1.1 מפרט זה מתייחס לכתונת חדר ניתוח וכתונת חדר ניתוח למדיקל סנטר.

10.1.2 כתונת ח.נ עם פתח באמצע גב, שרוולי רגלן ארוכים עם חפת סרוג ופתח צוואר ניקי.

10.2 מידות: L/XL

10.3 צבע בד: ירוק -פנטון 3248U / 15-5217TC

1. דרישות:

1.1 דרישות טכניות:

1.1.1 בד ירוק - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 2.

1.1.2 סריג 1/1RIB פוליאסטר רך וגמיש (בעל אלסטיות) עבור חפתים, בצבע גולמי.

1.1.3 לחצניות בקוטר 10 מ"מ- לחצניות נירוסטה עמידות בכביסה וייבוש מרובים.

1.2 עיבוד:

2.2.1 פתח צוואר: פתח הצוואר מעובד באמצעות עיבוד ברוחב 5 ס"מ, העיבוד מהבד עצמו,

סיומת פנימית אוברלוק, בחלק החיצוני תפר השטחה במרחק 2 מ"מ מחיבור העיבוד למפתח הצוואר, תפר עליון נוסף מקבע את העיבוד לגוף הכתונת במרחק של 4 ס"מ לכל היקף פתח הצוואר.

2.1.2 סגירת הכתונת: מתבצעת באמצעות 3 לחצניות הממוקמות בחלק העליון של אמצע הגב (בקו סגירת פתח הצוואר) ובמרחק 3.5 ס"מ זו מזו.

חפיפה בין שני פתחי הגב ברוחב 12 ס"מ.

2.1.3 מכפלות, קיפול כפול ותפר עליון:

פתחים בגב- 3 ס"מ

מכפלת גוף- 1 ס"מ

2.1.4 חפתים: בקצוות השרוולים יעובדו חפתים מריב 1/1 בצבע גולמי, החפת עשוי מכפל בד.

2.1.5 תוספת בד בקדמי: יעובד מעל החלק הקדמי של הכתונת, יותאם וימורכז ביחס למפתח הצוואר וייתפר בתפר עליון במרחק 1 מ"מ מהקיפול.

2.1.6 הידוק למותניים: 21 ס"מ מתחילת בסיס הריבוע העליון ימוקמו 3 חלקי לחצניות, החלק הנקבי.

מרחק הלחצניות 2.5 ס"מ, לחצנית ראשונה ממוקמת 3.5 ס"מ מהקצה השמאלי של המרובע. באיתור מתאים, בשולי החלק השמאלי של גב הכתונת תיתפר רצועת הידוק למותניים, בקצה ימוקמו 2 חלקי לחצניות במרחק 2.5 ס"מ האחת מהשנייה, החלק הזכרי. בתפר הפנימי של אותו הצד, ומקביל לרצועה החיצונית תיתפר רצועה נוספת עליה תחובר לחצנית אחת, החלק הזכרי- לעומתה יחובר החלק הנקבי ע"ג שולי החלק הימני של הגב, באותו הגובה, ובהתאמה לתיאור בשרטוט.

1.3 חלוק ח.נ מדיקל סנטר-



1.3.1 בסיס החלוק זהה למעט ההבדלים הבאים:

- 1.3.1.1 אפרט בצבע **צהוב** מסביב לפתח הצוואר.
- 1.3.1.2 ללא לחצניות ע"ג השרוך האחורי.
- 1.3.1.3 תוספת שרוך באורך זהה שייתפר למלבן בקדמי (ראה סקיצה).
- 1.3.1.4 שרוך נוסף באורך זהה ייתפר בפתח השני של הגב.
- 2.1.7 להלן טבלת המידות לכתונת חדר ניתוח:



תיאור	L	2XL
A 1/2 היקף חזה	70	80
B אורך/רוחב רצועה חיצונית	62/3	64/3.5
C אורך/רוחב רצועה פנימית	33/3	34/3.5
D 1/2 רוחב פתח צוואר/ עומק HSP	20/7	23/7
E אורך מ HSP	116	132
F אורך שרוול ללא חפת	77	80
G אורך חפת	7.5	7.5
H פתח חפת	6	7.5
I 1/2 מכפלת	74	81
J 1/2 רוחב בגב	47	50
K תוספת מרובע בקדמי	72 אורך 46 רוחב	74.5 אורך 50 רוחב
L דפוס	לוגו כללית בצבע כחול ברוחב 5.5 ס"מ ימוקם 20 ס"מ מ HSP	לוגו כללית בצבע כחול ברוחב 5.5 ס"מ ימוקם 21 ס"מ מ HSP

- א. כל המידות הן בס"מ.
- ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

כתונת חדר ניתוח

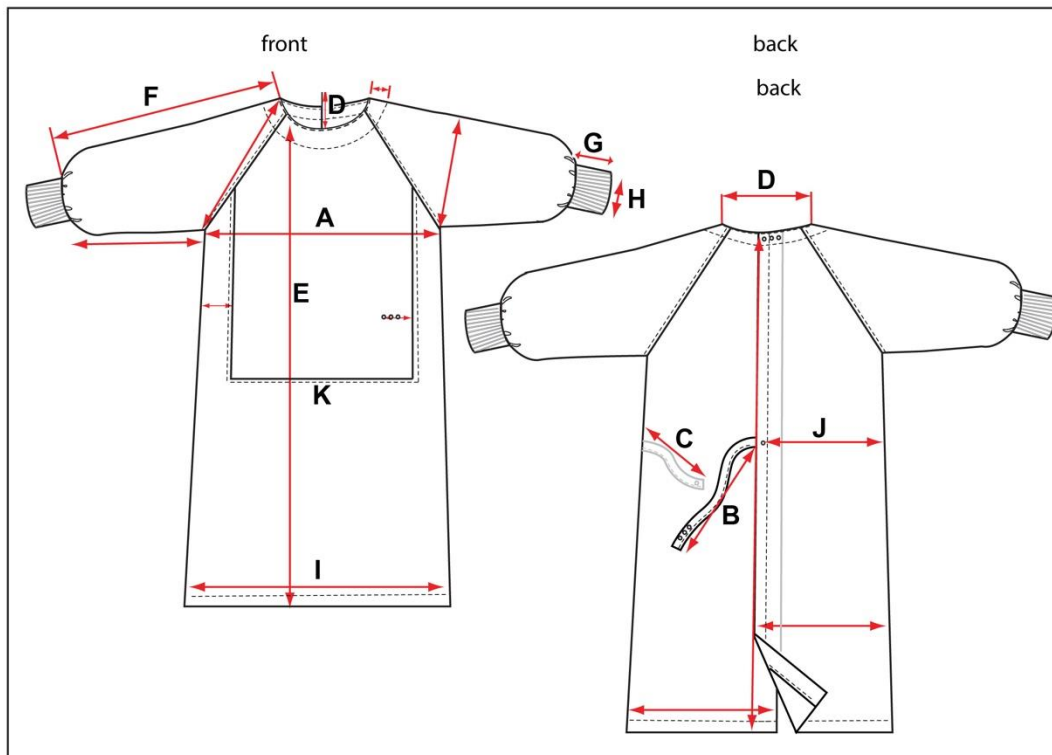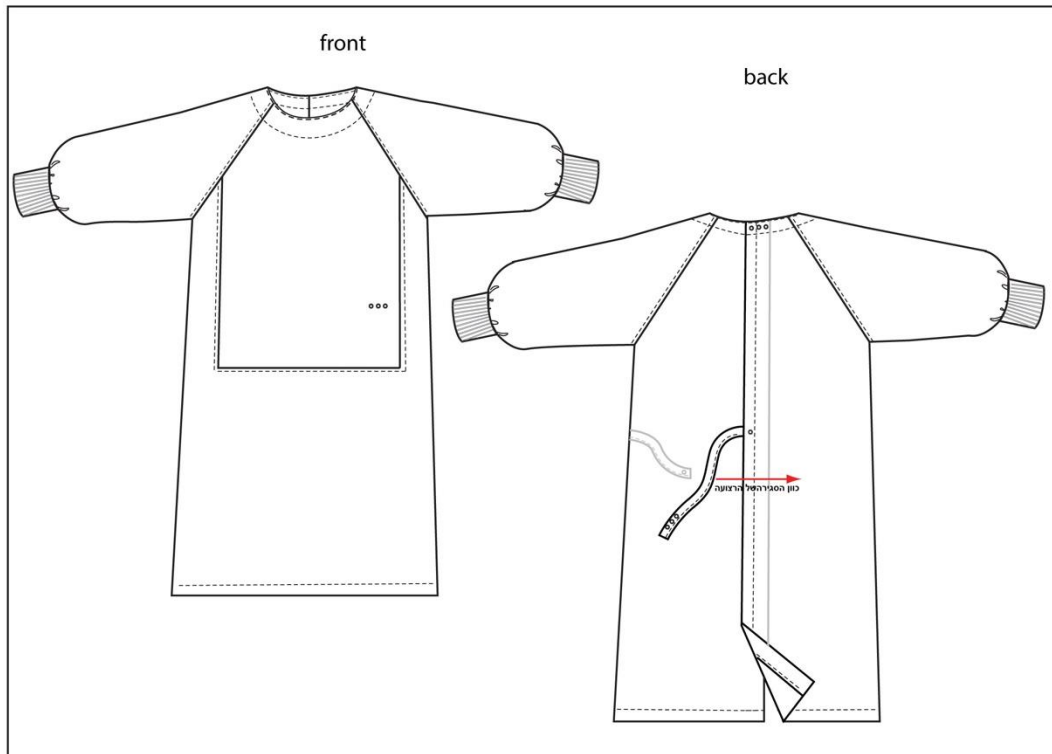

כתונת חדר ניתוח מדיקל סנטר

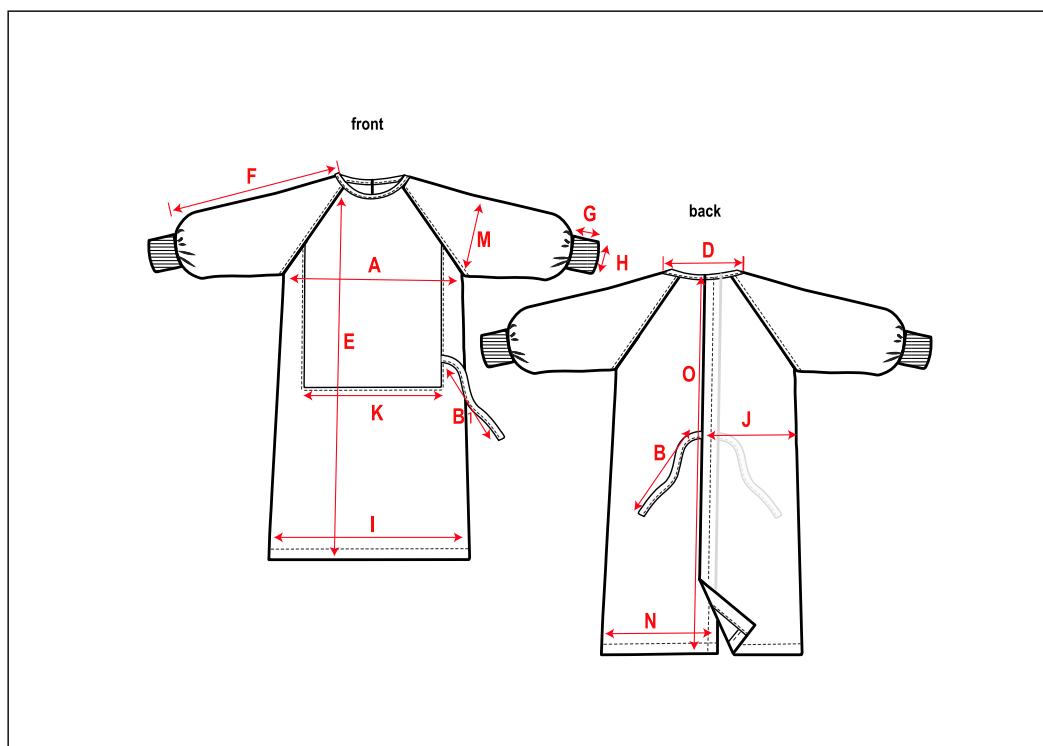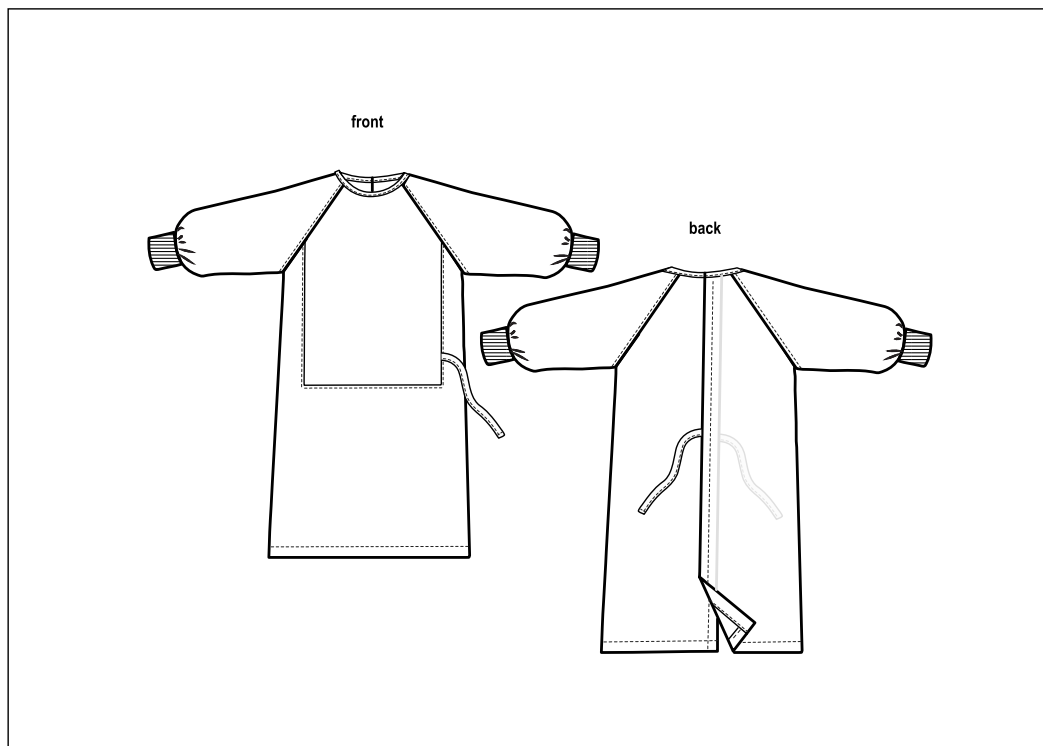

מפרט מס': 2

כתונת סינר ירוק לחולה

1. כללי

1.1 תיאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס לכתונת סינר לחולה.

1.1.2 כתונת סינר לחולה עם פתח באמצע גב, שרוולים ארוכים ופתח צוואר ניקי.

1.2 מידות: O/S

1.3 צבע בד: ירוק - פנטון 3248U / 15-5217TC

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

2.1.1 בד ירוק - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 2.

2.1.2 לחצניות בקוטר 10 מ"מ - לחצניות נירוסטה אל חלד עמידות בכביסה וייבוש מרובים.

2.2 עיבוד:

2.2.1 פתח צוואר: פתח הצוואר מעובד באמצעות עיבוד ברוחב 5 ס"מ, העיבוד מהבד עצמו,

סיומת פנימית אוברלוק, בחלק החיצוני תפר השטחה במרחק 2 מ"מ מחיבור העיבוד למפתח הצוואר, תפר עליון נוסף מקבע את העיבוד לגוף הכתונת במרחק של 4 ס"מ לכל היקף פתח הצוואר.

2.1.2 סגירת הכתונת: בחלק העליון של אמצע בגב (בקו סגירת פתח הצוואר), ממוקמות

רוחבית 2 לחצניות ובמרחק 2.5 ס"מ זו מזו.

חפיפה בין שני חלקי הגב ברוחב 5 ס"מ.

2.1.3 מכפלות, קיפול כפול ותפר עליון ימוקמו במקומות הבאים:

פתחים בגב - 2.5 ס"מ

מכפלת גוף - 1 ס"מ

מכפלת קצה שרוול 1.5 ס"מ

2.2.1 להלן טבלת המידות לכתונת סינר ירוק לחולה:



תיאור	O/S	
A	1/2 היקף חזה	74
B	כתף	18.5
C	רוחב פתח צוואר / עומק	20/7
D	אורך מ HSP	127
E	אורך שרוול	50
F	פתח חפת	20
G	1/2 מכפלת	74

37	1/2 רוחב בגב	H
לוגו כללית בצבע כחול ברוחב 5.5 ס"מ ימוקם בקדמי 23 ס"מ מHSP	דפוס	I

א. כל המידות הן בס"מ.

ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

כתונת סינר ירוק לחולה

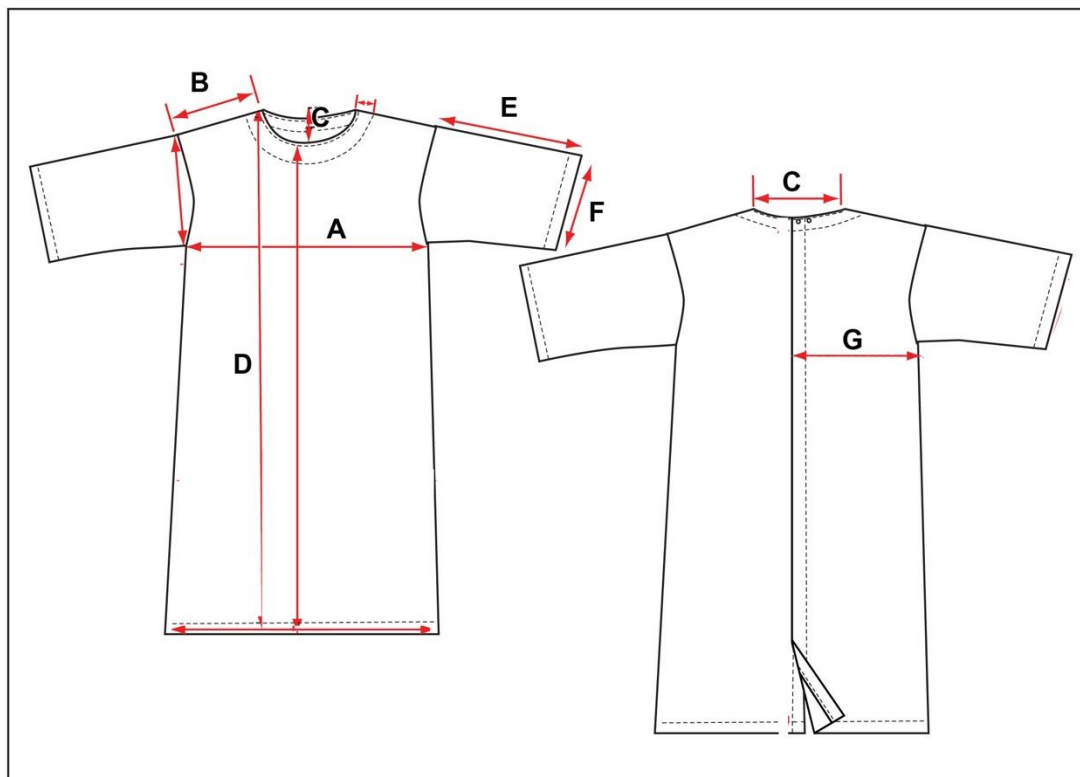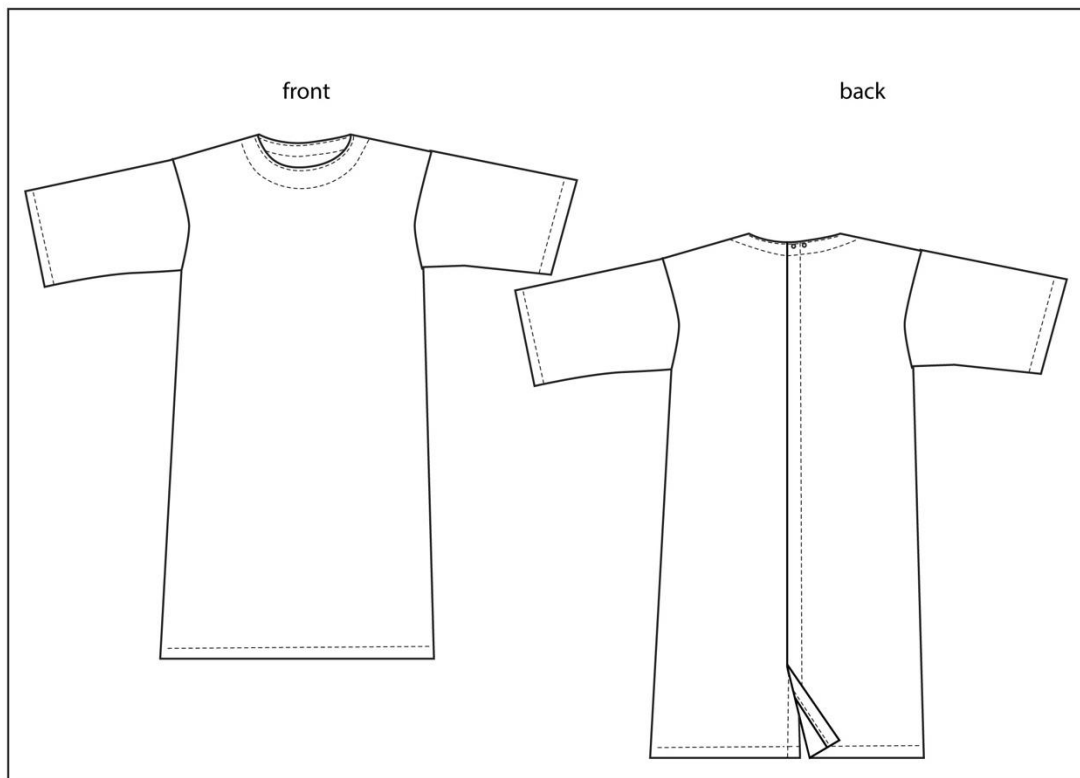

מפרט מס': 3

ח.ג. מפית עם חור

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס למפית עם מגרעת בצורת עיגול לחדר ניתוח.
1.1.2 לפריט שני דגמים - דגם כללית ודגם ביי"ח נצרת/ מדיקל סנטר.

1.2 מידות:

- 1.2.1 דגם כללית- 50X50 ס"מ.
1.2.2 דגם ביי"ח נצרת/ מדיקל סנטר- 70x70 ס"מ.

1.3 צבע בד: ירוק -פנטון_ 3248U / 15-5217TC

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 בד ירוק - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 2.

2.2 עיבוד דגם הכללית:

- 2.2.1 שתי יריעות, גדולה וקטנה התפורות זו אל זו, הקטנה ממורכזת במרכז הגדולה ובמרכזן יעובד חור.
2.2.2 גימור היקף חיצוני קיפול כפול ברוחב 0.7 ס"מ ועליו תפר עליון, יעובד לכוון הצד אליו תחובר היריעה הקטנה.
2.2.3 שתי היריעות יתפרו זו אל זו במקומות הבאים: היקף הריבוע הקטן, היקף העיגול- הפנימי-המגרעת.

2.3 עיבוד דגם ביי"ח נצרת/ מדיקל סנטר:

- 2.3.1 שתי יריעות מרובעות זהות התפורות זו אל זו.
2.3.2 שתי היריעות יתפרו זו אל זו בצד שמאל של הבד בשלוש צלעות.
2.3.3 לאחר הפיכת הכיס שנוצר ועיבוד עיגול ה"חור" המרכזי באופן נקי בין שתי השכבות, הצלע הרביעית תתפר באמצעות אפרט בצבע צהוב, כחול או כל צבע שיוזמן.
2.3.4 להלן טבלת המידות למפית חדר ניתוח עם חור:


תיאור	מפית חדר ניתוח עם חור	
A	מידות חיצוניות של המפית	70X70 / 50X50
B	מידות הריבוע הפנימי דגם כללית	23X23
C	קוטר העיגול (המגרעת)	דגם כללית- 5.5 ס"מ דגם ביי"ח נצרת/ מדיקל סנטר- 12 ס"מ דגם #2 מדיקל סנטר- 6.5 ס"מ

D	צבע	ירוק לפי דוגמא
E	מרחק תפר משוליים- ריבוע פנימי	0.2 ס"מ

א. כל המידות הן בס"מ.


ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

ח.ג- מפית עם חור דגם הכללית

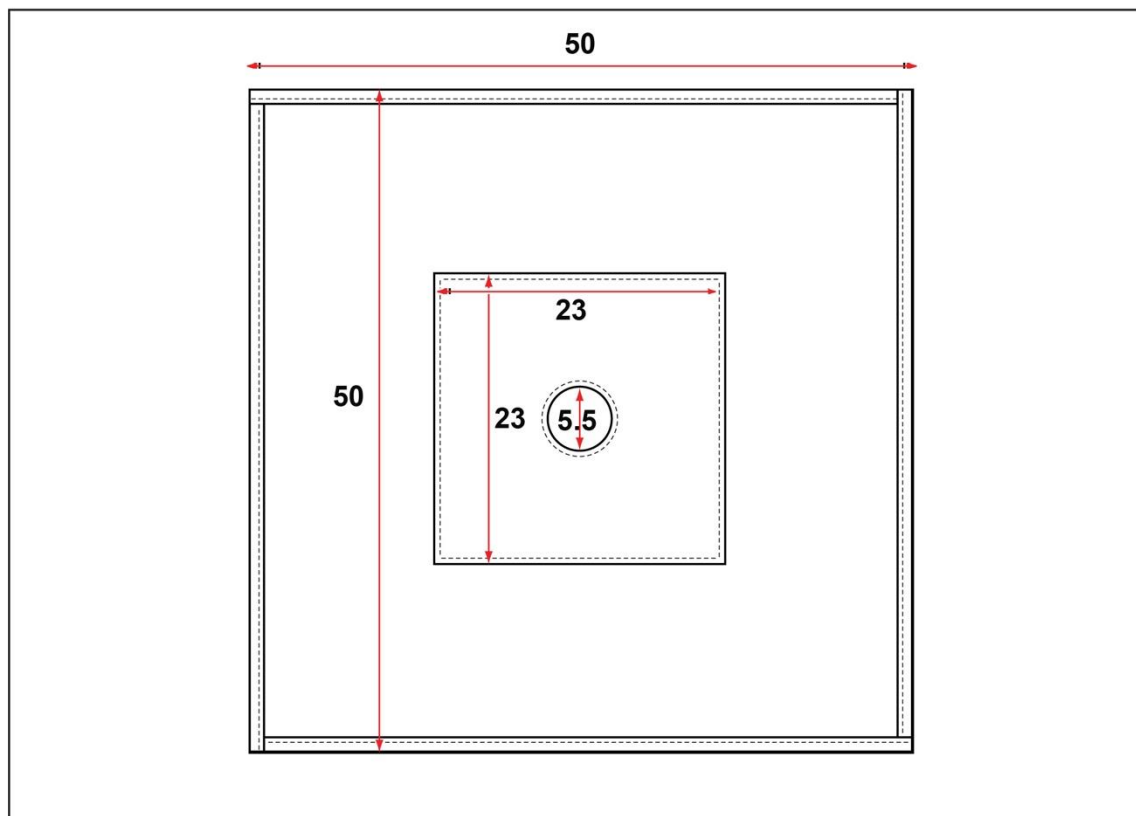

ח.ג- מפית עם חור דגם דגם בי"ח נצרת / מדיקל סנטר

front

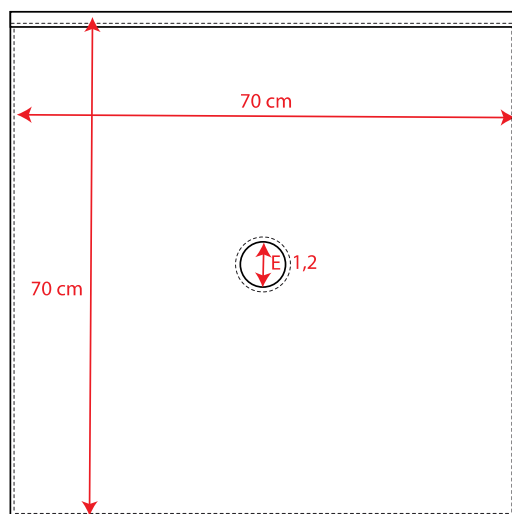

E1-12
E2-6.5

מפרט מס': 4

ח.נ- מפית עם שליץ

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס למפית עם שליץ ומגרעת בצורת ריבוע לחדר ניתוח.

1.2 מידות: 45X45 ס"מ.

1.3 צבע בד: ירוק -פנטון_ 3248U / 15-5217TC

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

2.1.1 בד ירוק - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 2.

2.2 עיבוד:

2.2.1 שתי יריעות בצורת ריבוע, גדולה וקטנה התפורות זו אל זו, הקטנה ממורכזת ביחס לצדדים, תחילתה במרכז פאה של הריבוע החיצוני במרכז תעובד מגרעת בצורת ריבוע ממנו יעובד שליץ לכוון שולי המפית.

2.2.2 גימור היקף חיצוני קיפול כפול ברוחב 0.7 ס"מ ועליו תפר עליון, יעובד לכוון הצד אליו תחובר היריעה הקטנה.

2.2.3 שתי היריעות יתפרו זו אל זו במקומות הבאים: היקף המרובע הקטן, היקף הריבוע הפנימי-המגרעת, לאורך שולי השליץ.


2.2.4 להלן טבלת המידות למפית חדר ניתוח עם שליץ:

מפית עם שליץ	תיאור	
45X45	מידות חיצוניות של המפית	A
30X30	מידות הריבוע הפנימי	B
7X7	מידות הריבוע הפנימי (המגרעת)	C
ירוק	צבע	D
0.3 ס"מ	מרחק תפר משוליים	E

א. כל המידות הן בס"מ.

ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

ח.נ- מפית עם שליץ

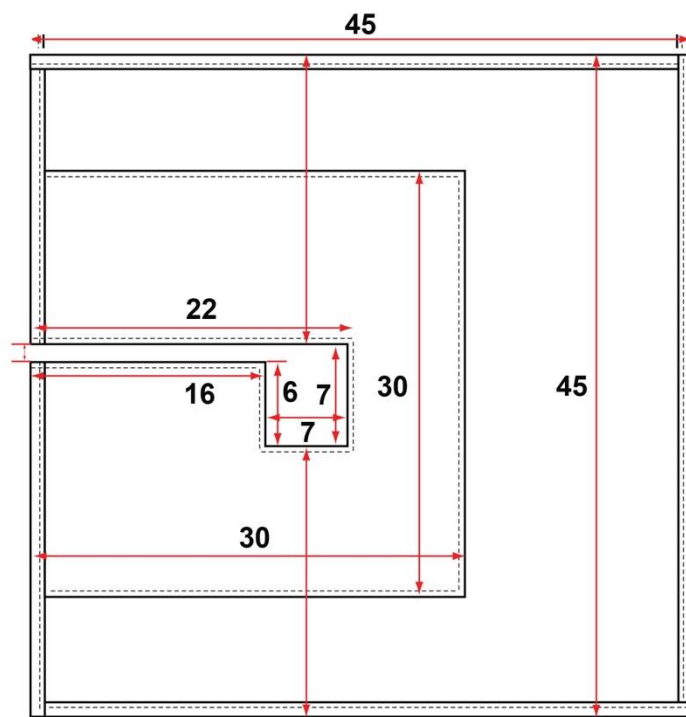

מפרט מס': 5

ח.נ- יריעות

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס ליריעות עם גימור בשוליהן המיועדות לחדר ניתוח.

1.2 הפריטים:

1.2.1 סדין חדר ניתוח.

1.2.2 חיתול חדר ניתוח.

1.2.3 מפית בד ירוק.

1.3 צבע בד: ירוק -פנטון_ 3248U / 15-5217TC

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

2.1.1 בד ירוק - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 2.

2.2 עיבוד:

2.2.1 גימור היקף חיצוני קיפול כפול ברוחב 0.5/0.3 ס"מ ועליו תפר עליון.

2.2.2 בדגם מפית במידה 40 X40 צלע אחת תעובד באמצעות אפרט בצבע צהוב.

2.2.3 להלן טבלת המידות:

סדיניה למדיקל סנטר צלע אחת תעובד באמצעות אפרט בצבע צהוב	מפית בד ירוק	חיתול חדר ניתוח	סדין חדר ניתוח	תיאור	
185 X90	60X40 /40X40	200 X150 /130 X90	240 X170 /150X200	מידות	A
0.3 ס"מ	0.3 ס"מ	0.5	0.5	מרחק תפר משוליים	B

א. כל המידות הן בס"מ.

ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

מפרט מס': 6

ח.נ- כיס למדיקל סנטר

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס לכיס תפור שפתחו מעובד באמצעות אפרט.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

2.1.1 בד ירוק - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 2.

2.2 צבע בד: ירוק-פנטון 3248U / 15-5217TC

2.3 עיבוד:

2.3.1 ארבעת צלעות המרובע תפורות בחלקן הפנימי באמצעות תפר אוברלוק צפוף+ תפר ביטחון.

2.3.2 פתח הכיס החיצוני יעובד באמצעות אפרט בגוון צהוב.

2.3.3 להלן טבלת המידות:


35x35	מידות	A
0.3 ס"מ	מרחק תפר משוליים	B

א. כל המידות הן בס"מ.

ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

ביס למזיקל סנטר

front

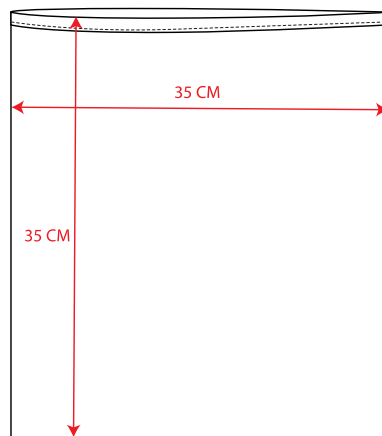

מפרט מס': 7

עטיפות בד

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס לעטיפות בד לחדר ניתוח.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

2.1.1 בד ירוק - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 2.

2.2 צבע בד: ירוק-פנטון 3248U / 15-5217TC

2.3 עיבוד:

2.3.1 הפריט מבוצע באמצעות שתי שכבות בד.

2.3.2 ארבעת צלעות המרובע תפורות בחלקן הפנימי, תיפור עליון חיצוני.

2.3.3 צלע אחת תעובד באמצעות אפרט צהוב או כחול בהתאם להזמנה.

2.3.4 להלן טבלת המידות:

120 X120 ,90 X90 ,60X60	מידות	A
0.3 ס"מ	מרחק תפר משוליים	B

א. כל המידות הן בס"מ.

ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

סל מס' 2 - מצעים

מפרט מס': 8

סדיניה

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס לסדיניה.

1.2 מידות:

150X120 ס"מ.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

2.1.1 בד אריג - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 5 .


2.1.2 להלן נתוני סדיניה :

סדיניה	תיאור	
בהתאם למידות המצוינות באיור המצורף.	מידות	A
בהתאם לגרפיקה מצורפת- יש לשים לפס הסימון הכחול.	דפוס וצבעים	B

א. כל המידות הינן בס"מ.

ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ

סדיניה

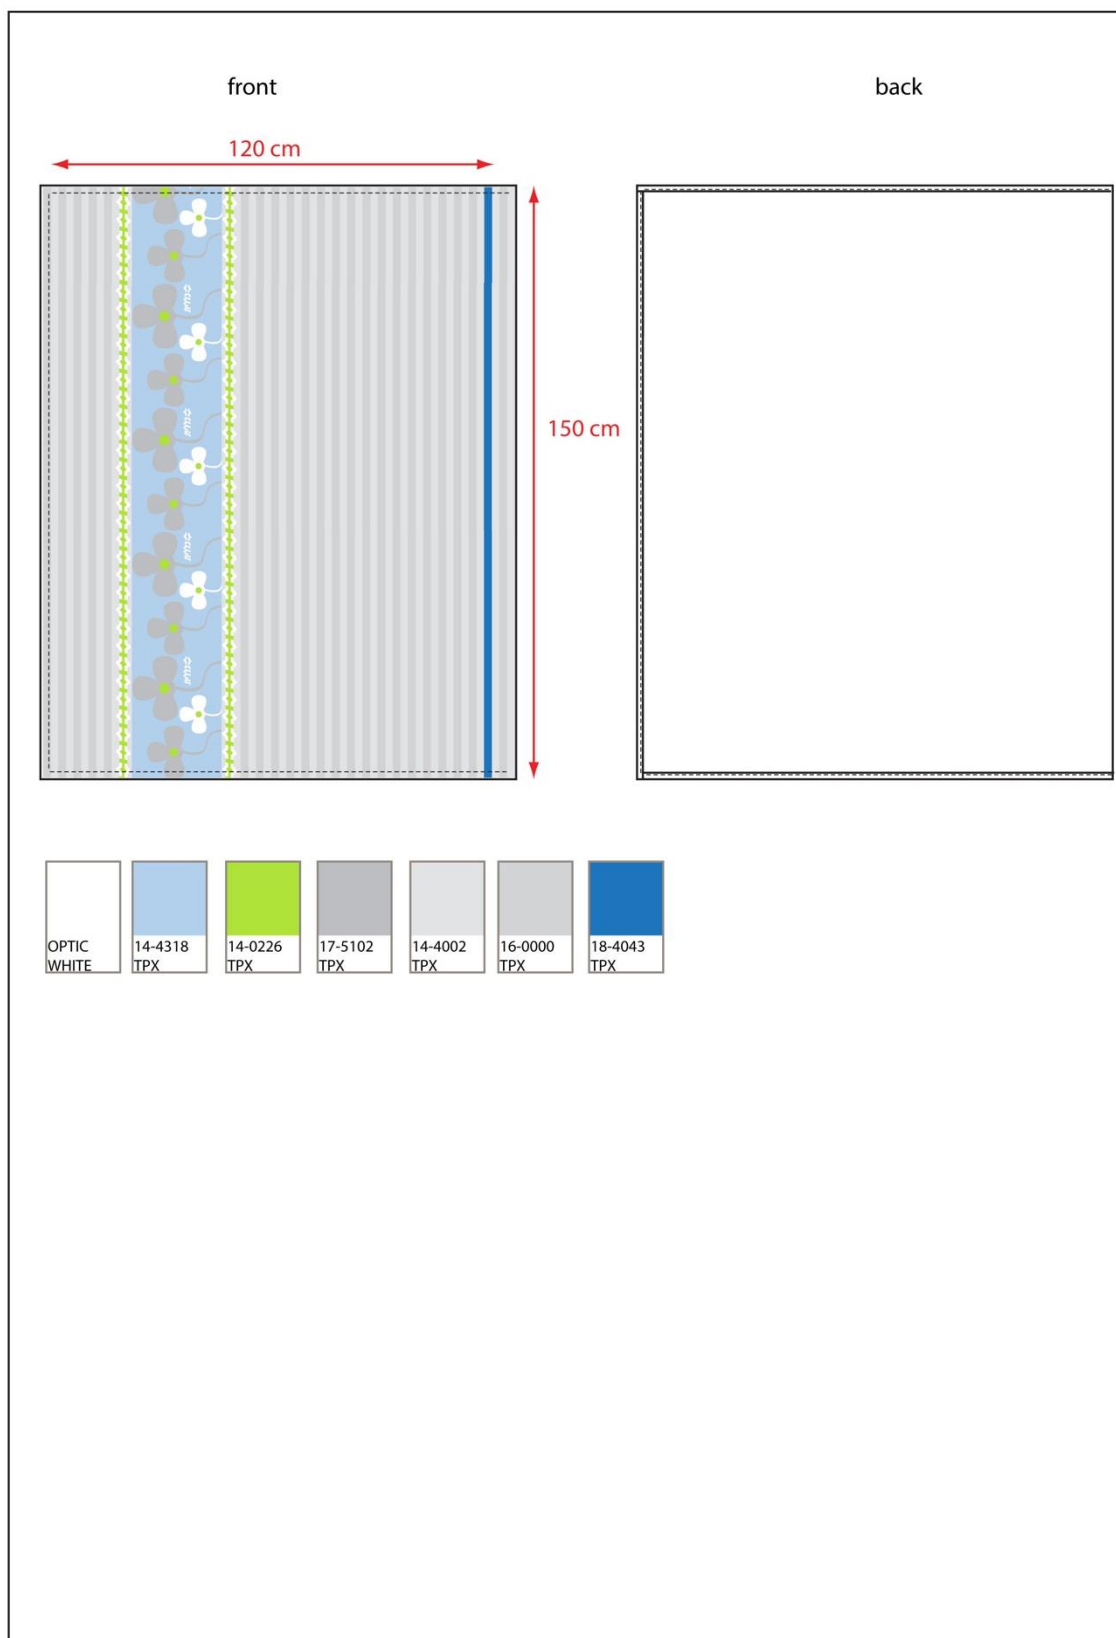

מפרט מס': 9

סדין עליון

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לסדין עליון.
1.1.2 הסדין קיים בשתי ווריאציות צבעוניות- פסי רקע ירוקים, פסי רקע אפורים.

1.2 מידות:

240X150 ס"מ.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 בד אריג - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 5 .


2.1.2 להלן נתוני סדין עליון :

סדין עליון	תיאור	
בהתאם למידות המצוינות באיור המצורף.	מידות	A
בהתאם לגרפיקה מצורפת.	דפוס וצבעים	B

א. כל המידות הינן בס"מ.

ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ

סדין עליון

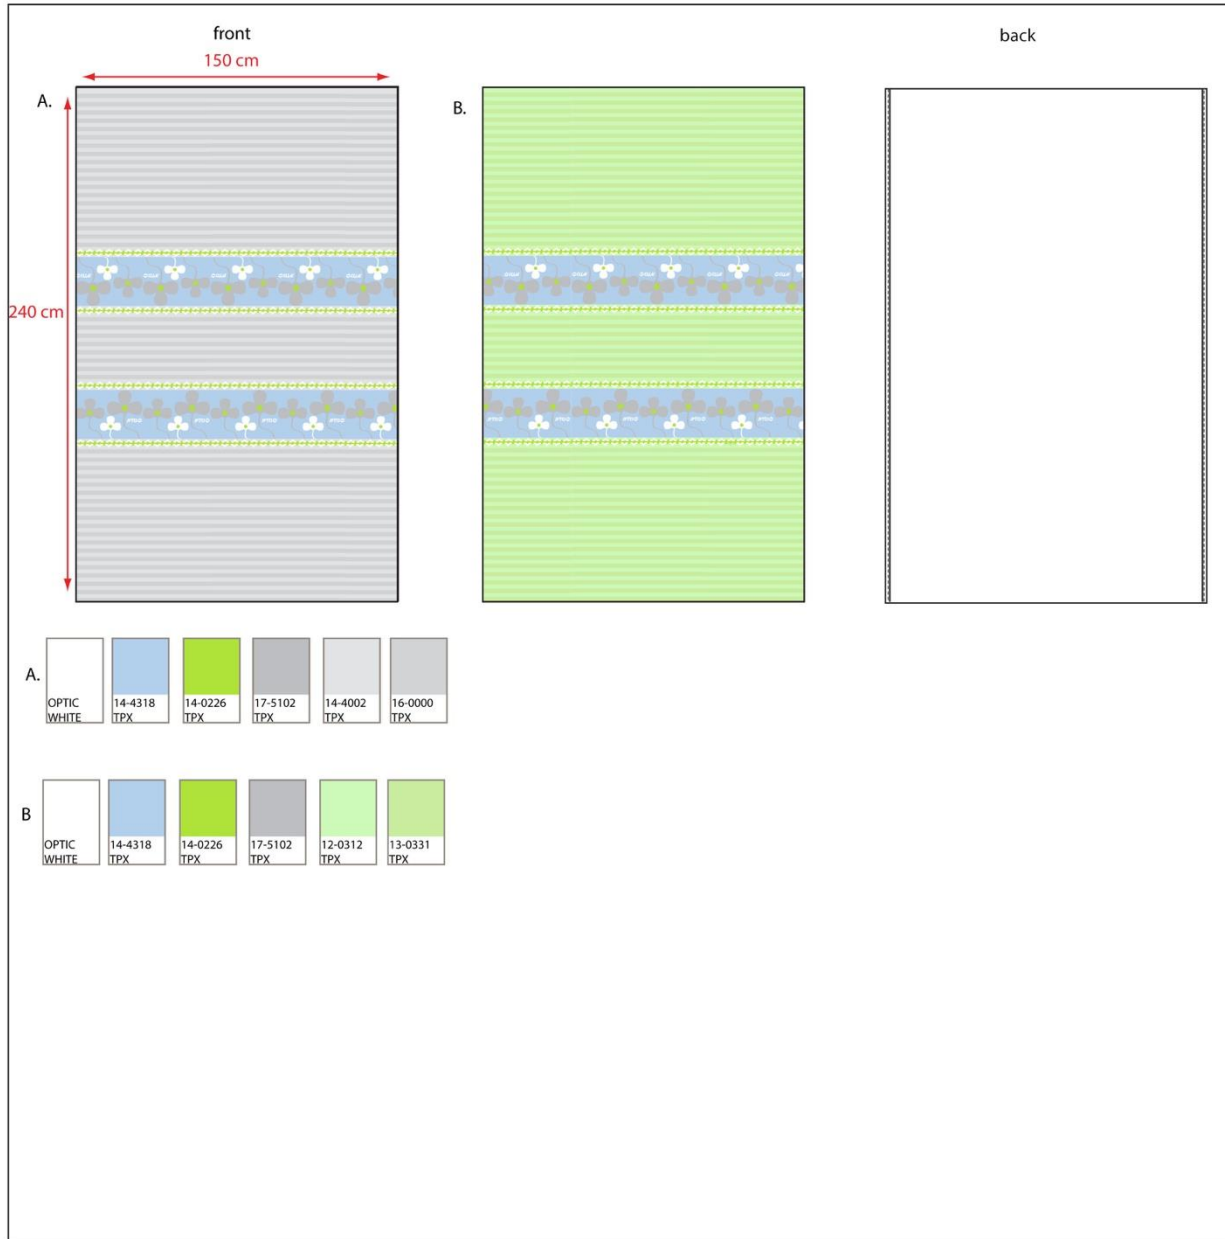

מפרט מס' : 10

סדיני במבינו

1. כללי

1.1 תאור המפרט :

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לסדין במבינו וסדין טפר"ץ.
1.1.2 גומי קליעה ברוחב 8 מ"מ, תפור בשני הצדדים הקצרים.

1.2 מידות :

- 1.2.1 סדין במבינו מתאים למיטה במידות : 205X95 ס"מ.
1.2.2 סדין טפר"ץ מתאים למיטה במידות : 205X95 ס"מ + פס זיהוי סגול בשתי הצלעות הארוכות.

2. דרישות :

2.1 דרישות טכניות :


- 2.1.1 בד אריג - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ : 5 .

2.1.2 להלן נתוני סדין במבינו :


סדין במבינו	תיאור	
בהתאם למידות המצוינות באיורים המצורפים.	מידות לפני תפירה	A
בהתאם למידות המצוינות באיורים המצורפים.	מידות לאחר תפירה	B
בהתאם לגרפיקה מצורפת יש לשים לב לסרט סימון סגול כמפורט באיור הטכני באופציה B	דפוס וצבעים	C

- א. כל המידות הינן בס"מ.
ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

סדין במבינו

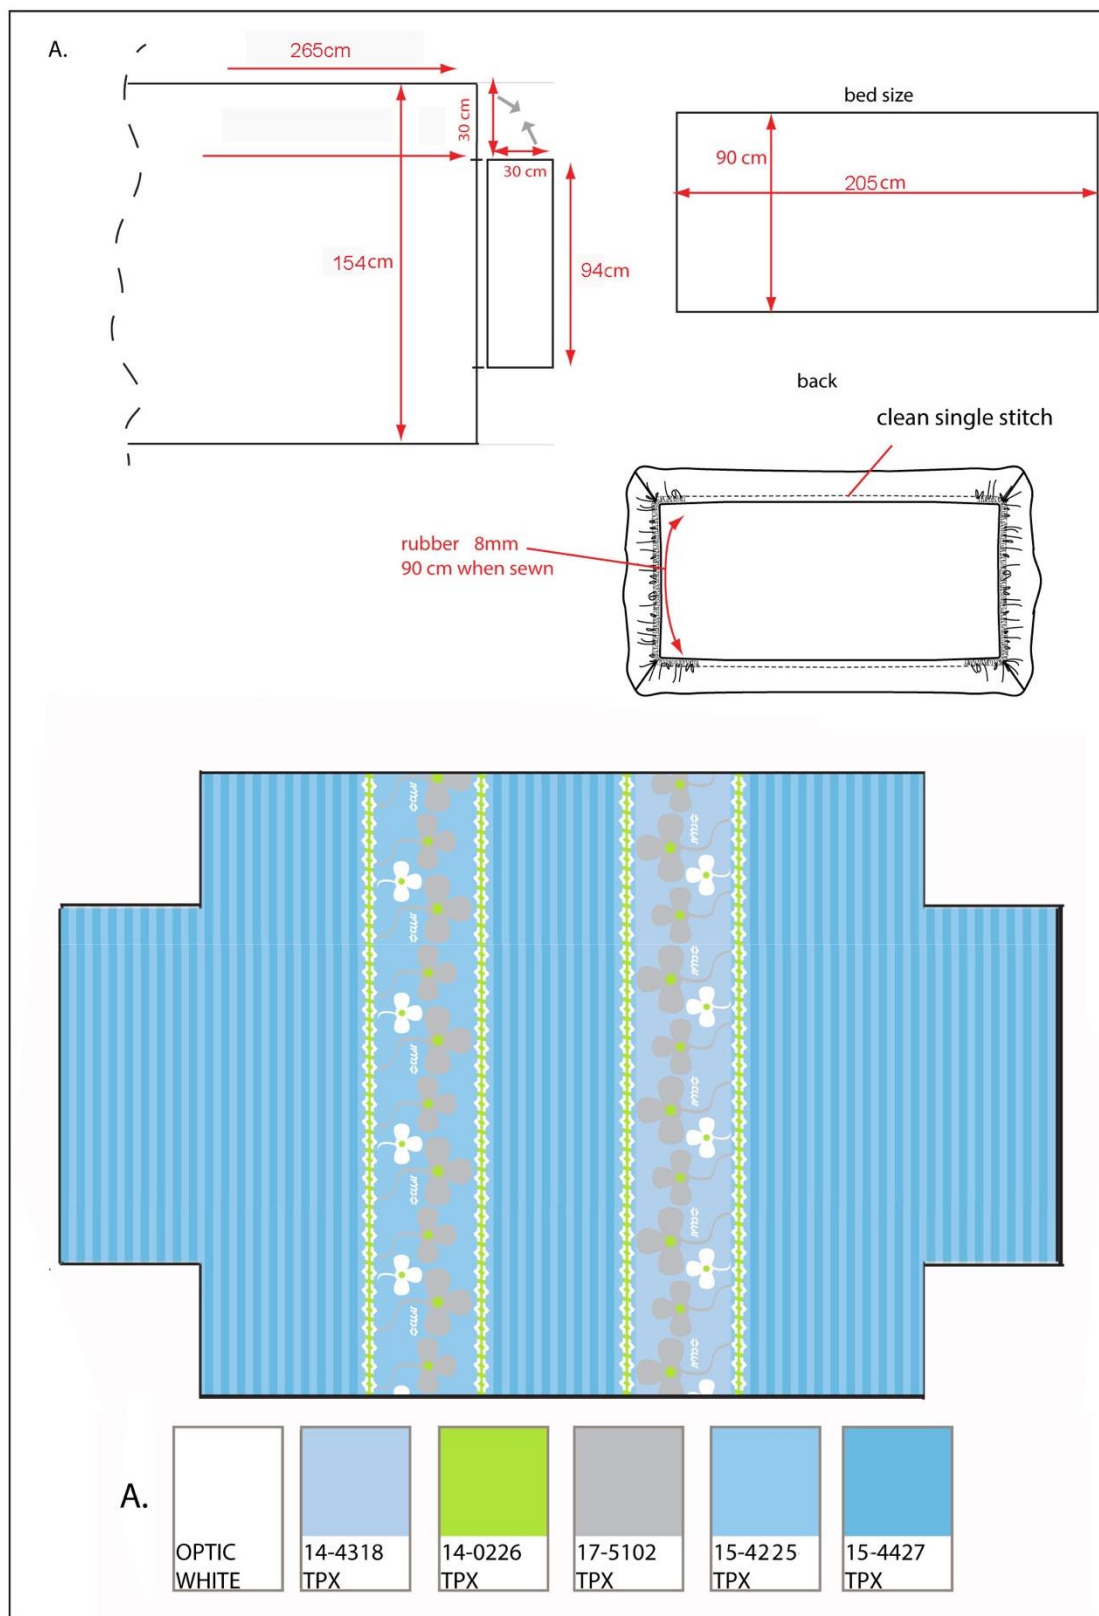

סדין טפר"ץ

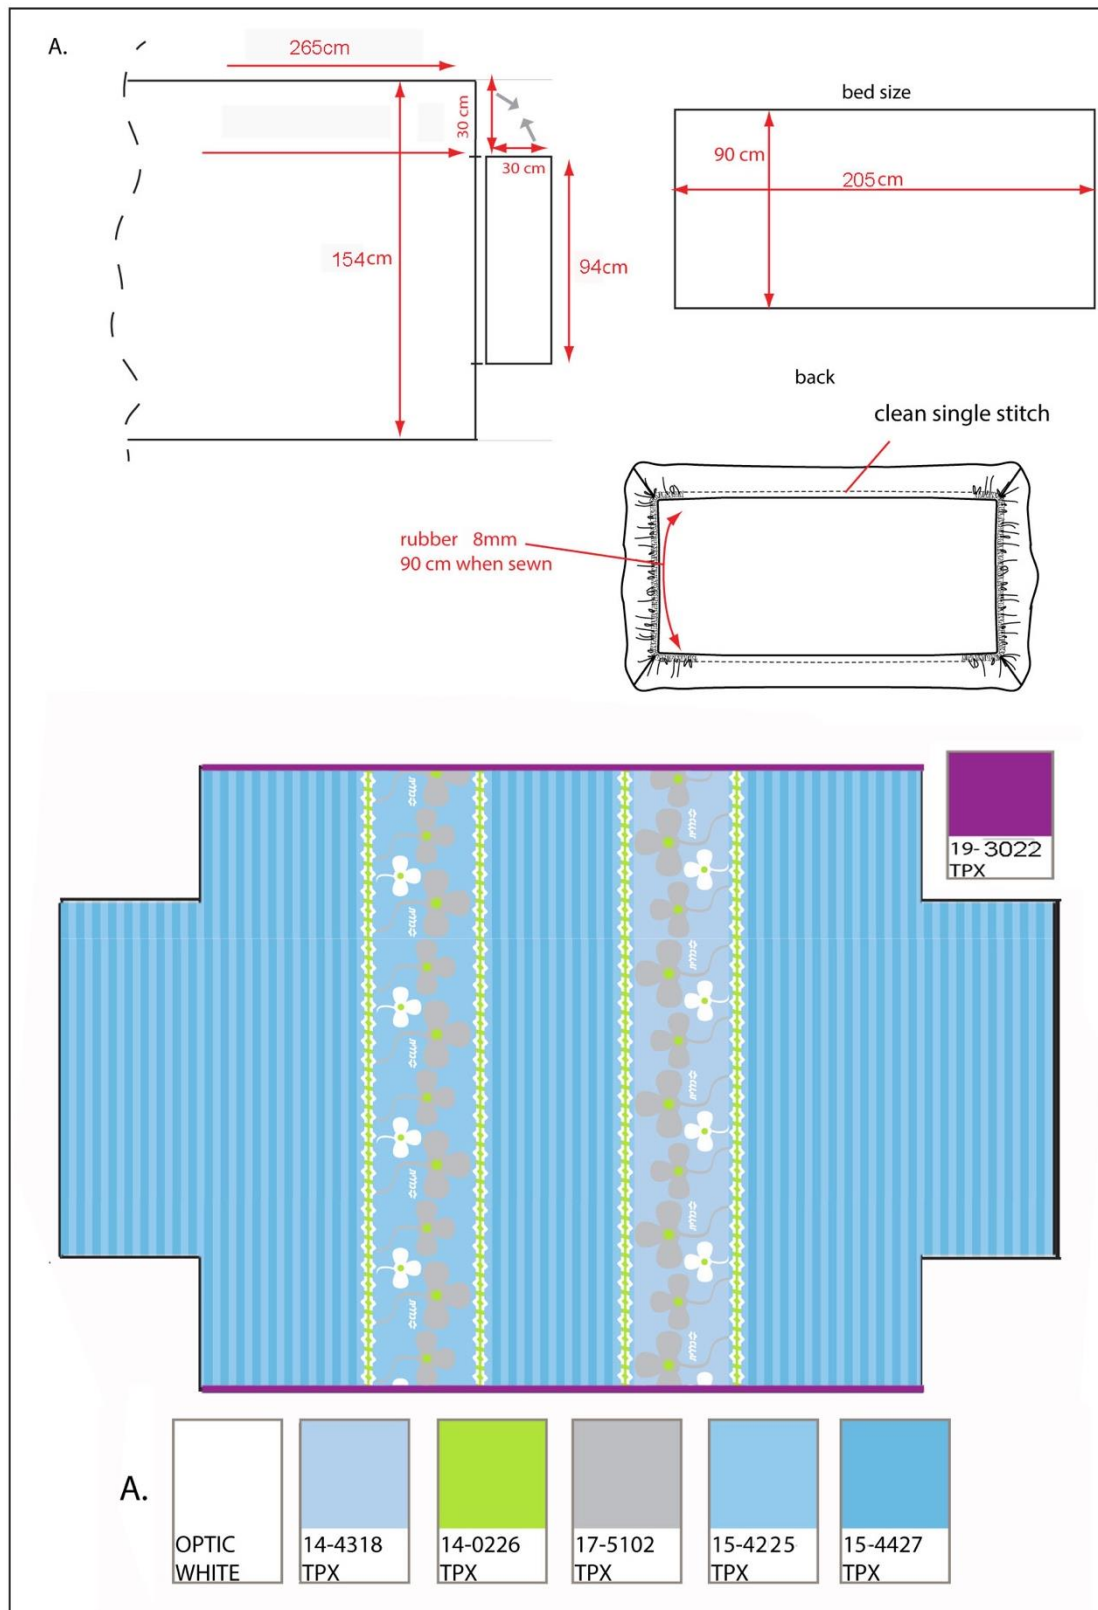

מפרט מס': 11

ציפית לכרית

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לציפית לכרית.
1.1.2 הציפית בעלת לשונית באורך 20 ס"מ.

1.2 מידות:

50X70 ס"מ.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 בד אריג - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 5.


2.1.2 להלן נתוני הציפית:

ציפית לכרית	תיאור	
50 ס"מ	אורך	A
70 ס"מ	רוחב	B
20 ס"מ	מידת לשונית	C
בהתאם לגרפיקה מצורפת	דפוס וצבעים	D

א. כל המידות הינן בס"מ.

ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ

ציפית לכרית

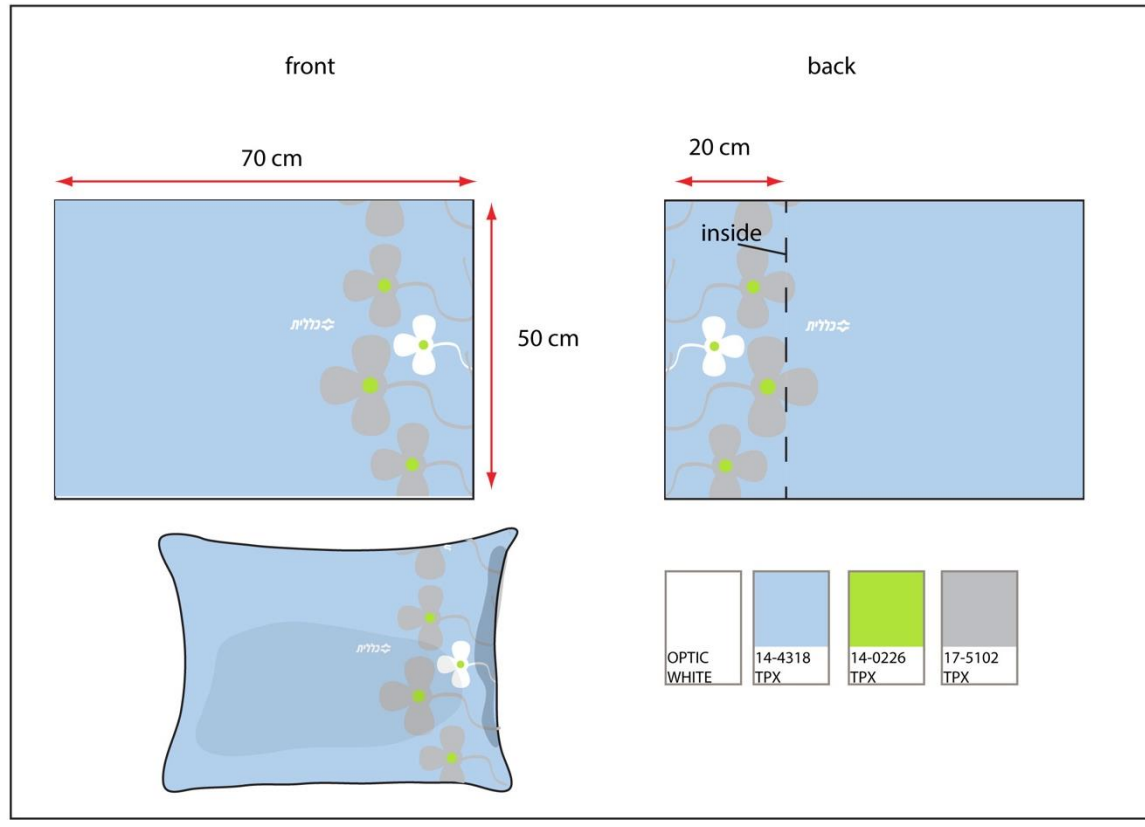

סל מס' 3 - פיג'מות

מפרט מס': 12

חולצת פיג'מה

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לחולצת פיג'מה.
 1.1.2 חולצת פיג'מה בעלת פתח קדמי, לחצניות לסגירת הפתח ושני כיסים קדמיים.
 1.2 מידות: S, L, 2XL, 5XL


2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 בד מודפס - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 1.
 2.1.2 גימור סרט אפראט בצבע המוגדר עבור כל מידה ומותאם לצבע המכנסיים של אותה המידה לעיבוד פתחי הכיסים, פתח הצוואר ושני פתחי הקדמי- רוחב נטו 1 ס"מ.
 2.2 עיבוד:
 2.2.1 סרט אפראט יעבד את פתח הצוואר ואת שני חלקי אמצע קדמי, כמו גם את השוליים העליונים של שני הכיסים.
 2.2.2 לחצניות- 4 לחצניות ימוקמו ע"ג פתח אמצע קדמי, ישמשו לסגירת החולצה, סגירה של צד שמאל מעל ימין.
 2.2.3 השרוולים- שרוולי 3/4, השרוול יחובר בתפר בטחון.
 2.2.4 עיבוד השרוול - גימור מכפלת כפולה ברוחב 2.5 ס"מ ותפר עליון.
 2.2.5 מכפלת הגוף- יעובדו באמצעות קיפול כפול ברוחב 1 ס"מ ותפר עליון.
 2.2.6 כיסים- תיפור עליון בדו- מחט.
 2.2.7 חיבור החולצה ייעשה בתפר חיבור.



2.2.8 להלן טבלת המידות לחולצת פיג'מה:

5XL	2XL	L	S	תיאור	
23	21	21	21	רוחב פתח צוואר	A
37	35	34	32	אורך שרוול	B
50	47	46	44	היקף מכפלת השרוול	C
22	23	22	20	תפר פנימי שרוול	D
190	160	140	127	היקף חזה	E

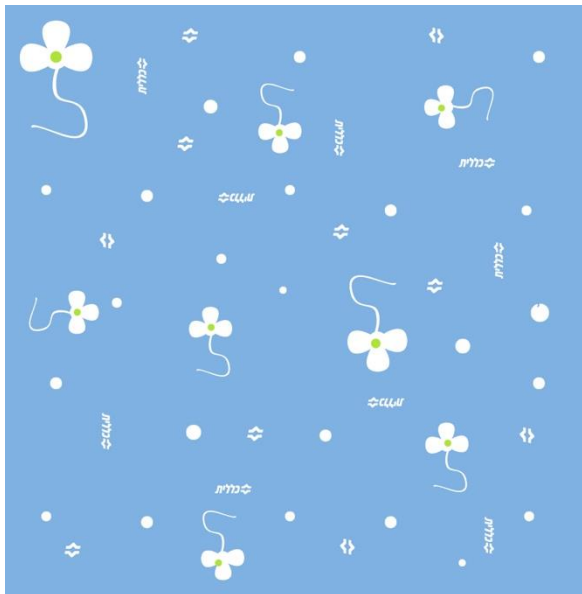F	אורך מ- HSP	84	86	87	94
G	היקף מכפלת	130	144	164	193
H	רוחב כיס	18	18	18	18
I	גובה כיס	18	18	18	18
J	אורך כתף	14.5	16.5	17.5	22.5
K	מיקום כיסים ממכפלת	5.5	5.5	7	11.5
L	מרחק בין לחצניות	14	15	15	20
M	צבע אפרט	קרם 454C	ירוק- צהבהב 386C	צהוב-כתמתם 127U	ירוק 370U
N	צבע דפוס	15-4323 TPX - תכלת - צבע רקע 14- 0226 TPX-נקודות ירוקות 			

- א. כל המידות הן בס"מ.
 ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

חולצת פיגימה

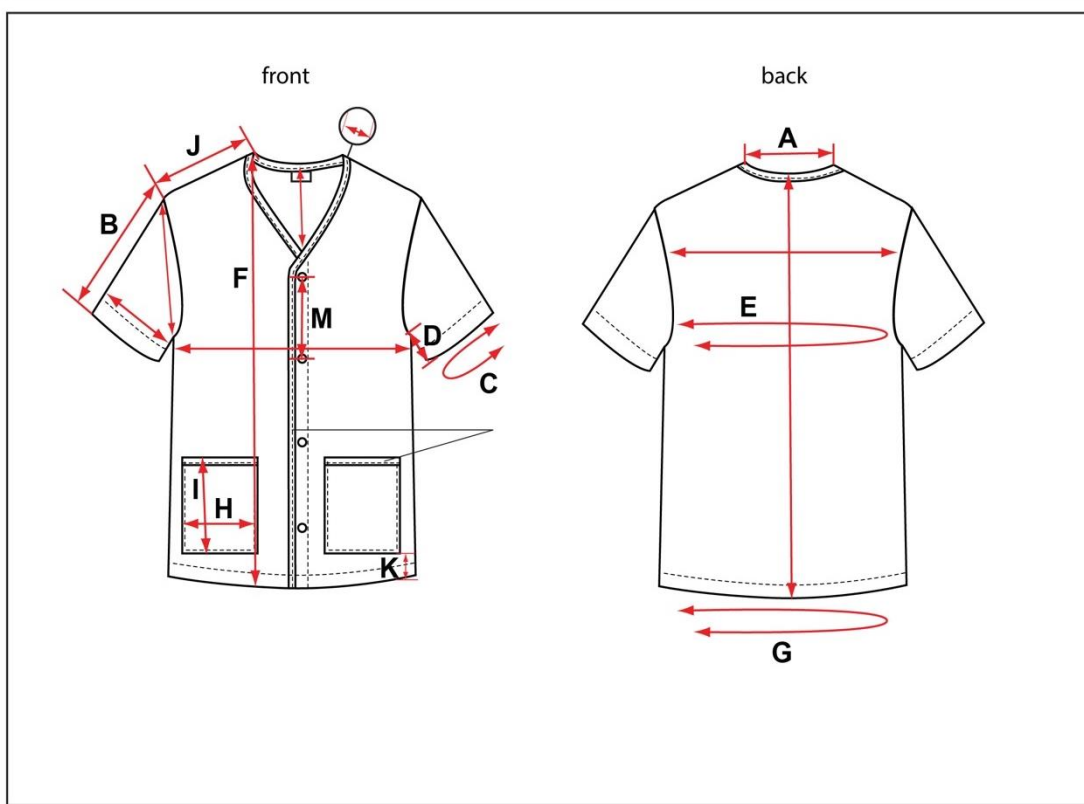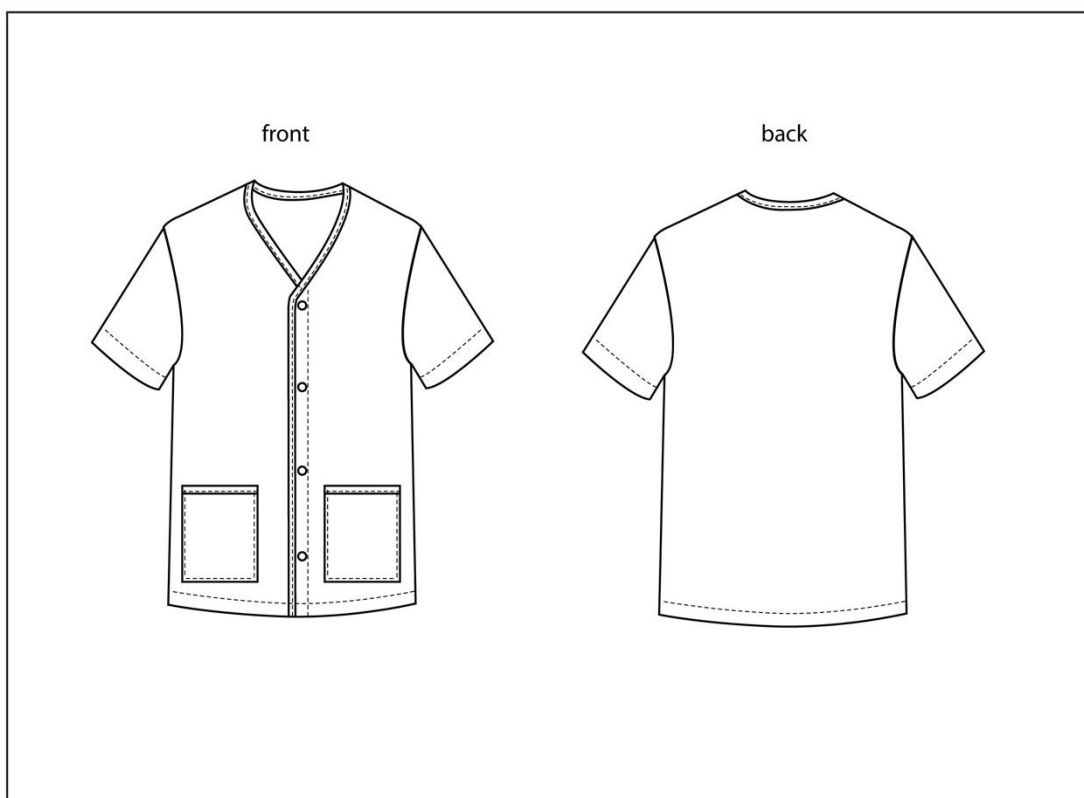

S



L



2XL



5XL



מפרט מס': 13

חולצת פיג'מה ברה"נ

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לחולצת פיג'מה ברה"נ.
 1.1.2 חולצת פיג'מה סגורה, צווארון מעוגל ושני כיסים קדמיים.
 1.2 מידות: S, L, 2XL

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:


- 2.1.1 בד מודפס - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 1.
 2.1.2 גימור סרט אפראט בצבע המוגדר עבור כל מידה לעיבוד פתח הצוואר ושני פתחי הכיסים - רוחב נטו 1 ס"מ.

2.2 עיבוד:

- 2.2.1 סרט אפרט יעבד את פתח הצוואר ואת השוליים העליונים של שני הכיסים.
 2.2.2 השרוולים - שרוולי 3/4. השרוול יחובר בתפר בטחון.
 2.2.3 עיבוד השרוול - גימור מכפלת כפולה ברוחב 2.5 ס"מ ותפר עליון.
 2.2.4 מכפלת הגוף - יעובדו באמצעות קיפול כפול ברוחב 1 ס"מ ותפר עליון.
 2.2.5 כיסים - חיבור הכיסים תיפור עליון בדו- מחט.
 2.2.6 חיבור החולצה יעשה בתפר חיבור .



2.2.7 להלן טבלת המידות לחולצה לגהה:

תיאור	S	L	2XL	5XL	
A היקף צוואר	18	20	21	23	
B אורך שרוול	32	34	35	37	
C תפר פנימי שרוול	20	22	23	25	
D היקף מכפלת השרוול	38	42	44	50	
E אורך מ- HSP	76	79	80	94	
F היקף מכפלת	112	132	142	193	
G כתף	14	16	17	22	
H רוחב כיס	18	18	18	18	
I גובה כיס	18	18	18	18	

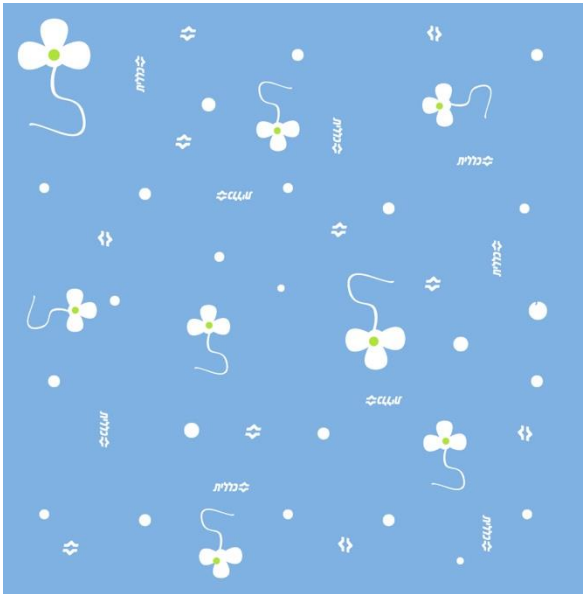11.5	7	5.5	5.5	מיקום כיסים ממכפלת	K
ירוק 370U	צהוב-כתמתם 127U	ירוק- צהבהב 386C	קרם 454C	צבע אפרט	
		צבע רקע - תכלת - 15-4323 TPX נקודות ירוקות-TPX-0226-14 		צבע דפוס	

- א. כל המידות הן בס"מ.
 ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

חולצת פיג'מה ברה"נ

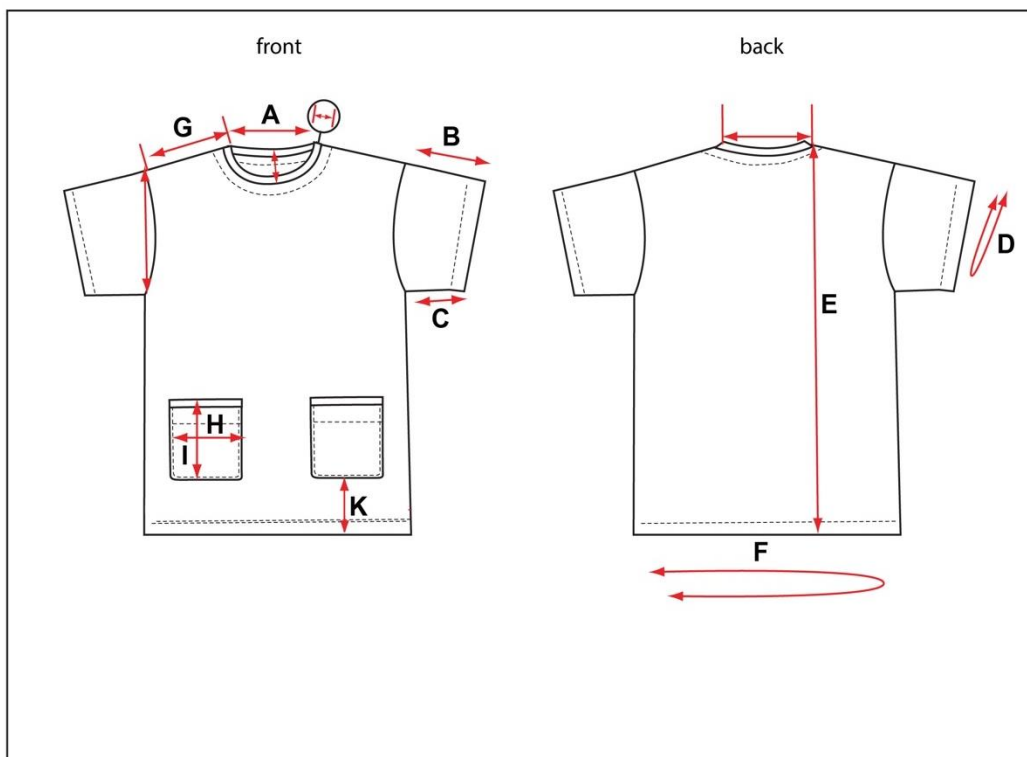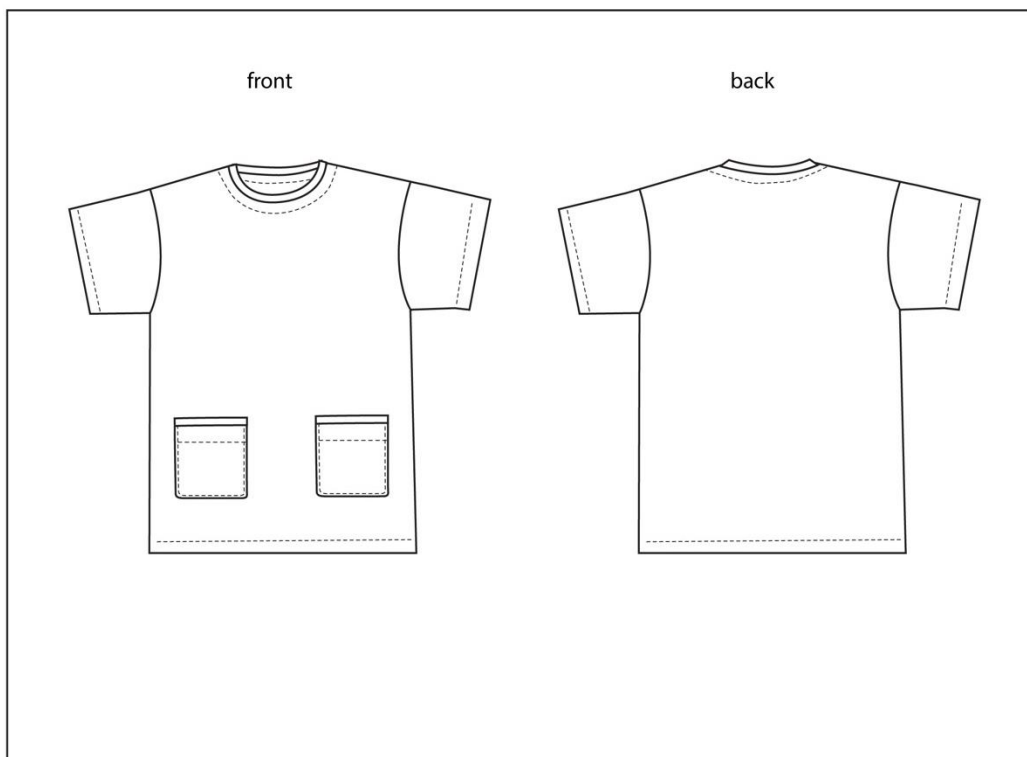

S



L



2XL



מפרט מס': 14

מכנסי פיג'מה (דגם רגיל)

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס למכנסי פיג'מה.

1.1.2 מכנסי פיג'מה עם שרוכים.

1.2 מידות: S, L, 2XL, 5XL

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

2.1.1 בד צבעוני, צבע ייעודי לכל מידה- מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 1.

2.1.2 שרוך קליעה בצבע לבן.

2.2 עיבוד:

2.2.1 שרוך לבן מושחל בתוך מסילה להידוק חגורת המכנסיים במותן אורכו החיצוני כ-22 ס"מ.

2.2.2 חגורת המכנסיים- מעובדת באמצעות קיפול ברוחב 3 ס"מ ותפר עליון, החגורה נקייה בצידה הפנימי כמו גם החיצוני.

2.2.3 עיבוד פתחי השחלת השרוך באמצעות פתחים המעובדים באמצעות לולאות כפתור רוחביות באורך 2 ס"מ. על הלולאות להיות מבוצעות בכמות תכים מתאים לכך שלא יצאו חוטים במהלך השימוש.

2.2.4 מכפלות- יעובדו באמצעות קיפול כפול ברוחב 1.5 ס"מ ותפר עליון.

2.2.5 דפוס לוגו הכללית בצבע כחול ימוקם בצד שמאל של הפריט כ- 16 ס"מ מתחילת

חגורת המכנסיים, מידות לוגו רוחב 6 ס"מ X גובה 2 ס"מ.

2.2.6 חיבור המכנסיים ייעשה בתפר חיבור.



2.2.7 להלן טבלת המידות למכנסי פיג'מה:

	תיאור	S	L	2XL	5XL
A	היקף מותן	96.5	117	137	176
B	היקף ירכיים- 20 ס"מ מתחת למותן	106.5	122	137	180
C	עומק מפשעה אחורי	40.5	42.5	44	48
D	אורך בצד	104.5	109	112	122
E	אורך תפר פנים רגל	71	74	76	80
F	היקף פתח הרגל	44	50	55	61
G	עומק מפשעה קדמי	36	39	41	45


ירוק 370U	צהוב כתמתם 127U	צהוב ירקרק 386C	קרם 454C	צבע בד	H
				דפוס לוגו	

- א. כל המידות הן בס"מ.
 ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.


מכנסי פיג'מה

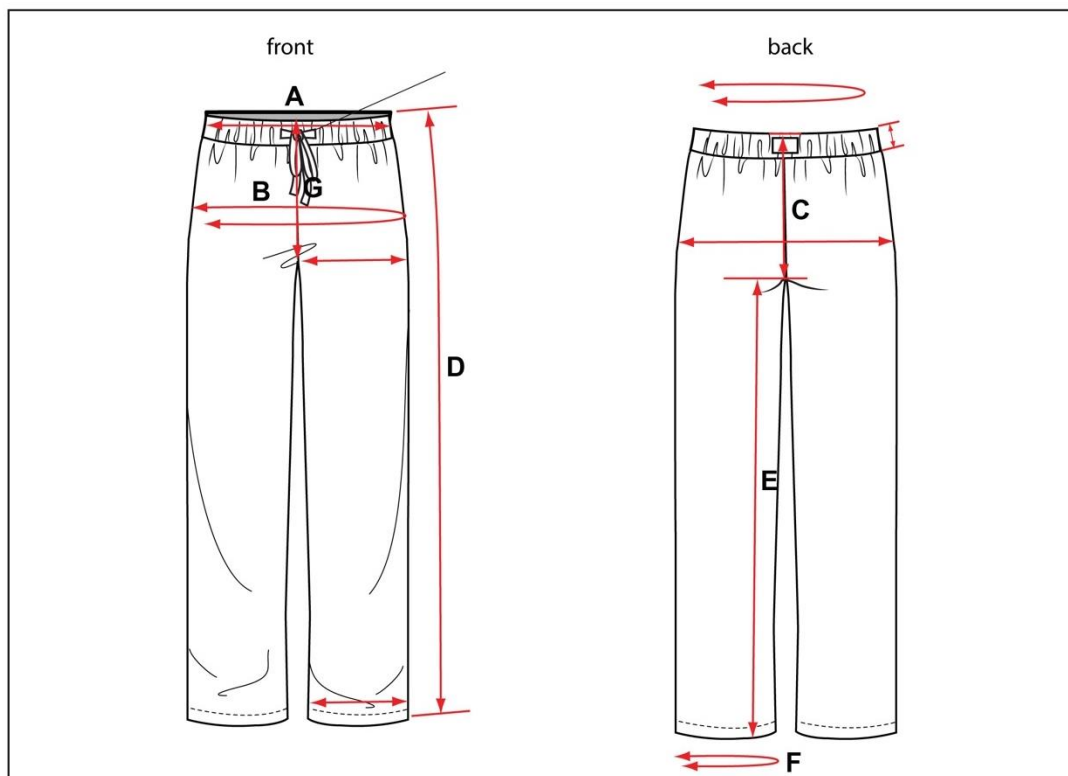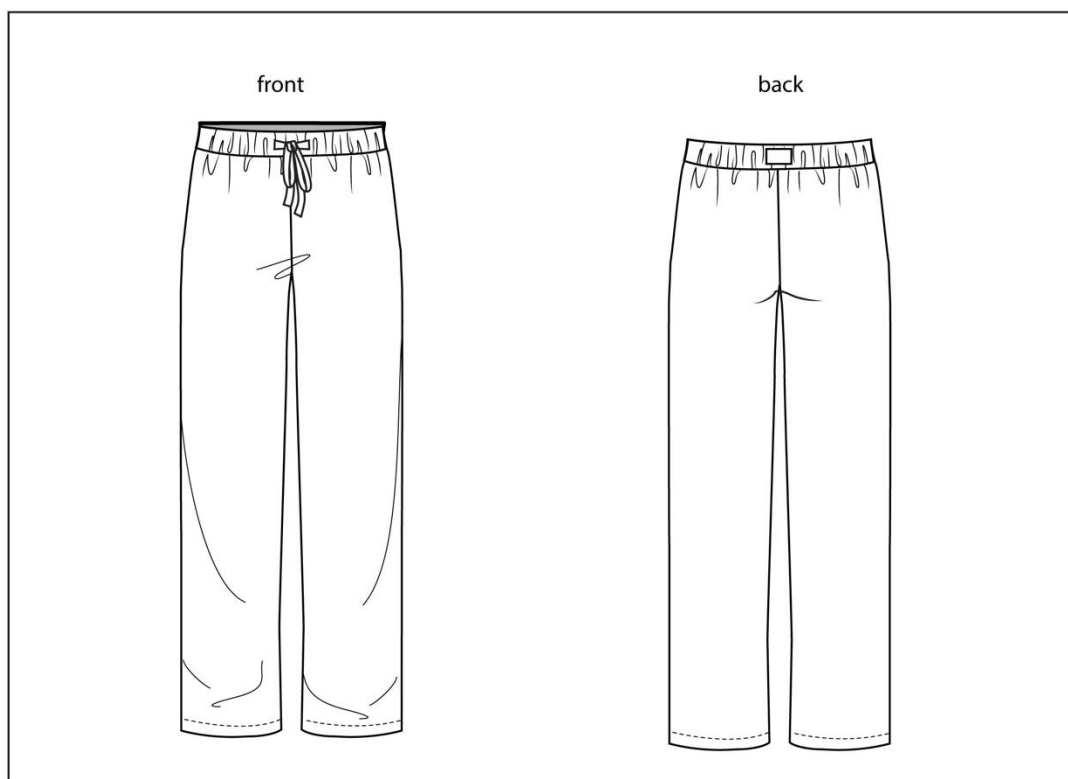


S

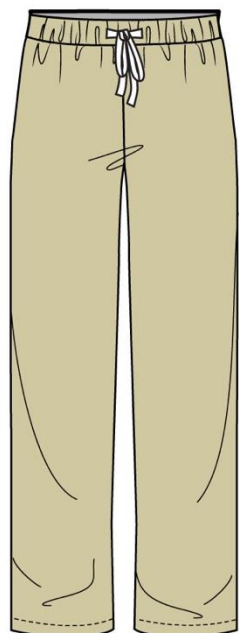


L

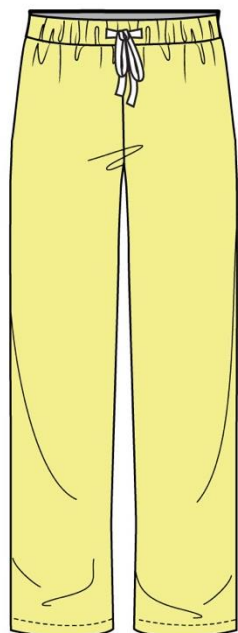

2XL

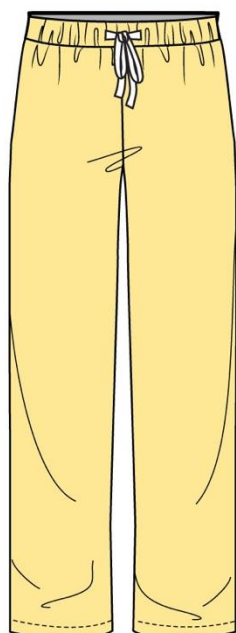

5XL

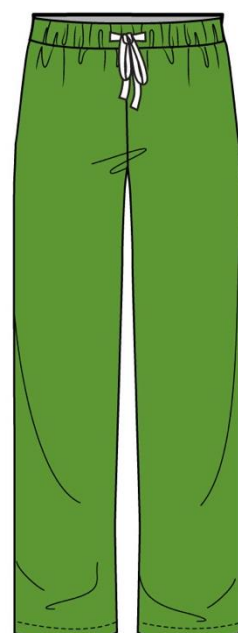

מפרט מס': 15

מכנסי פיג'מה ברה"נ

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס למכנסי פיג'מה ברה"נ.

1.1.2 מכנסי פיג'מה עם גומי.

1.2 מידות: S, L, 2XL

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

2.1.1 בד צבעוני, צבע ייעודי לכל מידה- מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 1.

2.1.2 מכנסי פיג'מה עם גומי קלוע 20 מ"מ בהיקף החגורה.

2.2 עיבוד:

2.2.1 חגורת המכנסיים- מעובדת באמצעות קיפול ברוחב 3 ס"מ ותפר עליון, החגורה נקייה בצידה הפנימי כמו גם החיצוני.

2.2.2 גומי מושחל בעיבוד החגורה.

2.2.3 מכפלות- יעובדו באמצעות קיפול כפול ברוחב 1.5 ס"מ ותפר עליון.

2.2.4 דפוס לוגו הכללית בצבע כחול ימוקם בצד שמאל של הפריט כ- 16 ס"מ מתחילת

חגורת המכנסיים, מידות לוגו רוחב 6 ס"מX גובה 2 ס"מ.

2.2.5 חיבור המכנסיים ייעשה בתפר חיבור.



2.2.6 להלן טבלת המידות למכנסי פיג'מה ברה"נ:

תיאור	S	L	2XL	
A היקף מותן במתיחה/ במנוחה	61/99	64/108	79/136	
B היקף ירכיים- 20 ס"מ מתחת למותן	102	122	146	
C עומק מפשעה אחורי	40	43	43	
D אורך בצד	85	95	107	
E אורך תפר פנים רגל	52	60	68	
F היקף פתח הרגל	44	50	54	
G עומק מפשעה קדמי	36	39	40	
H צבע בד	קרם 454C	צהוב ירקרק 386C	צהוב כתמתם 127U	


	דפוס לוגו	
---	------------------	--

- א. כל המידות הן בס"מ.
 ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.


מכנסי פיג'מה ברה"נ

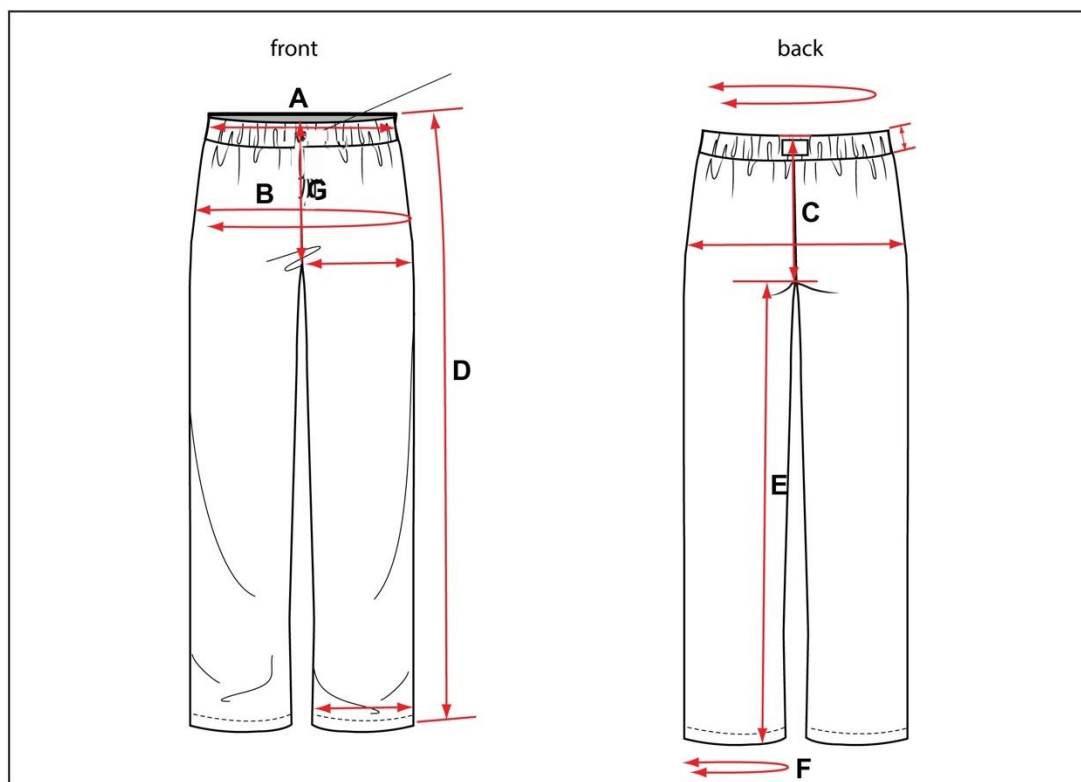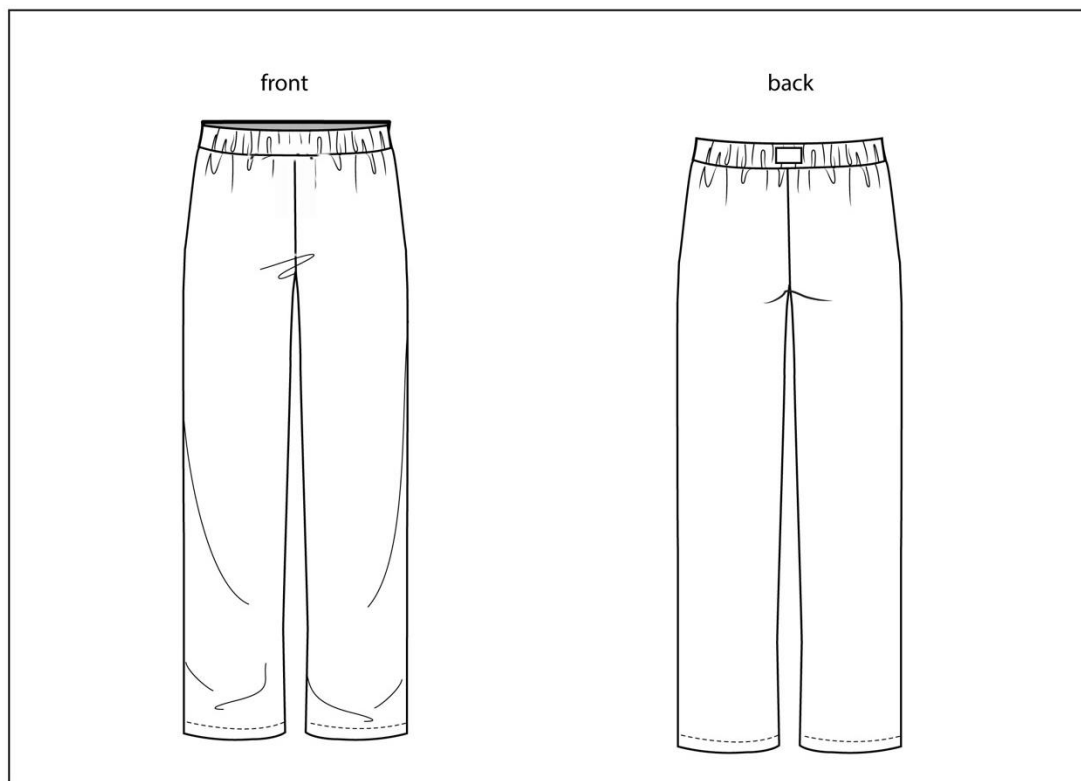


S

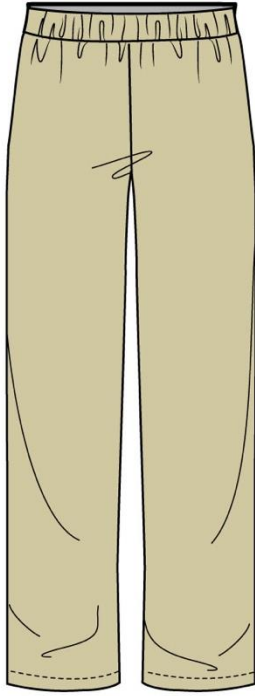

L

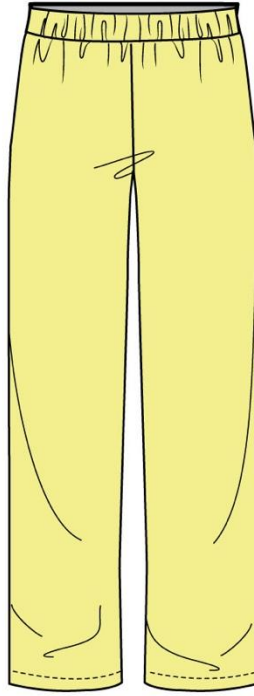

2XL

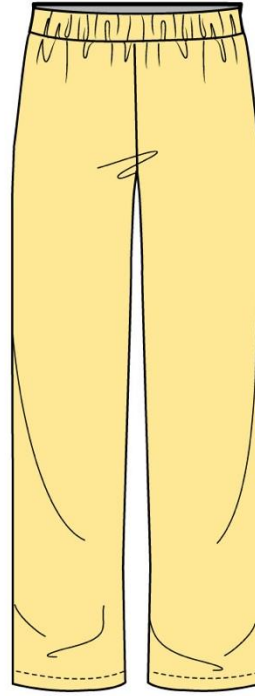

מפרט מס': 16

מכנסי פיג'מה עם לחצניות עם / ללא גומי

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס למכנסי פיג'מה עם לחצניות עם / ללא גומי.
- 1.1.2 מכנסי פיג'מה עם שרוכים/ גומי ופתח קדמי לאורכו יחוברו לחצניות.
- 1.2 מידות: S, L, 2XL, 5XL

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:



- 2.1.1 בד צבעוני, צבע ייעודי לכל מידה- מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 1.
- 2.1.2 שרוך קלוע בצבע כחול- תכלת - 15-4323 TPX / גומי קלוע ברוחב 20 מ"מ בהתאם להזמנה.
- 2.1.3 לחצניות נירוסטה אל חלד בקוטר 10 מ"מ.
- 2.2 עיבוד:
- 2.2.1 מכנסיים ללא גומי- שרוך כחול מושחל בתוך מסילה להידוק חגורת המכנסיים במותן אורכו החיצוני כ-22 ס"מ.
- 2.2.2 מכנסיים עם גומי-גומי יושחל בהיקף המותן. לצורך זיהוי- ייתפר בכל צד בתפרי הצד 30 ס"מ סרט בצבע אדום / כחול בהתאם להזמנה.
- 2.2.3 חגורת המכנסיים- מעובדת באמצעות קיפול ברוחב 3 ס"מ ותפר עליון, החגורה נקייה בצידה הפנימי כמו גם החיצוני.
- 2.2.4 עיבוד פתחי השחלת השרוך באמצעות פתחים המעובדים באמצעות לולאות כפתור רוחביות באורך 2 ס"מ. על הלולאות להיות מבוצעות בכמות תכים מתאים לכך שלא יצאו חוטים במהלך השימוש.
- 2.2.5 פתח קדמי- יעובד באמצעות כפל בד ברוחב 5 ס"מ בצד השמאלי (העליון)- עליו יחוברו בהתאמה 2 לחצניות- חלקי הנקבה, מנגד, בצד ימין של הפתח יעובד באמצעות קיפול כפול ותפר עליון בסיס הלחצניות (החלק התחתון)- באיתור מתאים יחובר החלק הזכרי של הלחצניות.
- 2.2.6 מכפלות- יעובדו באמצעות קיפול כפול ברוחב 1.5 ס"מ ותפר עליון.
- 2.2.7 דפוס לוגו הכללית בצבע כחול ימוקם בצד שמאל של הפריט כ- 16 ס"מ מתחילת חגורת המכנסיים, מידות לוגו רוחב 6 ס"מ X גובה 2 ס"מ.
- 2.2.8 חיבור המכנסיים ייעשה בתפר חיבור.
- 2.2.9 להלן טבלת המידות למכנסי פיג'מה עם לחצניות:


תיאור	S	L	2XL	5XL	
היקף מותן	96.5	117	137	176	A
היקף ירכיים- 20 ס"מ מתחת למותן	106.5	122	142	180	B

48	45	42.5	40.5	עומק מפשעה אחורי	C
115	114	109	104.5	אורך בצד מידה ארוכה למכנסיים עם שרוך מידה קצרה למכנסיים עם גומי	D
מידה לא קיימת בדגם זה	107	95	85		
85	81	79	76	אורך תפר פנים רגל	E
61	55	44	40	היקף פתח הרגל	F
45	41	39	36	עומק מפשעה קדמי	G
25	24	23	22	עומק פתח קדמי (בסיס הלחצניות)	H
ירוק 370U	צהוב כתמתם 127U	צהוב ירקרק 386C	קרם 454C	צבע בד	
				דפוס לוגו	

- א. כל המידות הן בס"מ.
 ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

מכנסי פיג'מה עם לחצניות

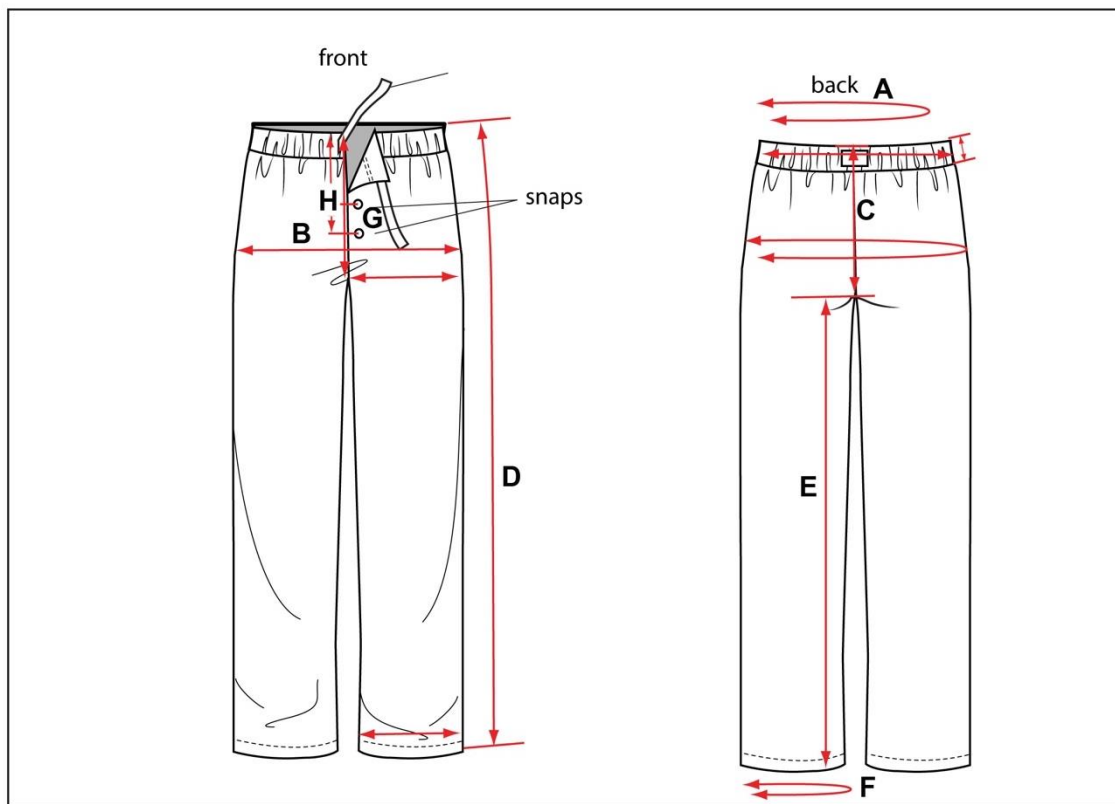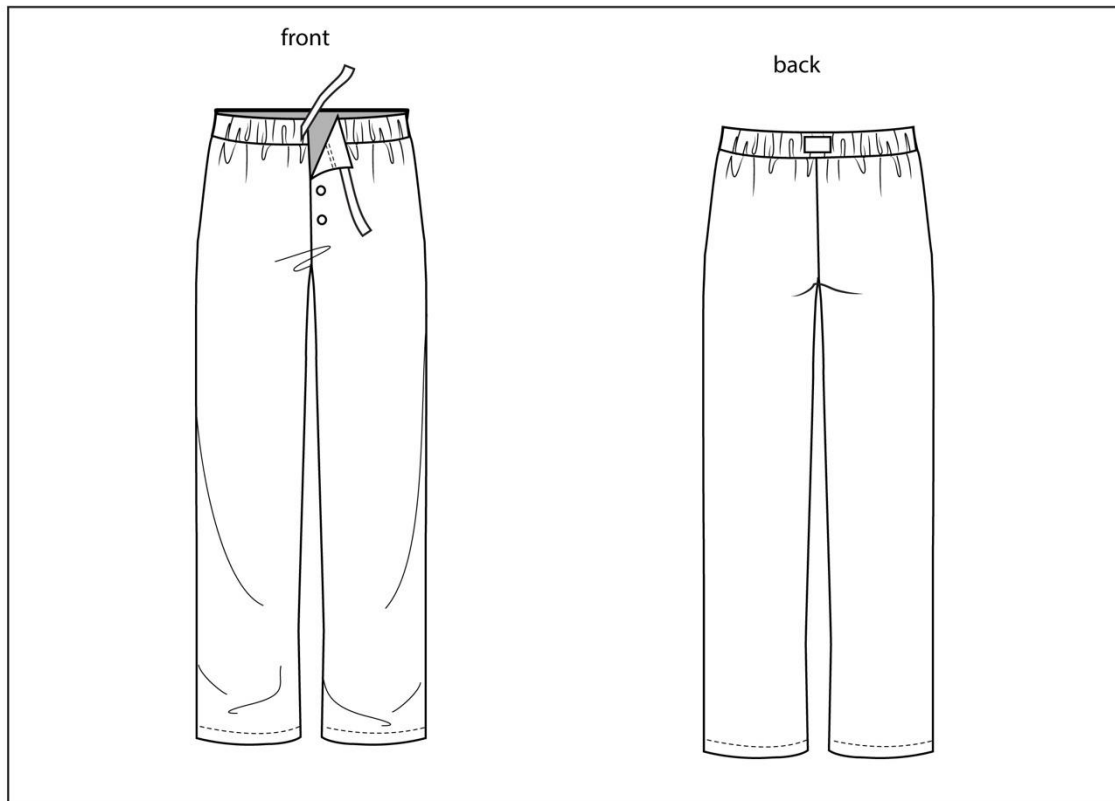

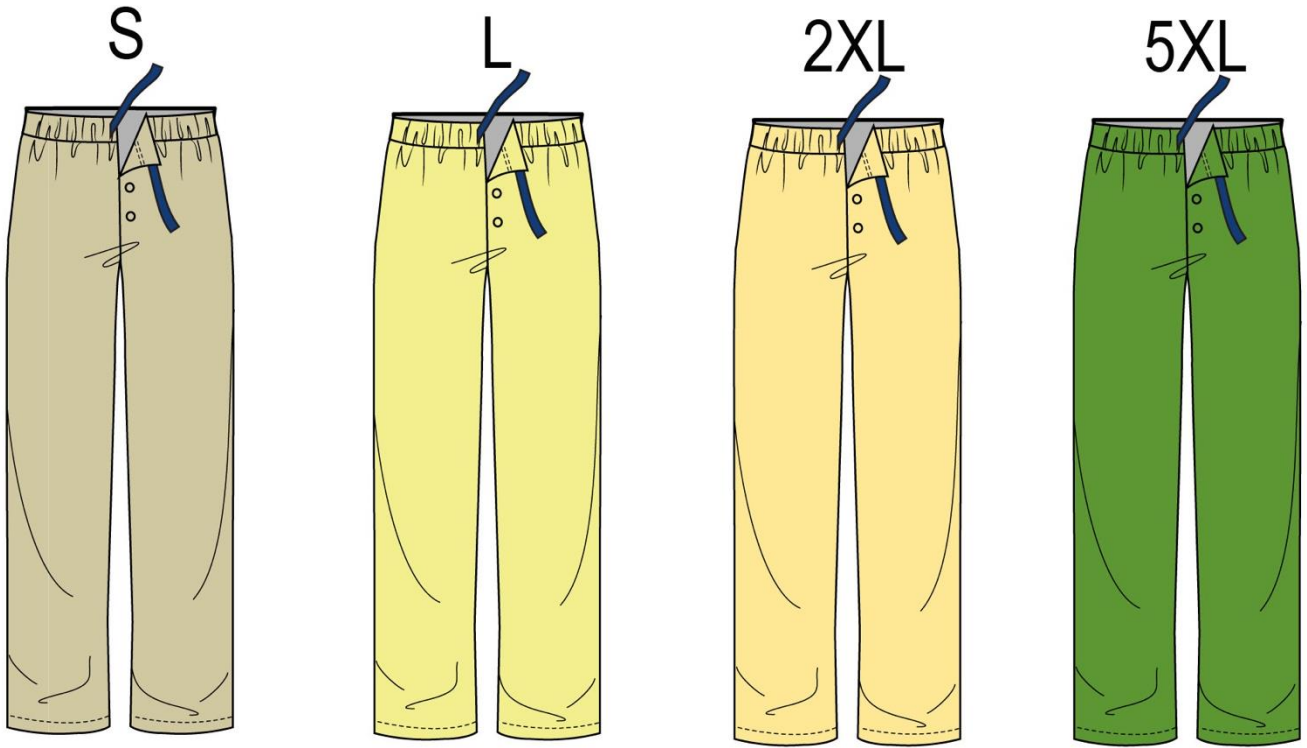

מפרט מס': 17

כתונת סינר עם לחצניות

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לכתונת סינר עם לחצניות.
1.1.2 כתונת העשויה מיריעה אחת, ללא תפרי צד, שרוולים קצרים, לחצניות בכתפיים ובראש השרוול, סגירה באמצעות שרוכי קשירה.

1.2 מידות: L


2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 בד מודפס - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 1.
2.1.2 גימור סרט אפראט בצבע **כחול** לעיבוד פתח הצוואר, שרוכי פתח הצוואר ושרוכי הידוק המתנים. - רוחב נטו 1 ס"מ.
2.1.3 לחצניות נירוסטה בקוטר 10 מ"מ העמידות בשימוש מתמשך ואינן מחלידות.
2.2 עיבוד:
2.2.1 כתונת סינר העשויה מיריעה שלמה עליה ימוקמו באיתור המתאים פתחי בתי השחי. הכתף והשרוול נוצרים באמצעות חיבור הגב והקדמי באמצעות הידוק 4 לחצניות בכל צד.
2.2.2 פתח הצוואר בחלקו הקדמי יעובד באמצעות סרט אפרט, בחלקו האחורי יחולק פתח הצוואר לשניים באמצעות פתח אמצע גב (נוצר באמצעות שני קצות היריעה), כל צד של פתח הצוואר האחורי יעובד באמצעות סרט אפרט נפרד בעל עודף שרוך לקשירת אמצע גב. אורכו של כל שרוך לקשירה: 33 ס"מ. יש לבצע תפר חיזוק בסיום כל שרוך.
2.2.3 שרוך המותן - אורכו 50 ס"מ, ייתפר ויחוזק (ייתפר בצורת ריבוע באורך 2 ס"מ ובגובה האפרט) אל גוף הכתונת באיתור כמצוין בטבלת המידות, בצד הנגדי של היריעה יתפר שרוך זהה באורכו ובמיקום הגובה ממכפלת הכתונת.
2.2.4 השרוולים - שרוולים קצרים שיעובדו אל תוך פתחי בתי השחי שימוקמו בגזרת יריעת הכתונת במיקום המתאים, השרוול יחובר בתפר בטחון.
2.2.5 עיבוד השרוול ומכפלת הגוף - יעובדו באמצעות קיפול כפול ברוחב 1 ס"מ ותפר עליון.
2.2.6 חיבור כתונת ייעשה בתפר חיבור.



2.2.7 להלן טבלת המידות לכתונת סינר לחולה עם לחצניות:

תיאור	O/S	
היקף צוואר	75	A
אורך שרוול	40.5	B
היקף מכפלת השרוול	55.5	C

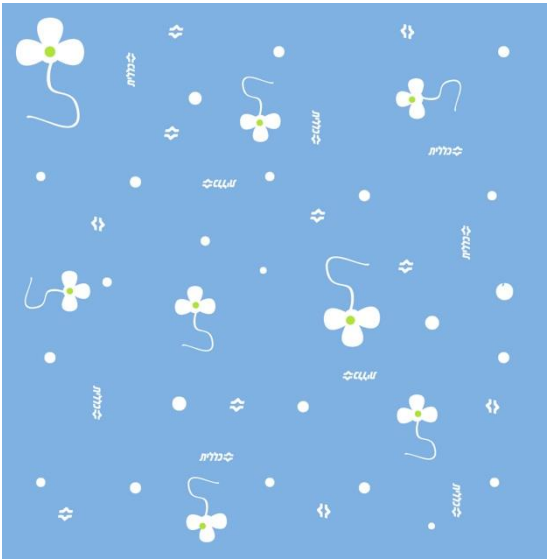13	תפר פנימי שרוול	D
120.5	אורך מ HSP	E
157.5	היקף מכפלת	F
58	חפיפה בין חלקי הקדמי	G
67	מיקום שרוך מותן ממכפלת גוף	H
צבע רקע - תכלת - 15-4323 TPX נקודות ירוקות-TPX 0226-14		
		צבע דפוס

- א. כל המידות הן בס"מ.
 ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

כתונת סינר עם לחצניות

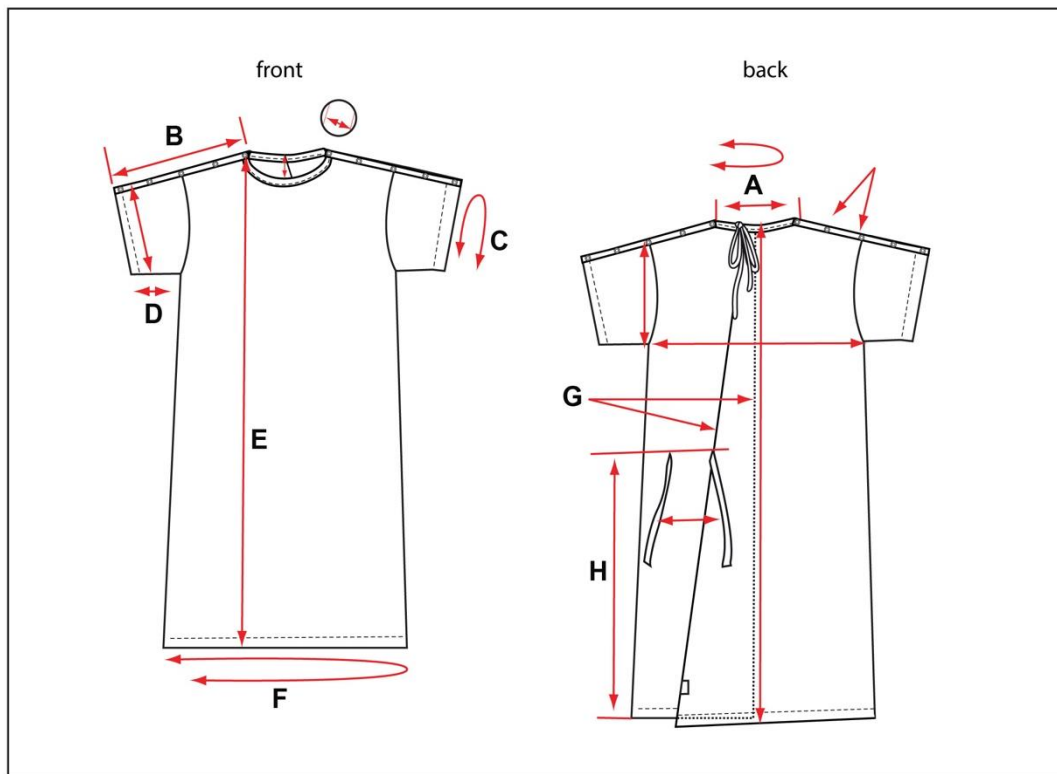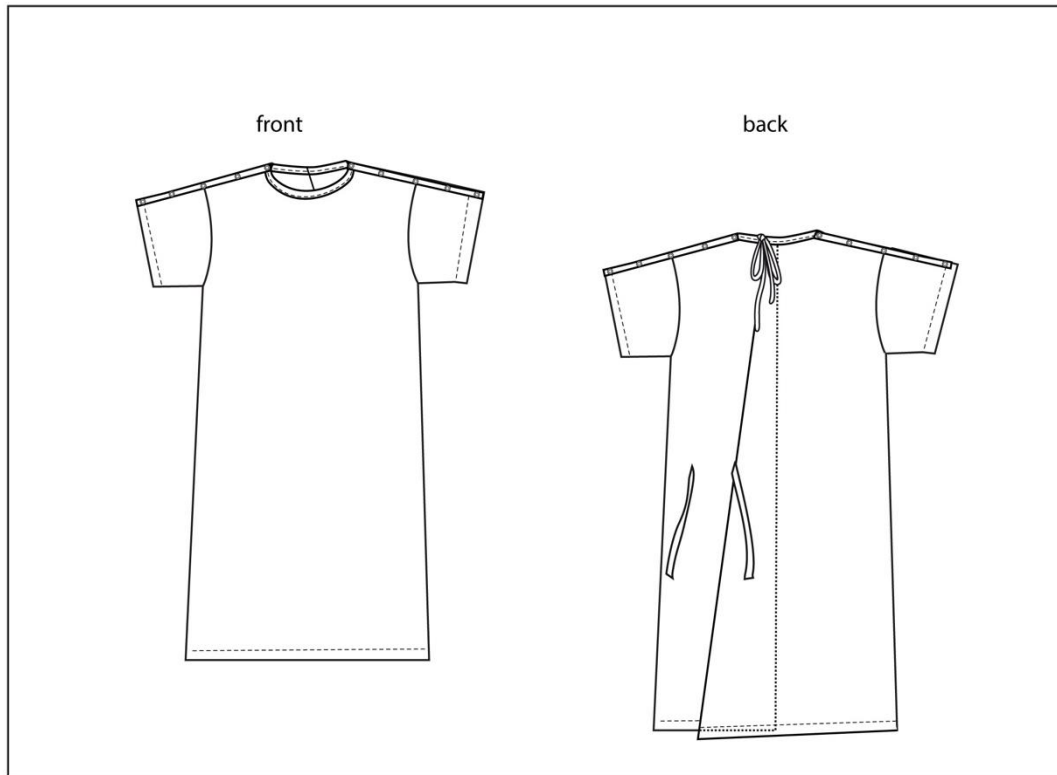

front



back



מפרט מס': 18

כתונת סינר לחולה(רגילה)

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לכתונת סינר ללא לחצניות.
- 1.1.2 כתונת העשויה מיריעה אחת, ללא תפרי צד, שרוולים קצרים, פתח הכתונת ממוקם בגב, בפתח הצוואר שרוכים לסגירת הכתונת, הקשירה להידוק המותן מאחור.

1.2 מידות: O/S

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:


- 2.1.1 בד מודפס - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 1.
- 2.1.2 גימור סרט אפראט בצבע **לבן** לעיבוד פתח הצוואר, שרוכי פתח הצוואר ושרוכי הידוק המותנים - רוחב נטו 1 ס"מ.

2.2 עיבוד:

- 2.2.1 כתונת סינר העשויה מיריעה שלמה עליה ימוקמו באיתור המתאים פתחי בתי השחי.
- 2.2.2 פתח הצוואר יעובד באמצעות סרט אפראט, סגירה באמצעות שרוכי האפראט באמצעות קשירה באמצע גב (נוצר באמצעות שני קצות היריעה), שרוך לקשירה: 33 ס"מ. יש לבצע תפר חיזוק בסיום כל שרוך.
- 2.2.3 שרוך המותן - אורכו 50 ס"מ, ייתפר ויחוזק (ייתפר בצורת ריבוע באורך 2 ס"מ ובגובה האפראט) אל גוף הכתונת באיתור כמצוין בטבלת המידות, בצד הנגדי של היריעה יתפר שרוך זהה באורכו ובמיקום הגובה ממכפלת הכתונת.
- 2.2.4 השרוולים - שרוולים קצרים שיעובדו אל תוך פתחי בתי השחי שימוקמו בגזרת יריעת הכתונת במיקום המתאים, השרוול יחובר בתפר בטחון.
- 2.2.5 עיבוד השרוול ומכפלת הגוף - יעובדו באמצעות קיפול כפול ברוחב 1 ס"מ ותפר עליון.
- 2.2.6 חיבור כתונת ייעשה בתפר חיבור.



2.2.7 להלן טבלת המידות לכתונת סינר:

תיאור	O/S	
היקף צוואר	72.5	A
אורך שרוול	56	B
היקף מכפלת השרוול	55.5	C
תפר פנימי שרוול	29	D
אורך מ HSP	125	E

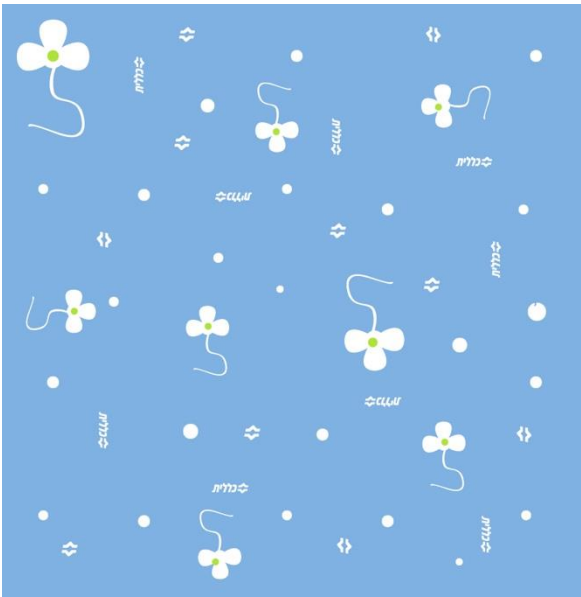157.5	היקף מכפלת	F
58	חפיפה בין חלקי הקדמי	G
70	מיקום שרוך מותן ממכפלת גוף	H
צבע רקע - תכלת 278C נקודות ירוקות- 374C 	צבע דפוס	

- א. כל המידות הן בס"מ.
 ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

כתונת סינר (רגילה)

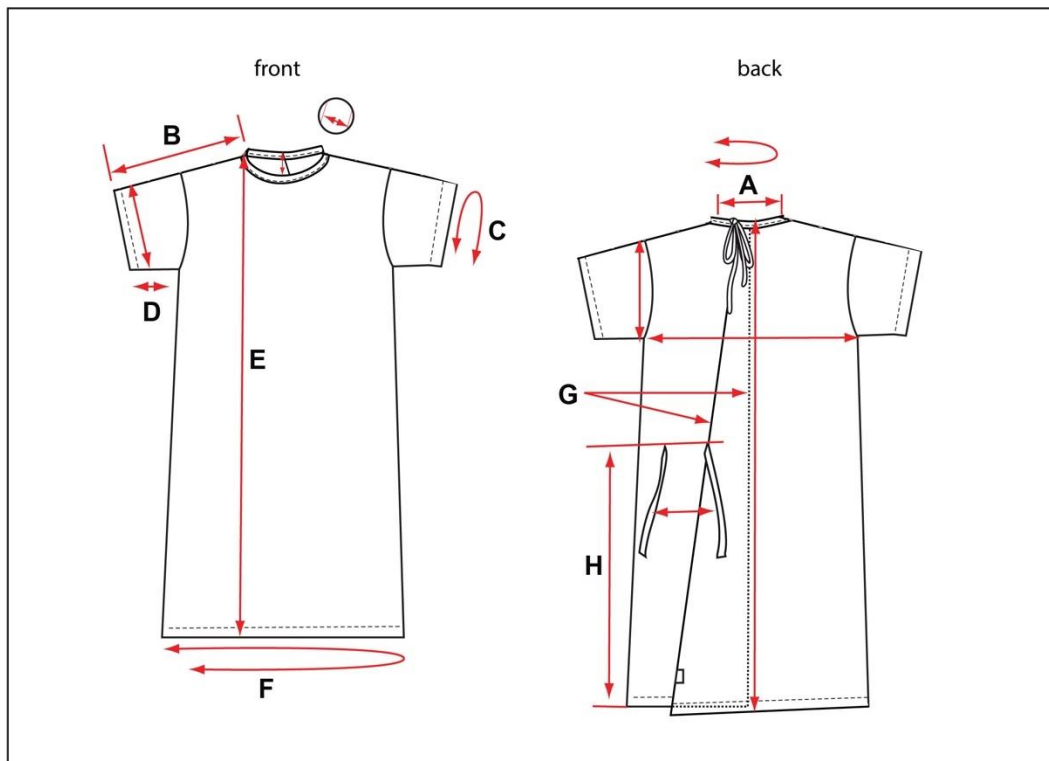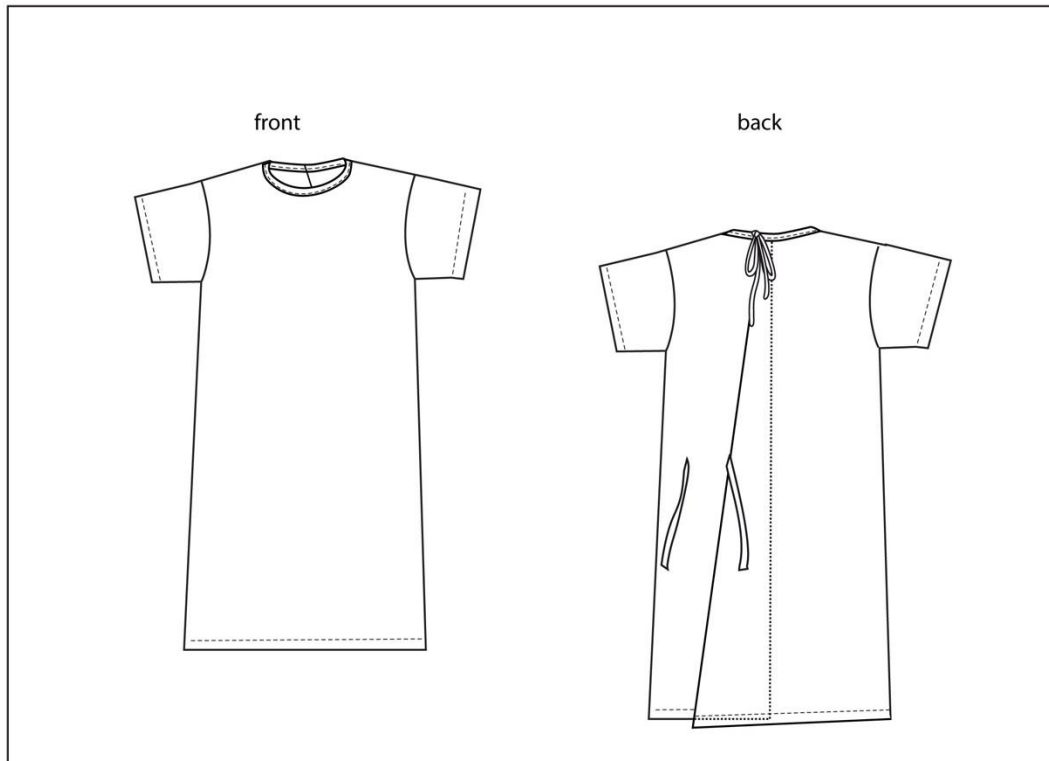

front



back



מפרט מס': 19

שמלה לחולה (גלבייה)

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לשמלה לחולה (גלבייה).
 1.1.2 הגלבייה תהיה בעלת שליצים בתפרי צד, הגלבייה תהיה בעלת שרוולי רגלן 3/4.
 1.2 מידות: L, 2XL, 5XL.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:



- 2.1.1 בד מודפס - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 1.
 2.1.2 גימור סרט אפראט בצבע ירוק - צהוב לעיבוד השליצים פתח הצוואר- רוחב נטו 1 ס"מ.
 2.2 עיבוד:
 2.2.1 השרוולים- שרוולי רגלן (אלכסוניים) העשויים משני חלקים כל אחד- קו חתך אחד בקו בית השחי וקו חתך אחד בקו הכתף. השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון.
 2.2.2 עיבוד השרוול- מכפלת השרוול תעובד באמצעות קיפול כפול ברוחב 1.5 ס"מ ותפר עליון.
 2.2.3 שליצים בתחתית תפרי הצד מעובדים באמצעות אפרט. מכפלת הגוף תעובד באמצעות קיפול כפול ברוחב 1 ס"מ ותפר עליון.
 2.2.4 חיבור הגלבייה ייעשה בתפר חיבור.
 2.2.5 להלן טבלת המידות לשמלה לחולה/ גלבייה:


	תיאור	L	2XL	5XL
A	היקף צוואר	66	69	74
B	אורך שרוול	60	63	77
C	היקף מכפלת השרוול	56	60	62
D	תפר פנימי שרוול	23	26	41
E	אורך מ HSP	129	129	136
F	1/2 היקף חזה	69	79	98
G	היקף מכפלת	148	168	200
H	גובה שליצים בתפרי צד	31	32	33

י	צבע אפרט	ירוק- צהבהב 386C	צהוב -כתמתם 127U	ירוק 370U
נ	מס' קובץ גרפי	1	1	1
	דפוס	צבע רקע - ירוק 374C נקודות כחולות- 278C 		

- א. כל המידות הן בס"מ.
ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

שמלה לחולה- גלביה

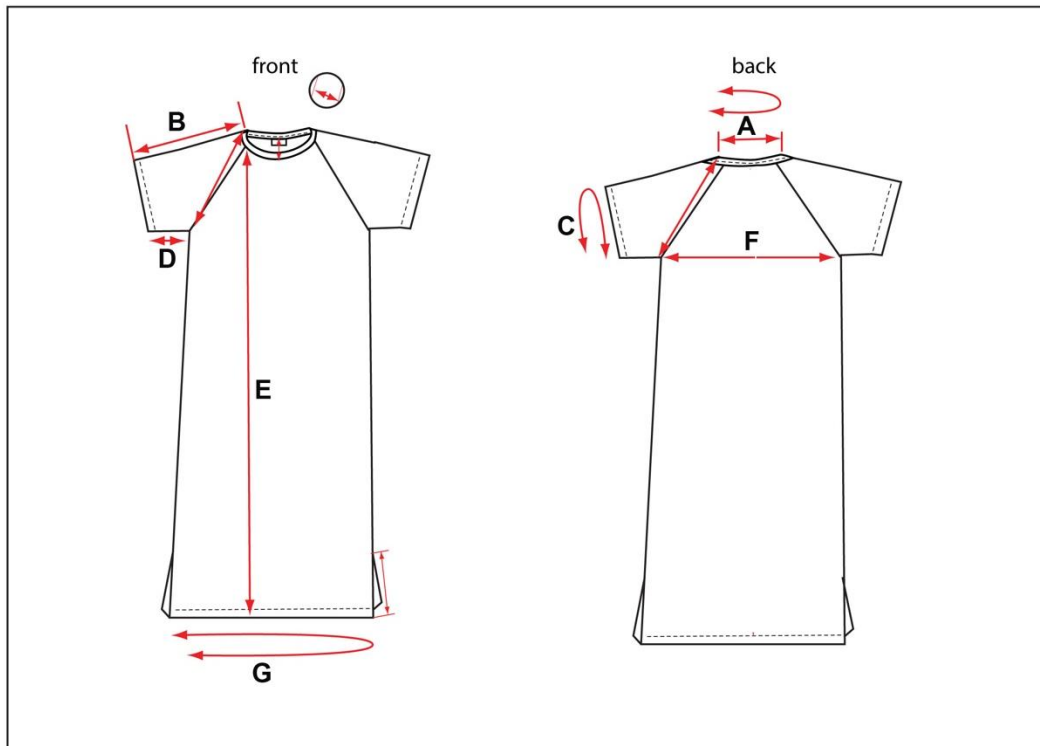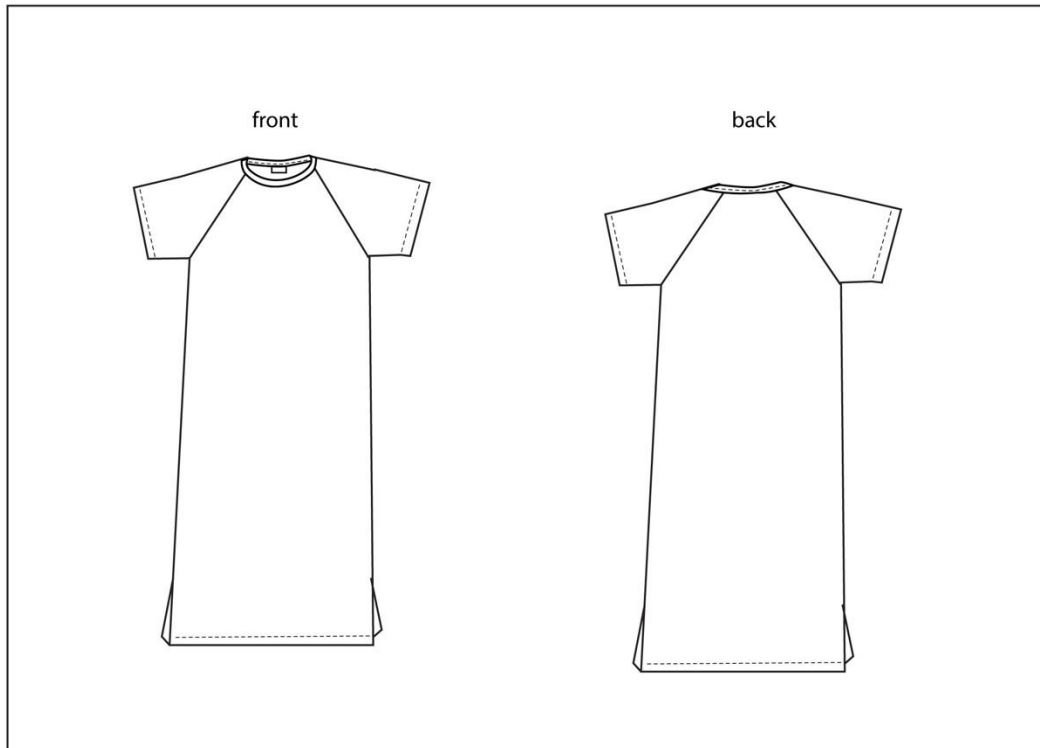

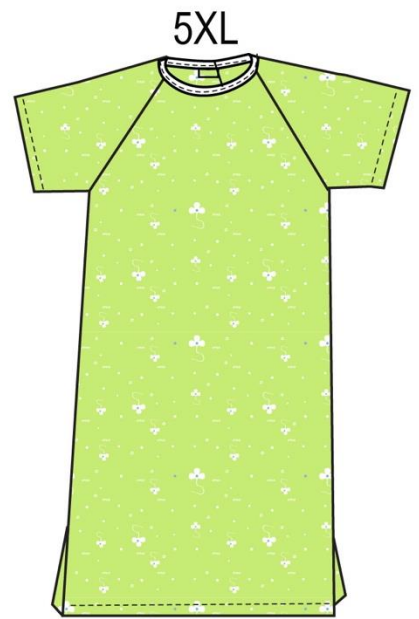

מפרט מס': 20

כתונת ליולדת

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לכתונת ליולדת.
- 1.1.2 הכתונת תהיה בעלת גסקה קדמית ושני קפלונים בחזית המעובדים אל תוך תפר הגסקה, בחלק הפנימי של כל קפלון יעובד פתח הנקה.
- 1.2 הכתונת תהיה בעלת שרוולי 3/4.
- 1.3 מידות: L, 2XL.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 בד מודפס - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 1.
- 2.1.2 גימור סרט אפראט בצבע לבן לעיבוד פתחי ההנקה ופתח הצוואר- רוחב נטו 1 ס"מ.
- 2.2 עיבוד:
- 2.2.1 גסקה- לכתונת גסקה קדמית, על גבי תפר הגסקה תפר עליון להשטחה.
- 2.2.2 קפלונים- בחלקה הקדמי ממורכזים שני קפלונים התפורים אל תוך תפר הגסקה, רוחב חיצוני של כל קפלון 14 ס"מ, עומק הפנימי של הקיפול הצידי 13 ס"מ (בחלק הנסתר), עומק הפנימי של הקיפול שממוקם במרכז 3 ס"מ.
- 2.2.3 פתח הנקה- בחלקו הפנימי של הקפלון יעובד באמצעות סרט אפראט ארוג פתח להנקה, אורכו של הפתח 28 ס"מ.
- 2.2.4 השרוולים- השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון.
- 2.2.5 עיבוד השרוול- מכפלת השרוול תעובד באמצעות קיפול כפול ברוחב 1.5 ס"מ ותפר עליון.
- 2.2.6 מכפלת הגוף תעובד באמצעות קיפול כפול ברוחב 1 ס"מ ותפר עליון.
- 2.2.7 חיבור החולצה ייעשה בתפר חיבור.



2.2.8 להלן טבלת המידות לכתונת ליולדת:



תיאור	L	2XL	
A היקף צוואר	64.5	66.5	
B כתף + אורך שרוול	66.5	71	
C היקף מכפלת השרוול	55	60	
D אורך מ HSP	128	130	
E היקף מכפלת גוף	193	38.5	
F אורך תפר שרוול	36.5	38.5	

31	28	אורך פתח הנקה	G
22	20	גובה גסקה מ HSP	H
A  	B  	צבע דפוס	

- א. כל המידות הן בס"מ.
- ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

כתונת ליולדת (ש.א.)

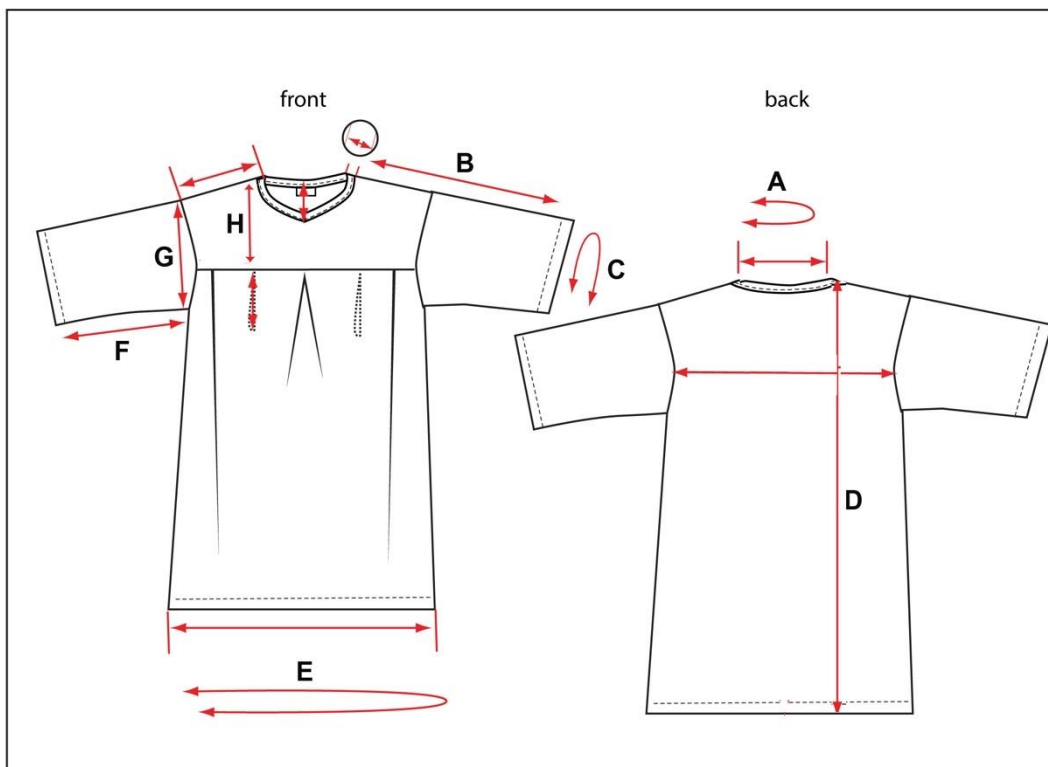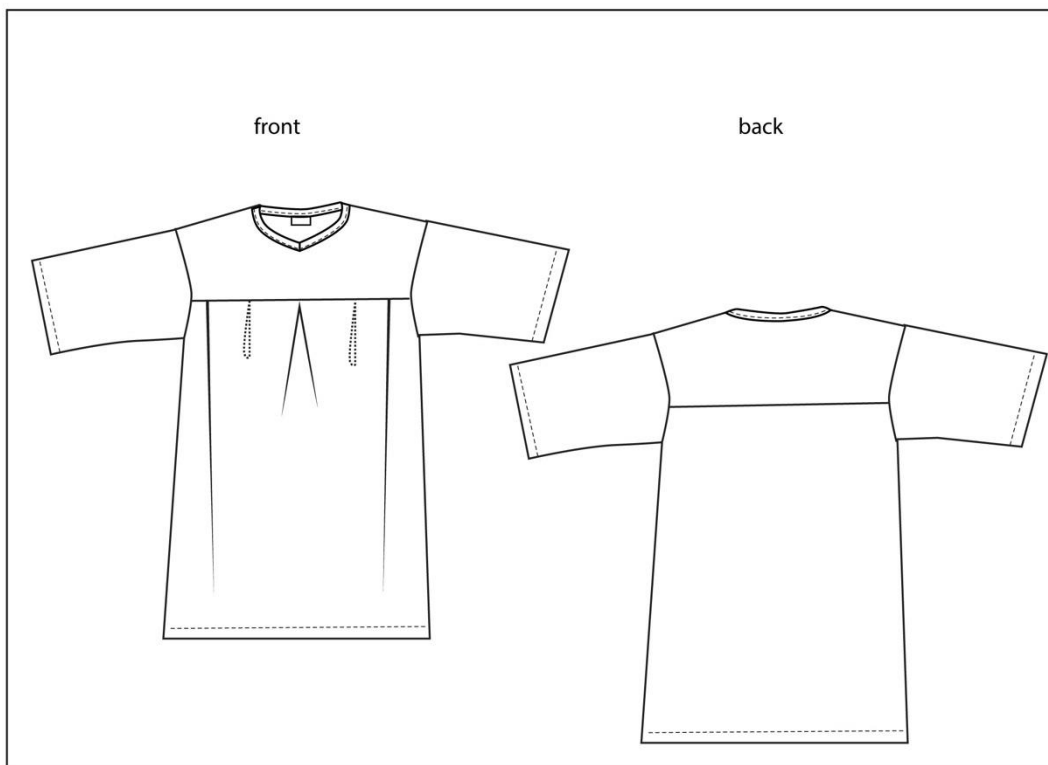

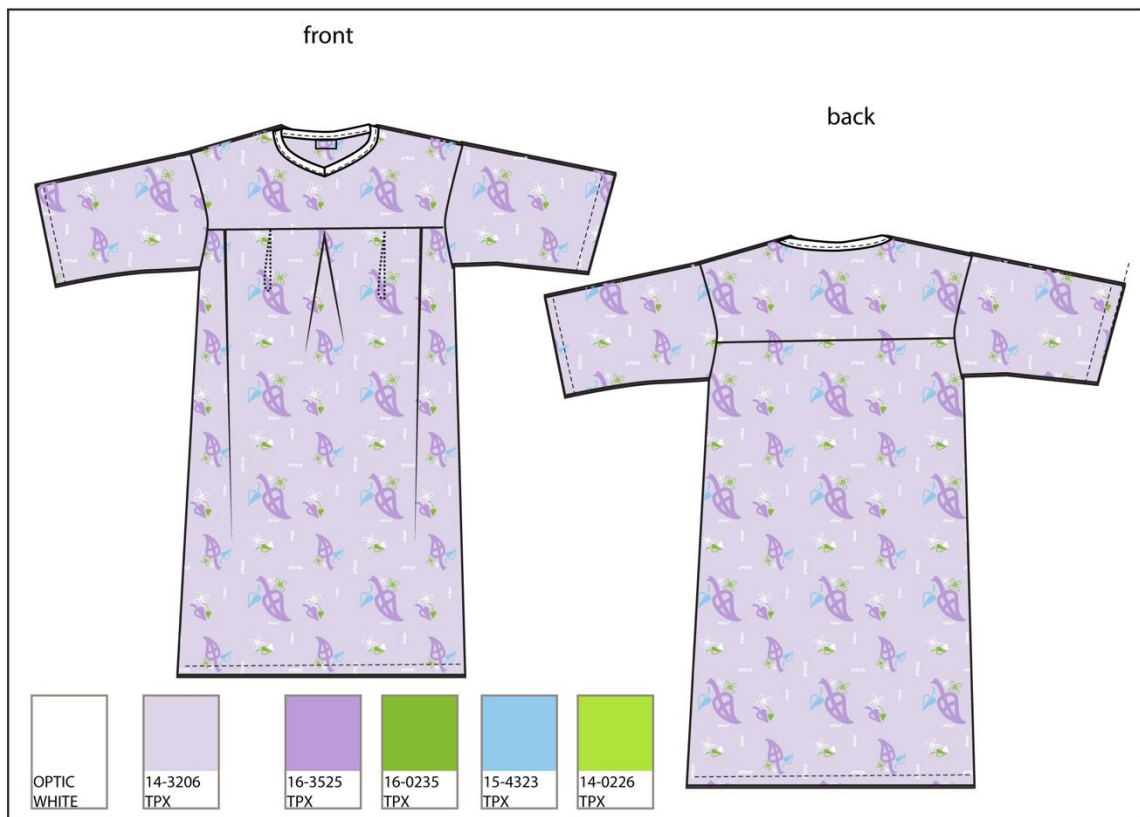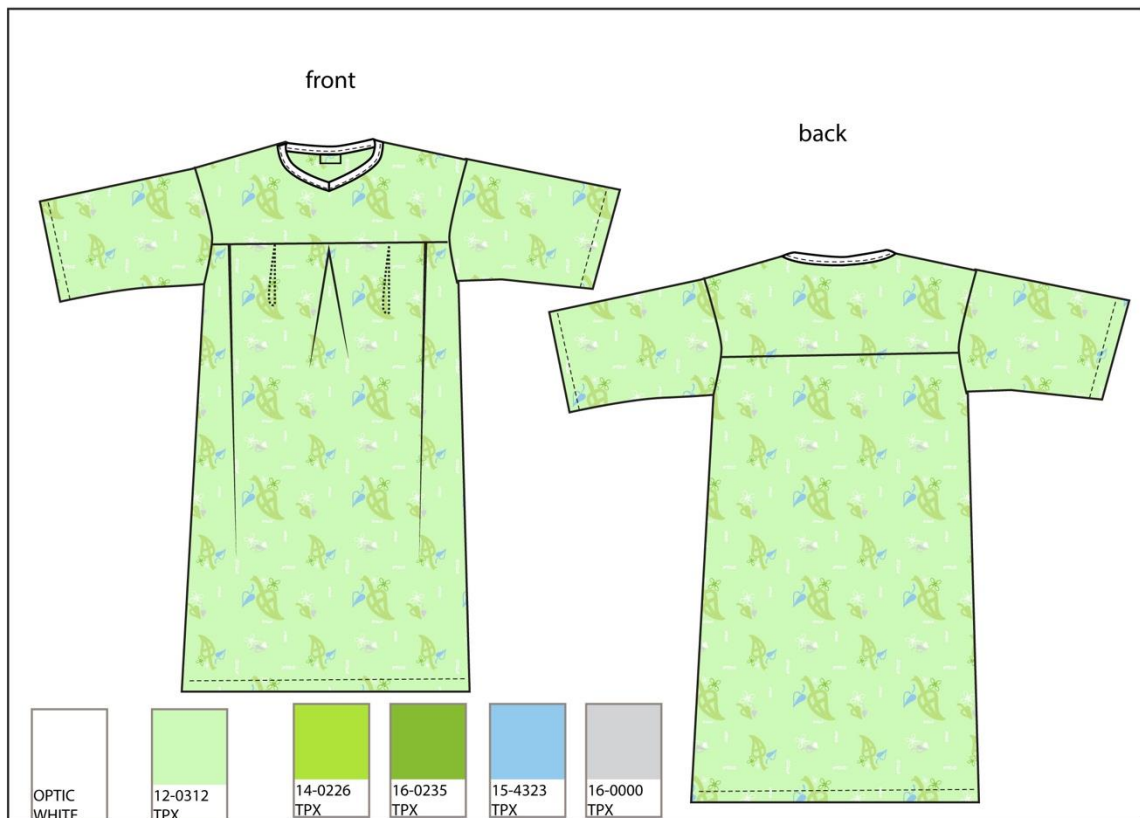

סל מס' 4- חיתולים

מפרט מס': 21

חיתול שש/ פלנל

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס לחיתול טטרה-שש ולחיתול פלנל.

1.2 מידות החיתול: 80X80 ס"מ.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

2.1.1 בד חיתול טטרה-שש - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 3.

2.1.2 בד חיתול פלנל- מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 4.

2.2 עיבוד:

2.2.1 גימור שולי החיתול ברוחב 0.5 ס"מ ייעשה בתפר כפול ותפר עליון- יש לבצע חיזוק בקצוות כל תפר.

2.2.2 להלן טבלת המידות ותיאור חיתול טטרה-שש וחיתול פלנל:

חיתול טטרה/ חיתול פלנל	תיאור	
80X80	מידות	A
לבן-מידת הלובר 50-70%	צבע רקע	B
לוגו הכללית בצבע כחול יודפס ברצף לרוחב החיתול, גובה אות כ- 6 ס"מ, מרווח בין לוגו ללוגו כ- 7 ס"מ.	עיצוב	C
תחילת דפוס 30 ס"מ מהקצה התחתון	מרחק הדפוס משולי החיתול	D
1. הבד יהיה חופשי מכל חומר זר כולל עמילן. 2. החיתול יהיה מוחלק ללא קמטים ורד, נקי ומולבן.	הערות	E
 צבע דפוס חיתול שש כחול פנטון: CYAN-100	דפוס	F

צבע דפוס חיתול פלנל ירוק צבע דפוס פנטון: 354- C:100,Y:100		
---	--	--

- א. כל המידות הן בס"מ.
 ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

סל מס' 5- שק לאוגר כביסה

מפרט מס': 22

שק לאוגר כביסה אטום

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס לשק כביסה אטום לנוזלים.

1.2 מידות: 75X105 ס"מ.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

2.1.1 לחלק העיקרי של השק, יריעה - מס"ד היריעה מסומן בנספח הבדים כ: 12 .

2.1.2 יריעת PU לעיבוד החלק העליון של השק, ליצירת גמישות ולאפשר כוץ קל.

2.1.3 שרוך קלוע בקוטר 0.5 ס"מ בעל סיומת פלסטית כמתואר בתמונה.

2.1.4 עוצרן פלסטי שחור ועמיד בשימוש מתמשך.

2.2 עיבוד:

2.2.1 האוגר יבוצע מיריעה אחת המקופלת ל- 2 בבסיסה, שתי הפאות הארוכות יחוברו באמצעות אפרט ייעודי למניעת דליפת נוזלים, תפר האפרט יחוזק באמצעות תפר כפול על מנת למנוע התפרקות בזמן נשיאת משקל.

2.2.2 בחלק העליון הפתוח של השק יעובד באמצעות כפל בד בתוכו יושחל שרוך ייעודי המהודק באמצעות עוצרן. רוחב מסילת ההשחלה - 3.5 ס"מ.

2.2.1 להלן טבלת המידות לאוגר כביסה:

תיאור	אוגר כביסה	
A	מידות השק	75X105 ס"מ
B	גובה מכפלת פתח עליון	9 ס"מ
C	גימור פנימי	אפרט שחור
D	צבע	צבע כחול לוגו הכללית פנטון CYAN C:100
E	אופן המיתוג	על גבי תווית פלסטית לבנה במידה 9 X 6.5 ס"מ
F	דפוס לוגו	ימורכו במרכז התווית-הדפסה של לוגו הכללית בכחול.


			
--	---	--	--

א. כל המידות הן בס"מ.

ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

בדיקות לביצוע	משקל גר'/מר'	הרכב	תיאור היריעה	
כח קריעה ברצועות של 5 ס"מ- ASTM D 751 B- 150/120 (kg/5cm) כח קריעה כללי- 15 ASTM D B751- KG הדבקות ASTM D 751 6 (KG/5CM)	150	100% פוליאסטר 550 DTX	יריעה אטומה PVC COATED one side tarp	יריעה לאוגר כביסה אטום לנוזלים

שק לאוגר כביסה

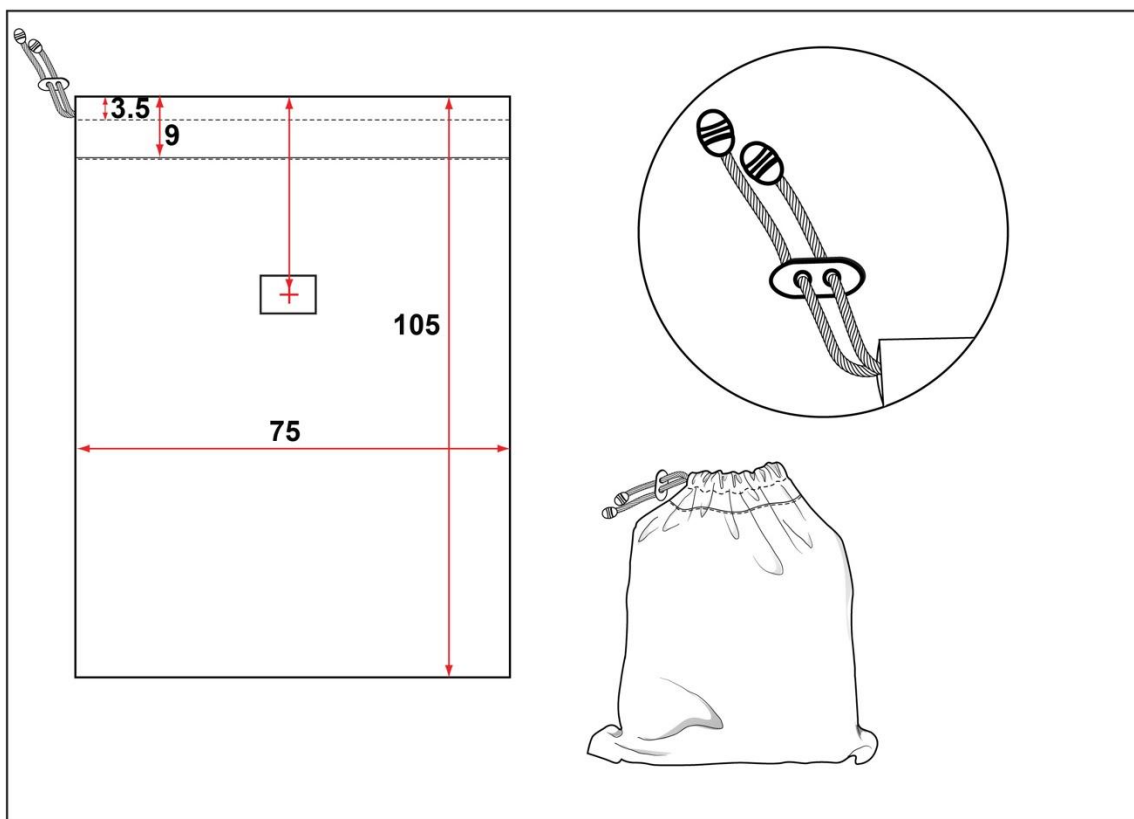

סל מס' 6 - שמיכות

מפרט מס': 23

שמיכות פוך סינטטי עם מעכב בעירה

11. כללי

11.1 תאור המפרט:

11.1.1 מפרט זה מתייחס לשמיכות יונקים ושמיכות רגילות עם מעכב בעירה- בד חיצוני ומילוי פנימי.

11.1.2 **על הפריט, על כל חלקיו לעמוד בתקן BS 5866-4 בדרגה 5, על השמיכה יודפסו עיצובים על פי דרישת הלקוח, על דפוסים אלה אסור שיפגעו בתכונת עיכוב הבעירה של השמיכה.**

11.2 מידות:

שמיכת יונקים : 70X50 ס"מ, שמיכת ילד 150 X100 ס"מ, שמיכה רגילה : 200X150 ס"מ.

12. דרישות:

12.1 דרישות טכניות:

12.1.1 בד חיצוני אריג - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 10.

12.1.2 מילוי השמיכה - סיב עם מעכב בעירה אינטגרלי העומד בתקן לעיל, על מילוי השמיכה להיות מחמם כמו פוך סינטטי רגיל.

12.2 עיבוד:

12.2.1 השמיכה מתופרת תפור עליון שתי וערב היוצרים ריבועים, גימור חיצוני אפרט מהבד עצמו ברוחב כ- 12 מ"מ.

12.2.2 להלן טבלת המידות לשמיכות פוך עם מעכב בעירה :


תיאור	שמיכת פוך ליונק	שמיכת פוך לילד	שמיכת פוך למבוגר
A אורך	70 ס"מ	150 ס"מ	200 ס"מ
B רוחב	50 ס"מ	100 ס"מ	150 ס"מ
C אורך ריבוע תיפור עליון	11 ס"מ	11 ס"מ	20 ס"מ
D רוחב ריבוע תיפור עליון	11 ס"מ	11 ס"מ	20 ס"מ
E משקל מילוי	250 גר"/מר'	300 גר"/מר'	300 גר"/מר'
F משקל יחידה	230 גר'		1800 גר'
G צבע רקע	לבן	לבן	לבן
H עיצוב	עיצוב ליונקים	עצוב לילדים	דפוס קונטור לוגו של בית החולים המזמין- ברפיט.

גרפיקה ומידות לפי הזמנה				
כ- 20 ס"מ		בין 10-15 ס"מ	מרחק בין דפוס לדפוס לצורך עיכוב בעירה	J



א. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ

ב. כל המידות המפורטות הינן בס"מ.

שמירת פוך רגילה (עם מעכב בעירה)

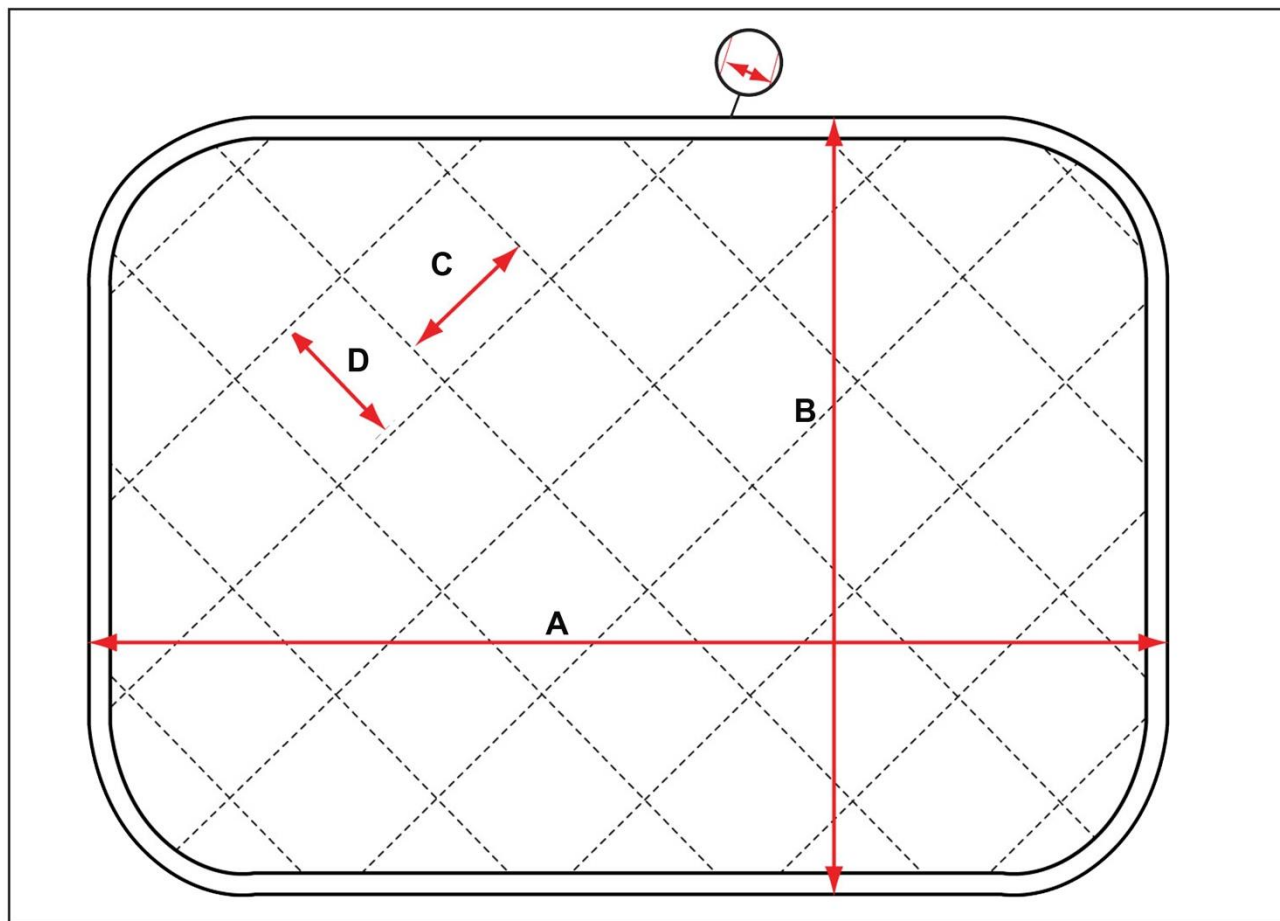

שמיכת פוך ליונק (עם מעכב בעירה)

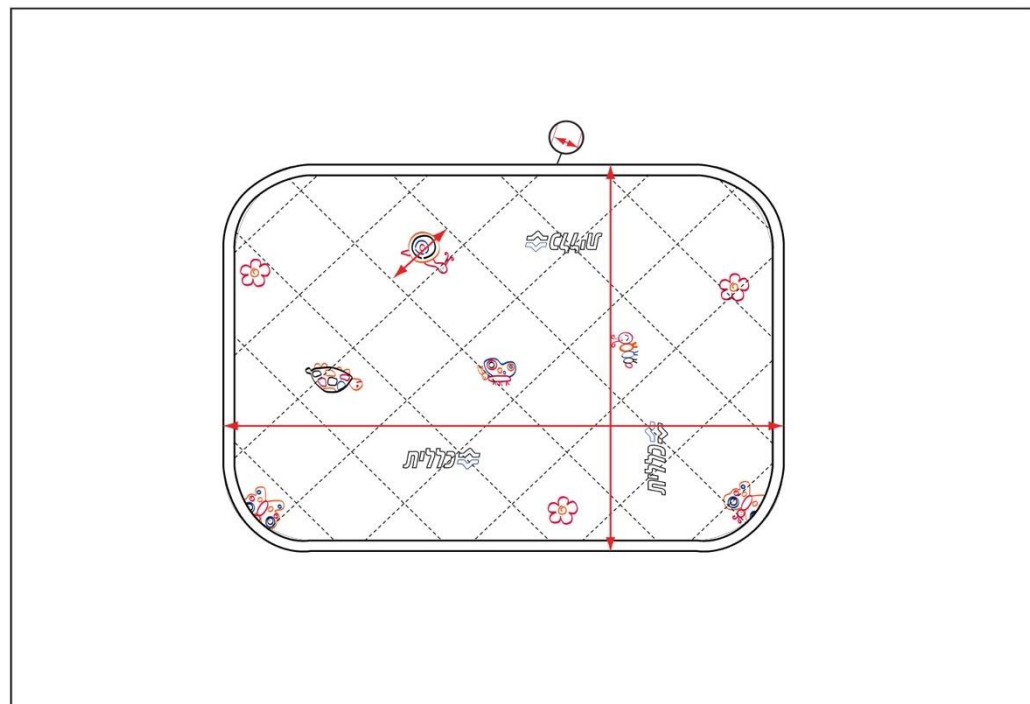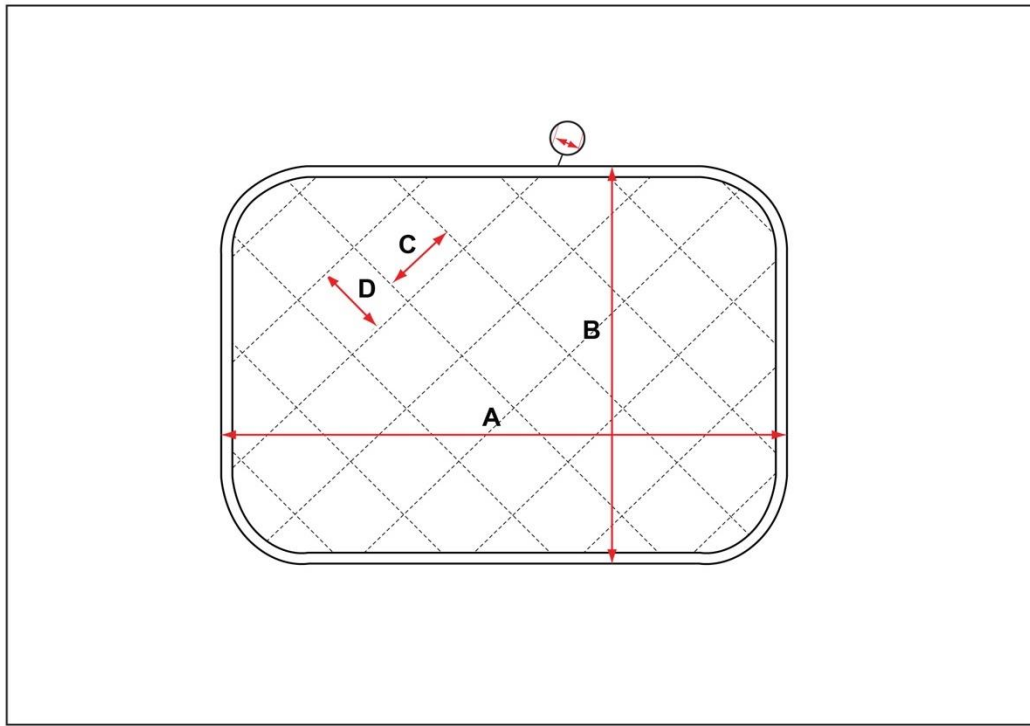

מפרט מס': 24

שמיכת חדר ניתוח ירוקה/ שמיכת אשפוז

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לשמיכת חדר ניתוח/ שמיכת אשפוז.
 1.1.2 על הפריט, על כל חלקיו לעמוד בתקן BS 5866-4 בדירגה 5.

1.2 מידות: 200X150 ס"מ.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 השמיכה מורכבת משתי יריעות:
 2.2.1.1 יריעת מיקרו פליז-הסיב מעכב בעירה במשקל 240 גר"/מ'.
 2.2.1.2 יריעת פוליאסטר - מסוג קומפל המכיל סיבי קרבון למניעת חשמל סטטי.

2.2 עיבוד:

- 2.2.1 שתי היריעות מחוברות יחדיו באמצעות תפור עליון בצורת גלים שאינם מקבילים ויוצרים צורה במראה של שעון חול, גימור חיצוני אוברלוק 0.7 מ"מ צפוף ויציב השומר על שולי השמיכה ישרים.
 2.2.2 בקצה האחד של השמיכה יש תווית " כללית" וכן בקצה השני ההפוך - תווית נוספת עם הדפס "כללית".


2.2.3 להלן טבלת המידות לשמיכת חדר ניתוח ירוקה/1 שמיכת אשפוז:

תיאור	שמיכת חדר ניתוח/ שמיכת אשפוז	
A רוחב	150 ס"מ	
B אורך	200 ס"מ	
C משקל השמיכה	950 גר'	
D צבע	<u>שמיכת חדר ניתוח</u> ירוק- צד פליז- פנטון 342C צד הפוליאסטר- צד הפוליאסטר- 339C <u>שמיכת אשפוז</u> לבן	

	גרפיקה תווית	E
רוחב: 10 ס"מ גובה: 7 ס"מ	מידות תווית	F

א. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ

שמיכת חדר ניתוח ירוקה

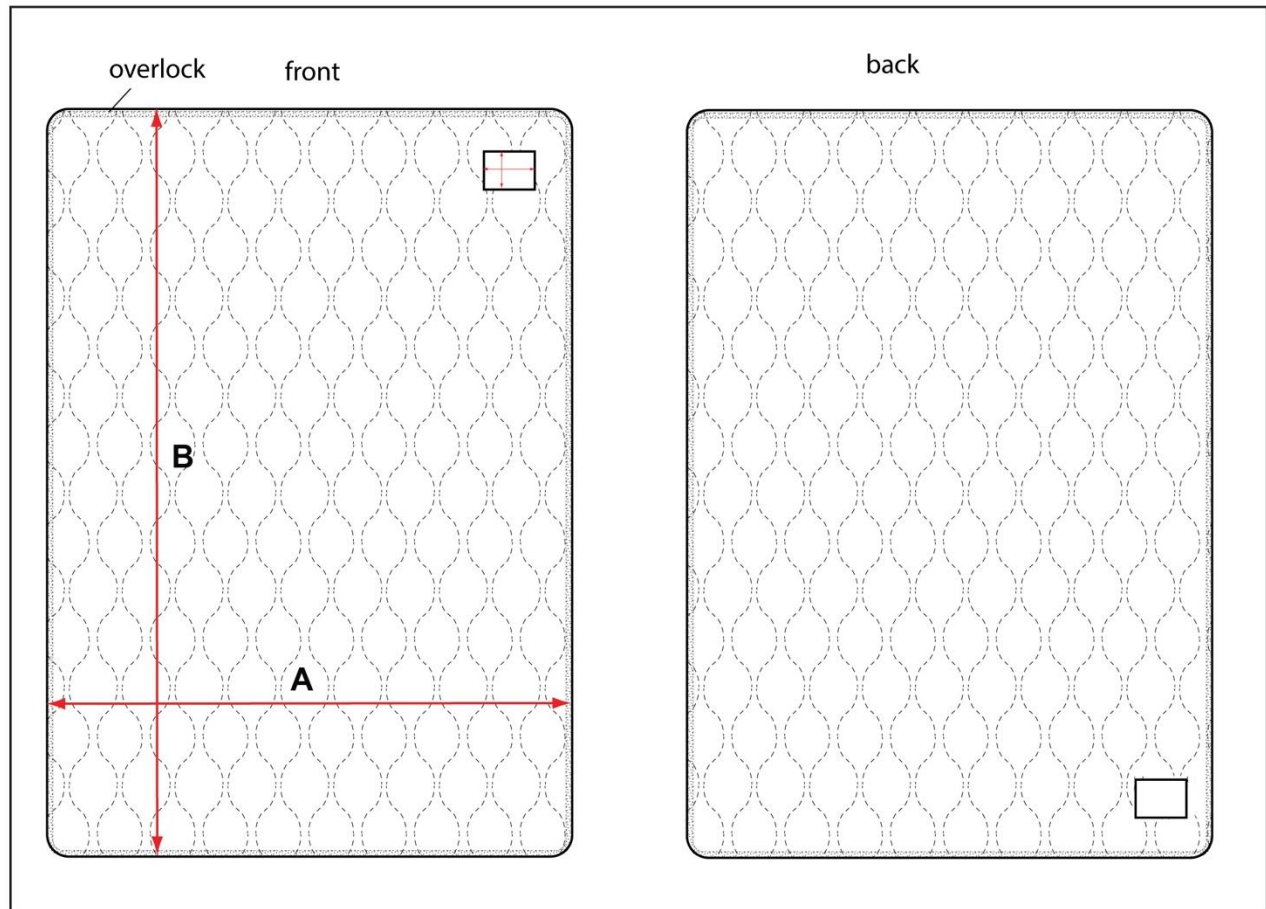

סל מס' 7-מגבות

מפרט מס': 25

מגבות ארוגות- מטבח וחדר ניתוח

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס למגבות מטבח ומגבות חדר ניתוח.
- 1.1.2 מגבות ללא לולאות אוויר.
- 1.2 מידות: מטבח: 40X85 ס"מ, חדר ניתוח: 40X40 ס"מ.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 בד מגבת - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 7.

2.2 עיבוד:

- 2.2.1 מגבות במידות שונות על פי האפיונים המצוינים בטבלה, הפסים הצבעוניים מבוצעים באמצעות ג'קרד כאשר לוגו הכללית ולשמאלו קוד של הכללית המורכב מאות ומספר ימורכזו באמצע הפס.

- 2.2.2 גימור שולי המגבת ייעשה בתפר כפול ותפר עליון- תפר חיבור, על פי כללי המקצוע הטובים.


2.2.3 להלן טבלת המידות ותיאור המגבות:

	תיאור	מטבח	חדר ניתוח
A	מידות	40X85	40X40
B	צבע רקע	גולמי	כחול
C	עיצוב	2 פסים בורדו	ללא
D	מרחק הפסים משולי המגבת	5 ס"מ	ללא
E	רוחב פס צבעוני	5 ס"מ	ללא
F	מידות לוגו בפס	5X17 ס"מ	ללא

G	מידות אות+ מספר משמאל ללוגו בפס	2X4 ס"מ	ללא
---	------------------------------------	---------	-----

- א. כל המידות הן בס"מ.
- ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.
- ג. מידות המגבות **לאחר כביסה**, אספקת המגבות לאחר כביסה.

מגבות ארוגות- מטבח וחדר ניתוח

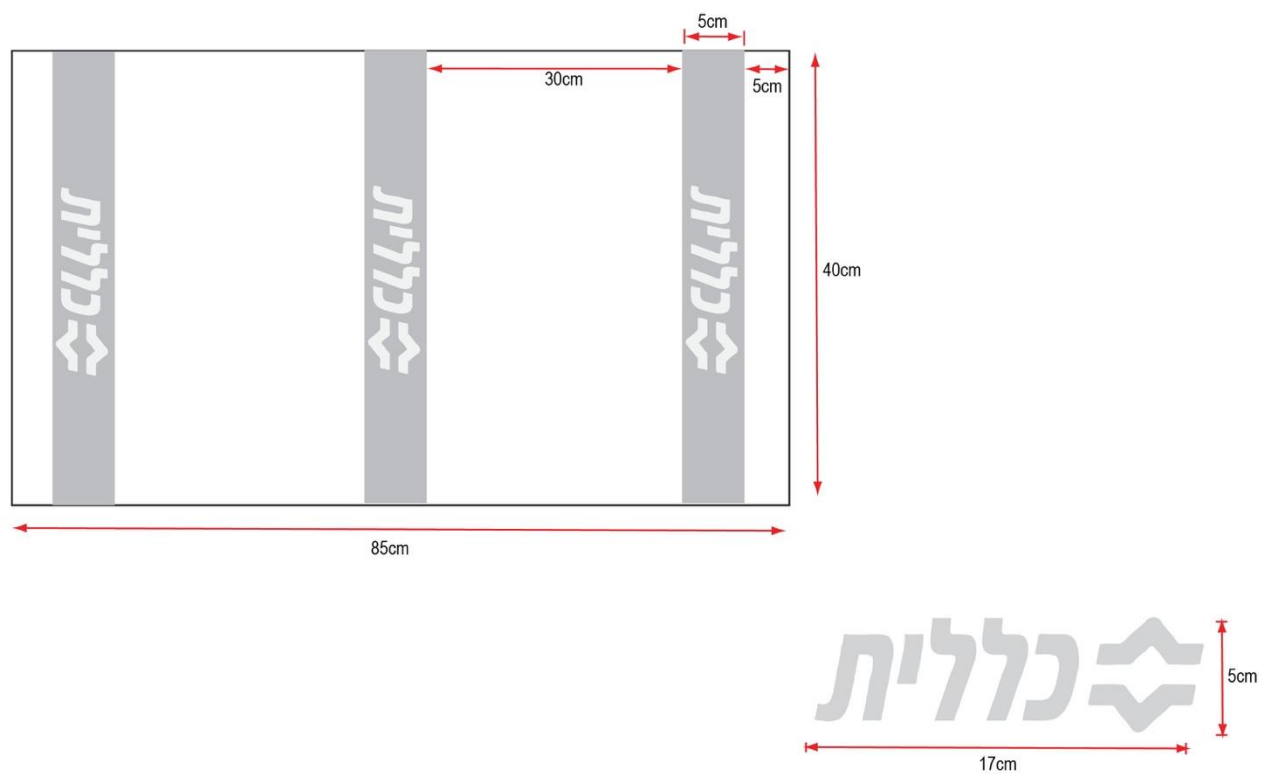

מפרט מס': 26

מגבות רחצה

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס למגבות רחצה.
- 1.1.2 מגבות רחצה בעלות לולאות לספיגת מים.
- 1.2 מידות: 70X120 ס"מ, 50X100 ס"מ.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 בד מגבת - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 6.
- 2.2 עיבוד:
- 2.2.1 מגבות במידות שונות על פי האפיונים המצוינים בטבלה, הפסים הצבעוניים מבוצעים באמצעות ג'קרד כאשר לוגו הכללית ולשמאלו קוד של הכללית המורכב מאות ומספר ימורכזו באמצע הפס.
- 2.2.2 גימור שולי המגבת ייעשה בתפר כפול ותפר עליון- תפר חיבור, על פי כללי המקצוע הטובים.


2.2.3 להלן טבלת המידות ותיאור מגבות הרחצה:

ידיים	אמבטיה	תיאור	
50X100	70X120	מידות	A
לבנה	לבנה	צבע רקע	B
1. פס כחול במרכז המגבת 18-4141TPX	1. 2 פסים סגולים 15-3620 TPX 2. 2 פסים צהובים 14-0850TPX 3. 2 פסים ירוקים 4. תל בר רשאית להחליף את צבעי הפסים בהתאם לצורך.	עיצוב	C
הפס ימורכז	7 ס"מ מכל צד	מיקום הפסים משולי המגבת	D
10.5	12	רוחב פס צבעוני	E
7X32	9X35	מידות לוגו בפס	F

G	מידות אות + מספר משמאל ללוגו בפס	רוחב 6 ס	רוחב 6 ס"מ
---	-------------------------------------	----------	------------

- א. כל המידות הן בס"מ.
- ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.
- ג. מידות המגבות לאחר כביסה.
- ד. אספקת המגבות לאחר כביסה.

מגבת רחצה 70X120 ס"מ

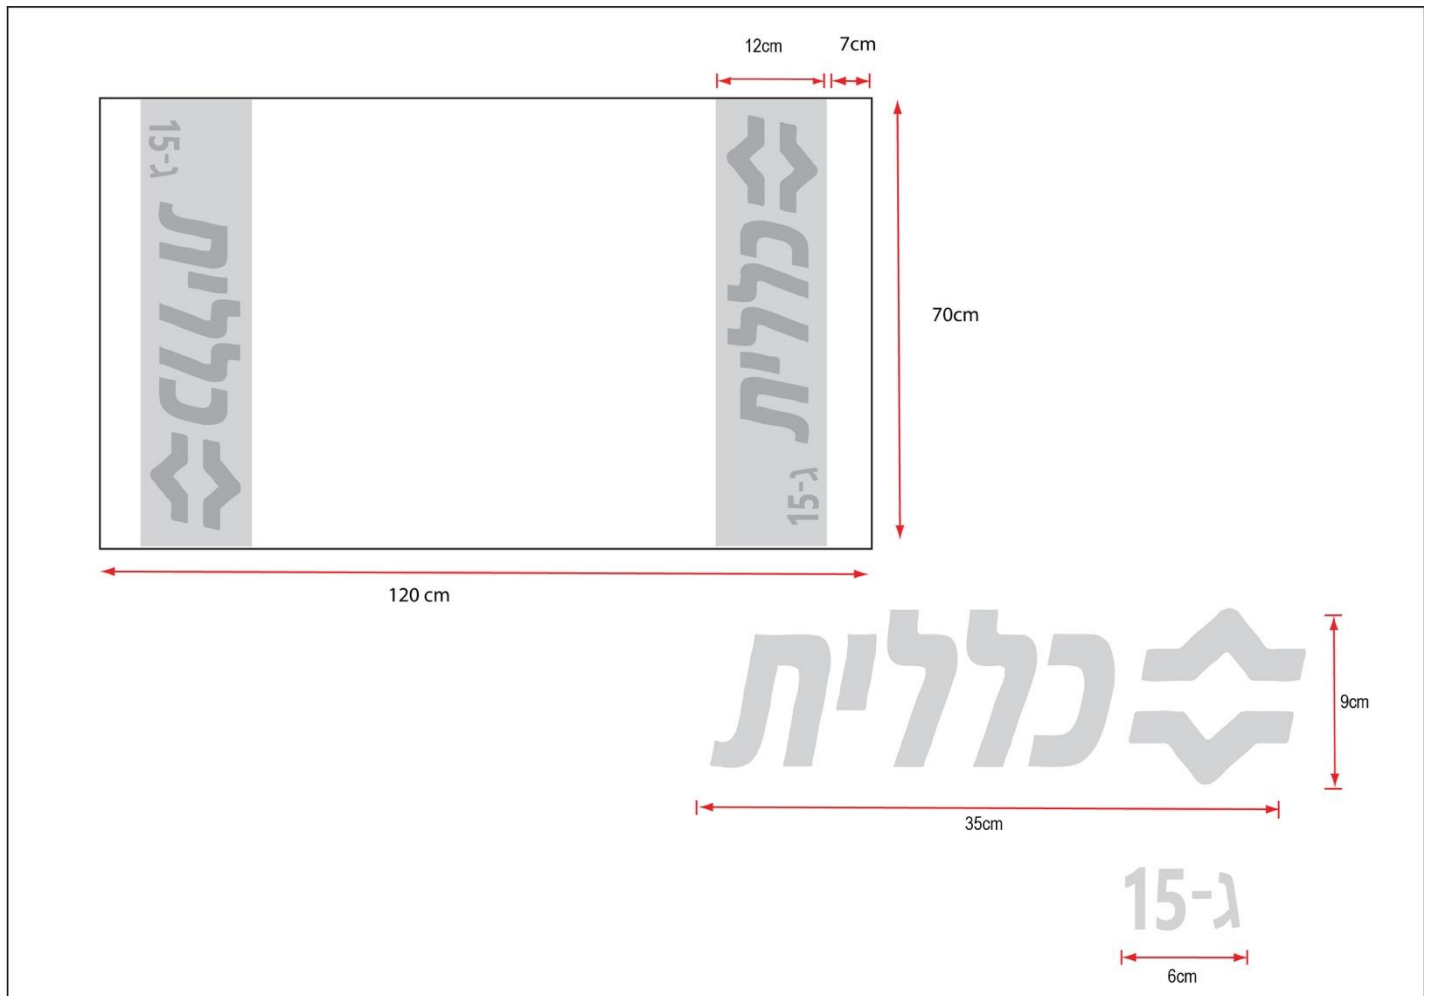

סל מס' 8-יונקים

מפרט מס': 27

כתונת ליונק

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לכתונת ליונק מבד אינטרלוק.
- 1.1.2 הכתונת תהיה בעלת פתח קדמי ושרוולים ארוכים.
- 1.2 הכתונת תהיה מסריג אינטרלוק מודפס ואפרט מריב 1.1 מטריקו לבן.
- 1.3 מידות: NEW BORN.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:



- 2.1.1 סריג מודפס - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 8.
- 2.1.2 גימור סרט אפראט ריב 1.1 בצבע לבן לעיבוד הצוואר, פתח קדמי ומכפלת גוף החולצה- רוחב האפרט נטו 1.5 ס"מ.
- 2.2 עיבוד:
- 2.2.1 גוף הכתונת יבוצע מחלק אחד ללא תפרי צד.
- 2.2.2 השרוולים- השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב באמצעות אוברלוק, סגירת השרוול בחלקו העליון, בהמשך לקו הכתף.
- 2.2.3 עיבוד השרוול- מכפלת השרוול תעובד באמצעות קיפול כפול ברוחב 0.5 ס"מ ותפר דו מחט עליון.
- 2.2.4 חיבור החולצה ייעשה בתפר אוברלוק מתאים לעובי ואיכות הבד.
- 2.2.5 להלן טבלת המידות לכתונת ליונק:

תיאור	O/S	
1/2 פתח צוואר (כולל אפרט)	9	A
עומק פתח צוואר (כולל אפרט)	9	B
כתף (כולל אפרט)	7	C
אורך שרוול	21	D
1/2 היקף מכפלת השרוול	7.5	E
אורך מ HSP	30	F
1/2 רוחב כל חלק של קדמי	14	G

23	כתף אל כתף	H
25	1/2 היקף מכפלת	I
26	1/2 היקף חזה	J
59	רוחב המוצר פתוח	K
	דפוס	

- א. כל המידות הן בס"מ.
 ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

כתונת ליונק

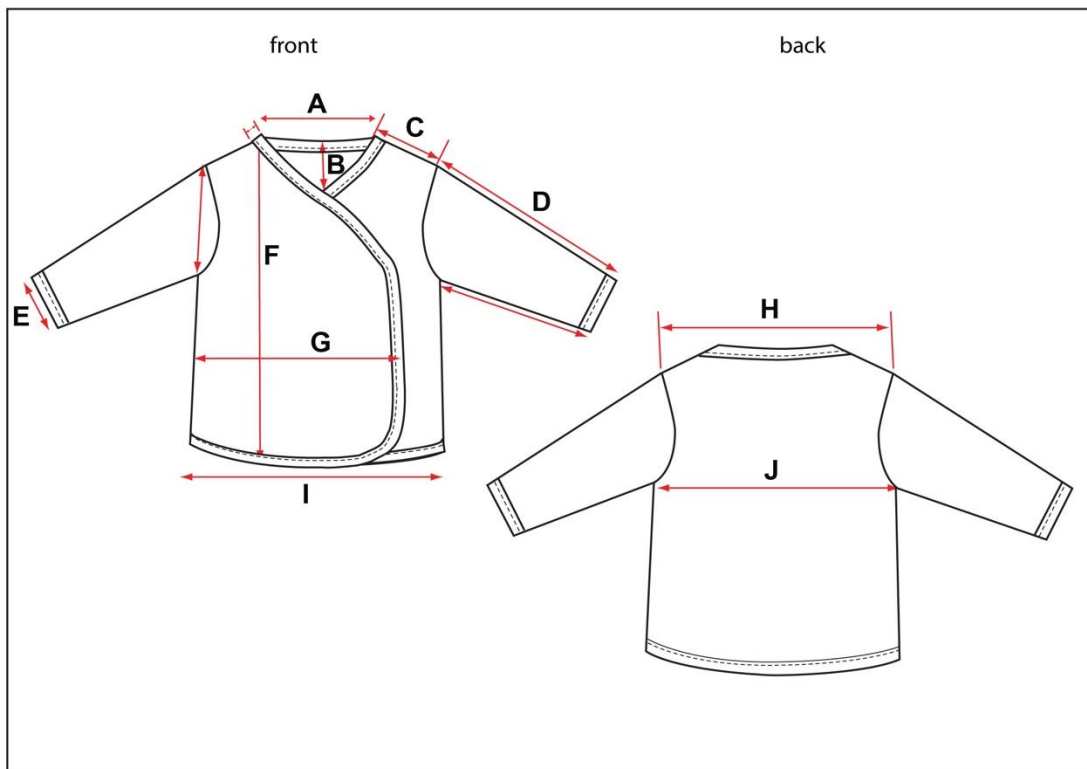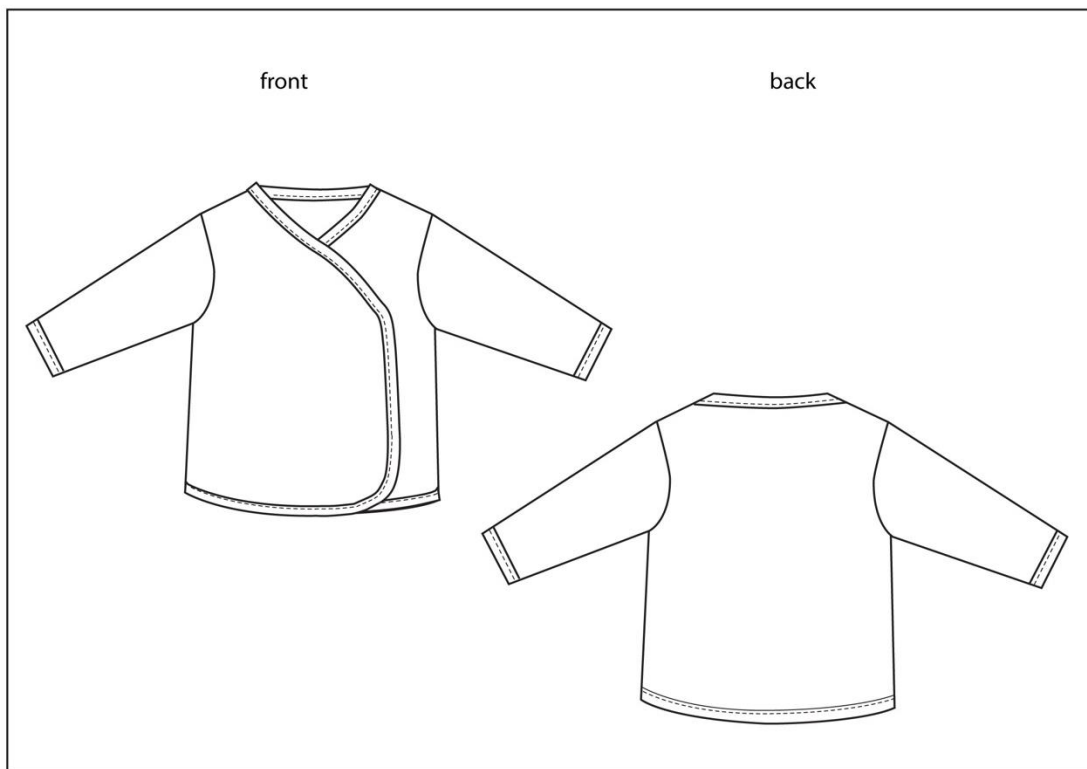

front



back



מפרט מס': 28

מכנסיים ליונק- אינטרלוק

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס למכנסיים ליונק מבד טריקו.
- 1.1.2 המכנסיים יהיו בעלי רגליות סגורות.
- 1.2 המכנסיים יהיו מסריג אינטרלוק מודפס.
- 1.3 מידות: NEW BORN.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 סריג מודפס - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 8.
- 2.2 עיבוד:
- 2.2.1 הרגליות יבוצעו ללא תפרי צד.
- 2.2.2 מותן המכנסיים תעובד באמצעות גומי מושחל במותן ברוחב 1.5 ס"מ.
- 2.2.3 מיקום תפרים: גובה ישיבה, פנים רגל- ומתעקל עד לצד החיצוני של כף הרגל.
- 2.2.4 תפר פנימי אוברלוק המתאים לעובי ואיכות הבד.



2.2.5 להלן טבלת המידות למכנסיים ליונק:

תיאור	NEW BORN	
1/2 מותן	18	A
אורך	46	B
גובה תפר ישיבה	21	C
1/2 רוחב ירכיים	25	D
1/2 רוחב רגל	13	E
1/2 רוחב רגל בתחילת תפר רגלית	10	F
דפוס		


א. כל המידות הן בס"מ.

ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.


מכנסיים ליונק

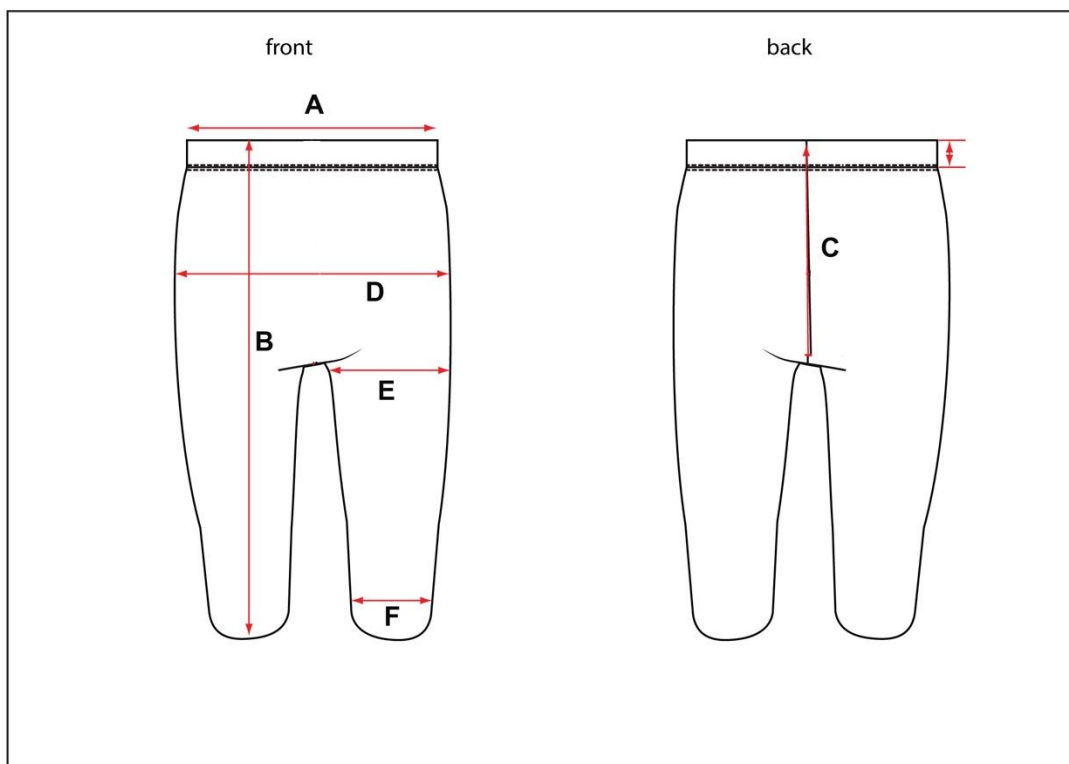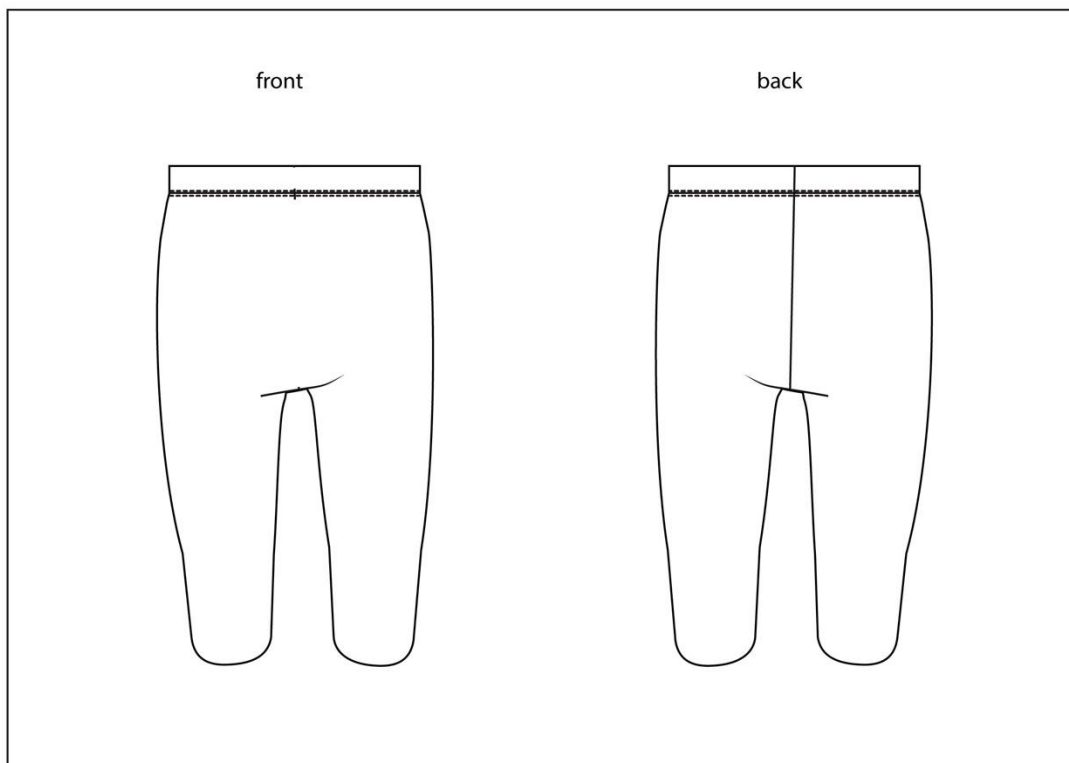

front

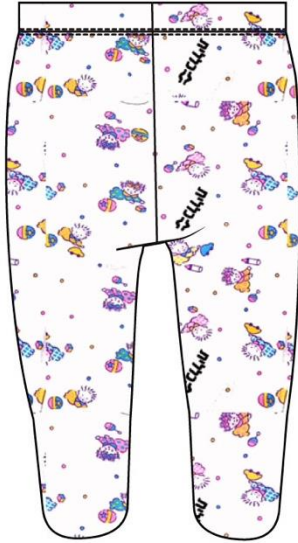

back

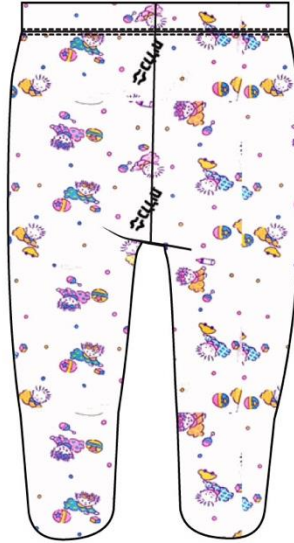

מפרט מס': 29

סדינית טריקו לעריסת תינוק

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לסדינית טריקו לעריסת תינוק.
 1.1.2 על הסדינית להתאים למידות מזרון 32X64 ס"מ שגובהו 6 ס"מ.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 בד טריקו סינגל ג'רסי - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 9.

2.2 עיבוד:

- 2.2.1 הסדינית תבוצע באמצעות יצירת 4 פינות להלבשה על גבי המזרון, אורך כל מתפר "פינה" כ- 12 ס"מ, על המתפר להתבצע באוברלוק בעל צפיפות מתאימה לאיכות המוצר ולעובי הבד. גימור היקף הסדינית באמצעות תפירת גומי קלוע ייעודי לסדינית, ברוחב 0.7 ס"מ בצבע ואלסטיות מתאימים.


2.2.2 להלן טבלת המידות לסדינית:

סדינית לעריסת תינוק	תיאור	
54X82	מידות היריעה (ברוטו(לפני עיבוד)	A
60	מידת היקף הגומי לאחר תפירה	B
לבן	צבע רקע	B
לוגו יחיד של הכללית בצבע ירוק יודפס לרוחב הסדינית וימורכו, גובה אות כ- 4.5 ס"מ.	עיצוב	C
תחילת דפוס 14 ס"מ מצד הסדינית.	מרחק הדפוס ממצד הסדינית	D
 צבע דפוס פנטון: 354- C:100,Y:100	דפוס	E

א. כל המידות הן בס"מ.

ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

סדינית טריקו לעריסת תינוק

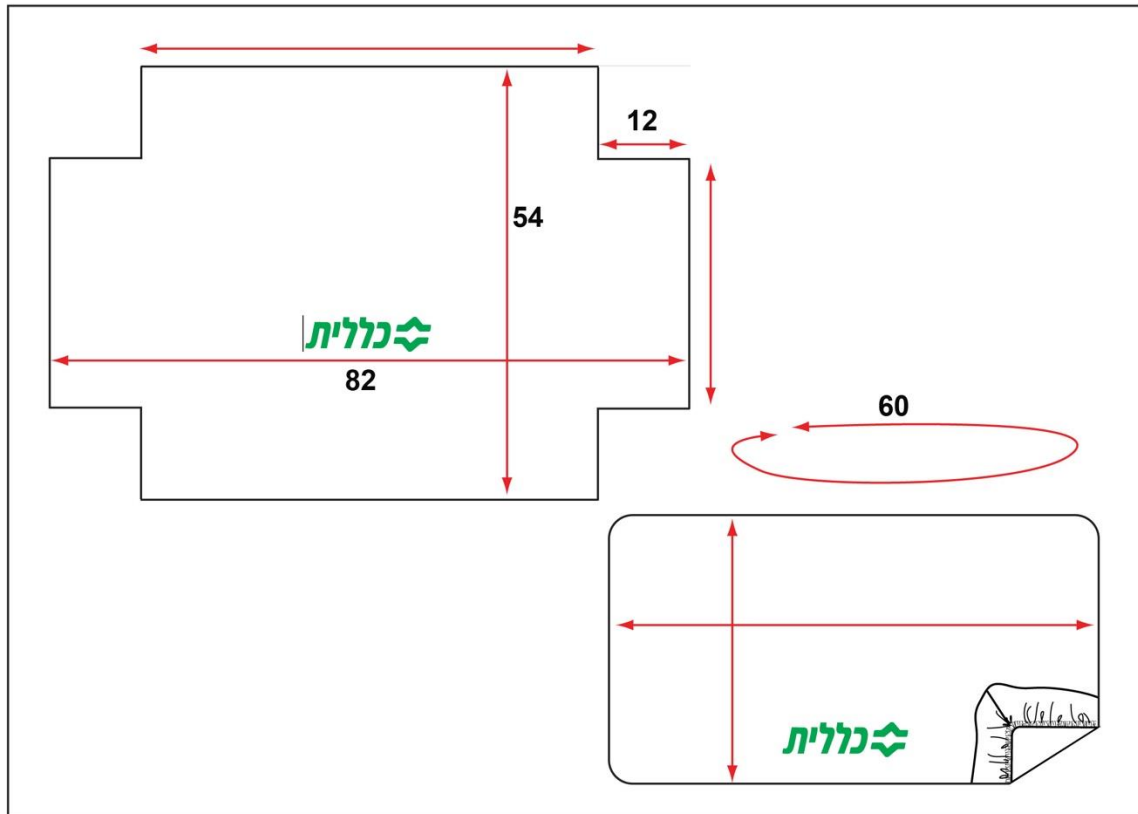

סל מס' 9- מרפד

מפרט מס': 30

מרפד

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס למרפד למיטת חולה.

1.2 מידות: 118X85 ס"מ.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות: שלושת השכבות עשויות ELIMINATED מס"ד הבדים מסומן בנספח הבדים

16:5

2.1.1 בד אריג תחתון- 50% פוליאסטר- 50% פוליאוריתן.

2.1.2 בד אריג עליון (מודפס)- 50% כותנה- 50% פוליאסטר.

2.1.3 מילוי המרפד-65% פוליאסטר- 35% ויסקוזה.


2.2 עיבוד:

2.2.1 המרפד מתופר תיפור עליון בצורת גלים מקבילים, גימור חיצוני אוברלוק יציב השומר

על צורת שולי היריעה.


2.2.2 להלן טבלת המידות למרפד:


מפרד	תיאור	
118X85	מידות המרפד	A
0.475 ק"ג	משקל	B
2.5	מידות תיפור עליון (מרחק בין כל 2 גלים)	C
מרפד אובלי עם פינות מעוגלות	עיצוב	D
בד תחתון - תכלת 15-4323 TPX	בד תחתון חלק	E

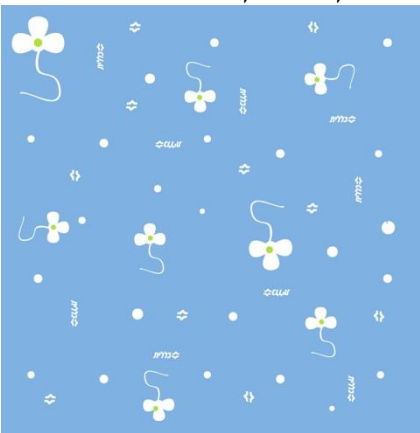בד עליון- דפוס צבעוני בהתאם לגרפיקה מצורפת-בד פרחוני בצבע תכלת וכיתוב "כללית" צבע רקע - תכלת - 15-4323 TPX נקודות ירוקות- 14-0226TPX 	דפוס	F
--	-------------	----------

- א. כל המידות הן בס"מ.
ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.

מרפד

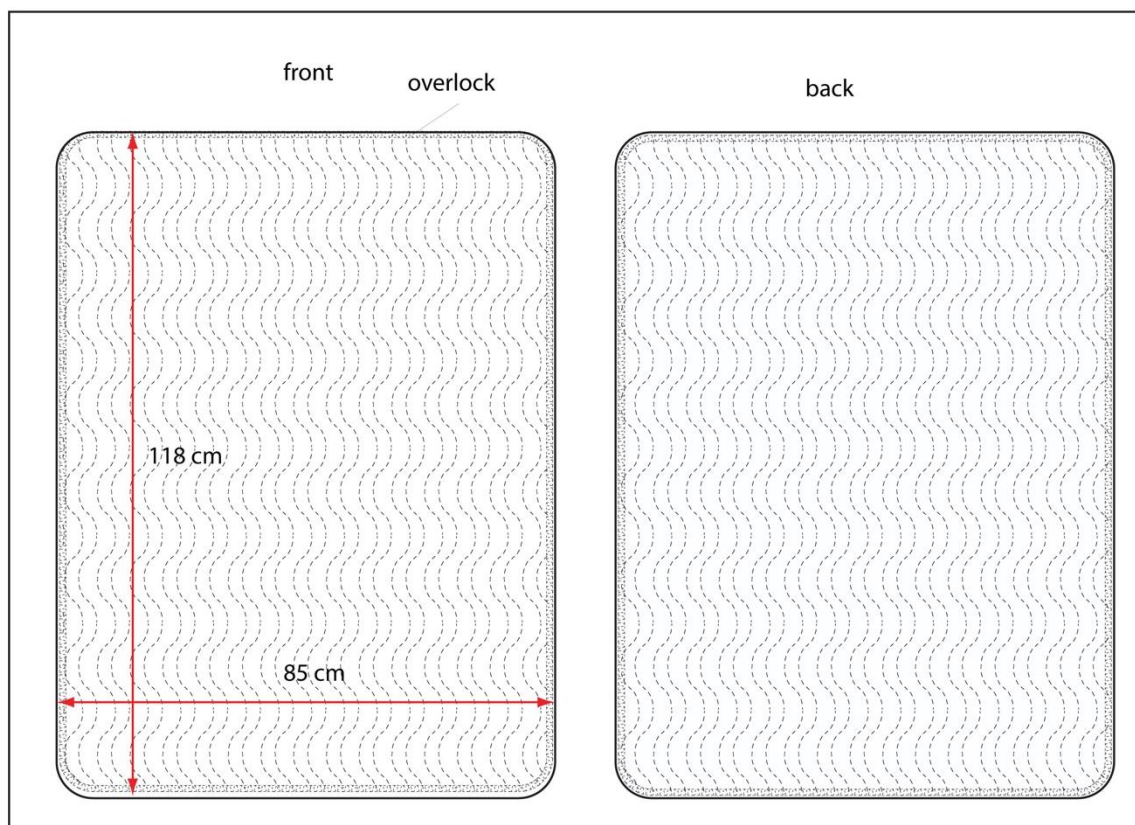

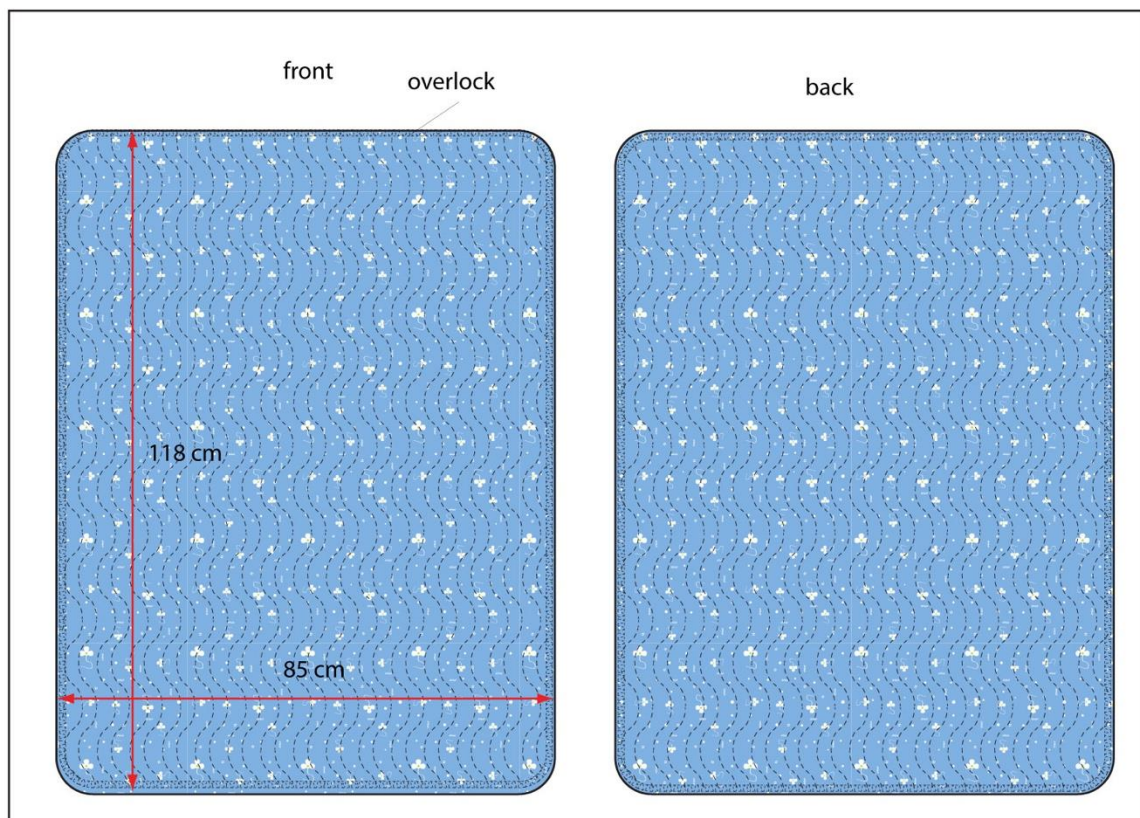

סל מס' 10 - כריות

מפרט מס': 31

כריות

1. כללי

1.1 תאור המפרט:

1.1.1 מפרט זה מתייחס לכרית פוך סינטטי, כרית חד-פעמית וכרית נוצות אוויר.

1.2 מידות:

50X70 ס"מ.

2. דרישות:

2.1 דרישות טכניות:

2.1.1 **כרית פוך סינטטית**- בד חיצוני אריג - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 13.

2.1.2 **כרית חד פעמית**- בד חיצוני פליזלין- מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 15.

2.1.3 **כרית נוצות אוויר**- בד חיצוני אריג - מס"ד הבד מסומן בנספח הבדים כ: 14.

2.2 להלן נתוני הכריות

תיאור	כרית פוך סינטטית	כרית חד פעמית	כרית נוצות אוויר
A אורך	50 ס"מ	50 ס"מ	50 ס"מ
B רוחב	70 ס"מ	70 ס"מ	70 ס"מ
C סוג תפר	2 תפרים פנימיים+ תפירת פספול	אוברלוק חיצוני/ פנימי צפוף לפי הזמנה	2 תפרים פנימיים+ תפירת פספול
D צפיפות תפרים	4-5 בס"מ	4-5 בס"מ	5-6 בס"מ
E סוג מילוי	100% פייברבול עשוי מסיבי הולופיל מסולסל בציפוי סיליקון (הולופייבר)	100% פייברבול עשוי מסיבי הולופיל מסולסל בציפוי סיליקון (הולופייבר)	נוצות אוויר טבעיות
F משקל מילוי	600 גר'	500 גר' 350 גר'	1000 גר'
G צבע	לבן	לבן	לבן
H הרכב בד חיצוני	50% פוליאסטר/ 50% כותנה אריג משקל הבד 95 גר/מר'	משקל בד פליזלין 50-60 גר/מר'	100% כותנה משקל בד 135 גר/מר'
I אריזה	ואקום	ואקום	ואקום

א. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ

כרית

